



建築物無障礙 技則+規範

講師:楊檔巖

109 . 10 . 23



建築技術規則
(第十章)
設計範圍、數量

建築物
無障礙設計規範
規格、尺寸、位置

102.1.1

108.7.1

77.12.12

85.11.27

97.7.1

102.1.1

107.3.15

■ 新建/增建

公共建築物
殘障者使用設施

公共建築物行動不便者使用設施

無障礙
建築物

技則 _ 第170條

公共建築物之適用範圍如下表：

建築物使用類組		建築物之適用範圍	
A類	公共集會類	A-1	1.戲(劇)院、電影院、演藝場、歌廳、觀覽場。 2.觀眾席面積在二百平方公尺以上之下列場所：音樂廳、文康中心、社教館、集會堂(場)、社區(村里)活動中心。 3.觀眾席面積在二百平方公尺以上之下列場所：體育館(場)及設施。
		A-2	1.車站(公路、鐵路、大眾捷運)。 2.候船室、水運客站。 3.航空站、飛機場大廈。
B類	商業類	B-2	百貨公司(百貨商場)商場、市場(超級市場、零售市場、攤販集中場)、展覽場(館)、量販店
		B-3	1.小吃街等類似場所。 2.樓地板面積在三百平方公尺以上之下列場所：餐廳、飲食店、飲料店(無陪侍提供非酒精飲料服務之場所，包括茶藝館、咖啡店、冰果店及冷飲店等)、飲酒店(無陪侍，供應酒精飲料之餐飲服務場所，包括啤酒屋)等類似場所。
		B-4	國際觀光旅館、一般觀光旅館、一般旅館。

建築物使用類組

建築物之適用範圍

D 類	休閒、 文教類	D-1	室內游泳池。
		D-2	1.會議廳、展示廳、博物館、美術館、圖書館、水族館、科學館、陳列館、資料館、歷史文物館、天文臺、藝術館。 2.觀眾席面積未達二百平方公尺之下列場所：音樂廳、文康中心、社教館、集會堂（場）、社區（村里）活動中心。 3.觀眾席面積未達二百平方公尺之下列場所：體育館（場）及設施。
		D-3	小學教室、教學大樓、相關教學場所。
		D-4	國中、高中（職）、專科學校、學院、大學等之教室、教學大樓、相關教學場所。
		D-5	樓地板面積在五百平方公尺以上之下列場所：補習（訓練）班、課後托育中心。
		E 類	宗教、 殯葬類
F 類	衛生、 福利、 更生類	F-1	1.設有十床病床以上之下列場所：醫院、療養院。 2.樓地板面積在五百平方公尺以上之下列場所：護理之家、屬於老人福利機構之長期照護機構。
		F-2	1.身心障礙者福利機構、身心障礙者教養機構（院）、身心障礙者職業訓練機構。 2.特殊教育學校。
		F-3	1.樓地板面積在五百平方公尺以上之下列場所：幼兒園、兒童及少年福利機構。 2.發展遲緩兒早期療育中心。

建築物使用類組

建築物之適用範圍


G類	辦公、服務類	G-1	含營業廳之下列場所：金融機構、證券交易場所、金融保險機構、合作社、銀行、郵政、電信、自來水及電力等公用事業機構之營業場所。
		G-2	<ol style="list-style-type: none"> 1.郵政、電信、自來水及電力等公用事業機構之辦公室。 2.政府機關(公務機關)。 3.身心障礙者就業服務機構。
		G-3	<ol style="list-style-type: none"> 1.衛生所。 2.設置病床未達十床之下列場所：醫院、療養院。 <p>公共廁所。</p> <p>便利商店。</p>
H類	住宿類	H-1	<ol style="list-style-type: none"> 1.樓地板面積未達五百平方公尺之下列場所：護理之家、屬於老人福利機構之長期照護機構。 2.老人福利機構之場所：養護機構、安養機構、文康機構、服務機構。
		H-2	<ol style="list-style-type: none"> 1.六層以上之集合住宅。 2.五層以下且五十戶以上之集合住宅。
I類	危險物品類	I	加油（氣）站。

技則_第167條



為便利行動不便者進出及使用建築物，新建或增建建築物，應依本章規定設置無障礙設施。但符合下列情形之一者，不在此限：

- 一、獨棟或連棟建築物，該棟自地面層至最上層均屬同一住宅單位且第二層以上僅供住宅使用者。
- 二、供住宅使用之公寓大廈專有及約定專用部分。
- 三、**除公共建築物外**，建築基地面積未達一百五十平方公尺或每棟每層樓地板面積均未達一百平方公尺。



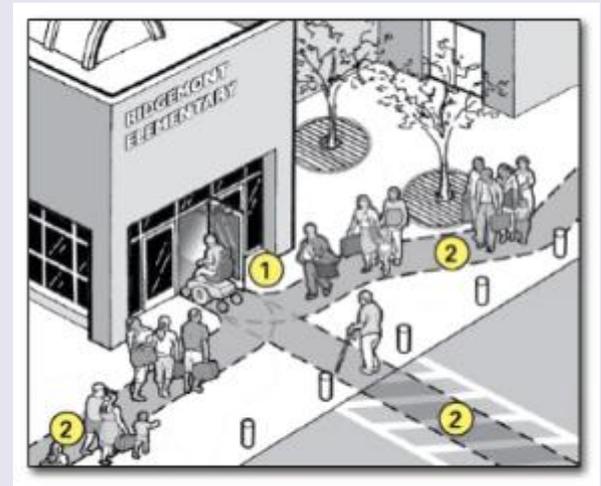


前項各款之建築物地面層，仍應設置無障礙通路。

前二項建築物因建築基地地形、垂直增建、構造或使用用途特殊，設置無障礙設施確有困難，經當地主管建築機關核准者，得不適用本章一部或全部之規定。

建築物無障礙設施設計規範，由中央主管建築機關定之。

➤ 無障礙通路

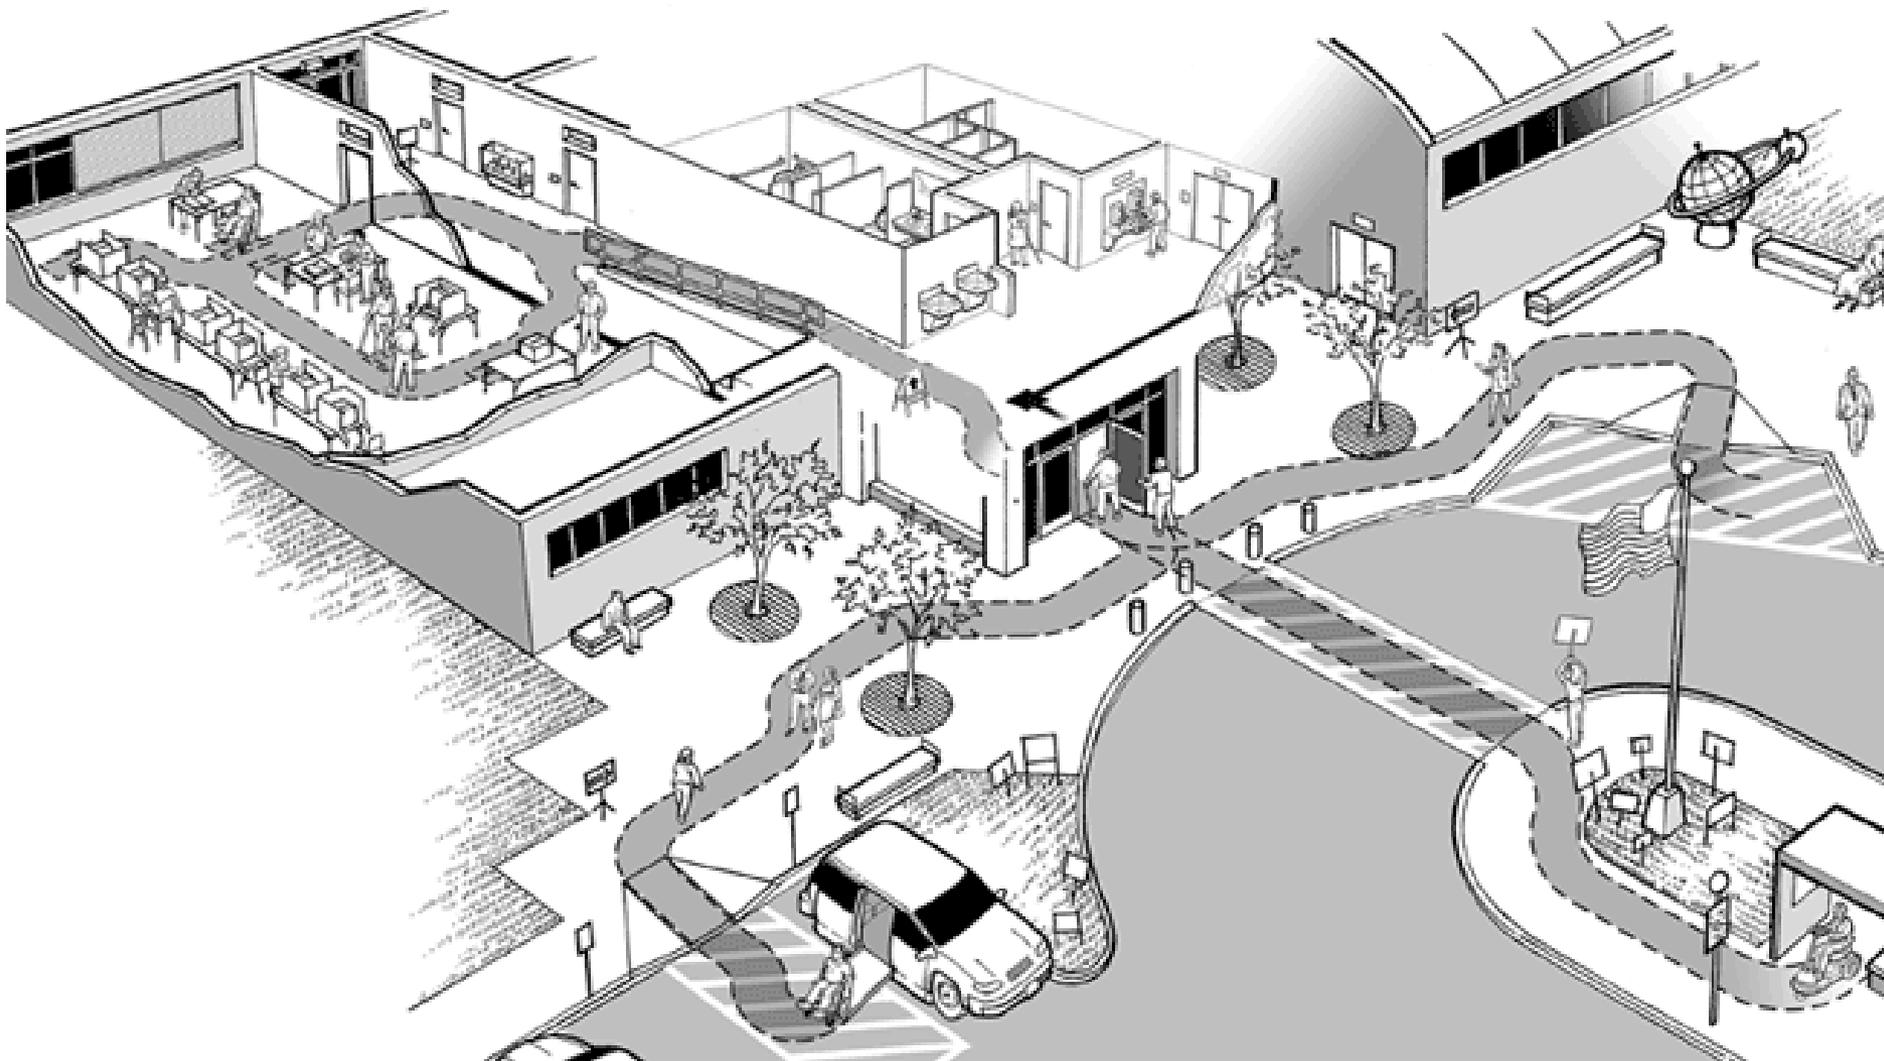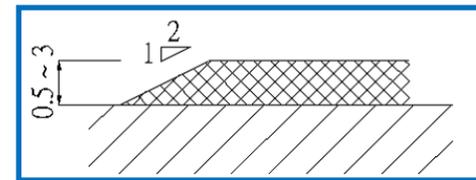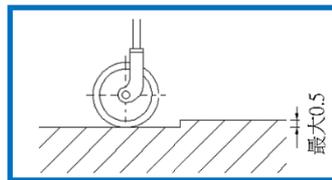

組成：包括室外通路、室內通路走廊、出入口、坡道、扶手、昇降設備、升降平台等

CNS 15830-1 Z1055-1

行動不便者用動力操作升降平台 – 安全、尺度及功能性 操作之規則 – 第1部：垂直升降平台

最新日期：104/09/09





CNS 15830-2 T5062-2

行動不便者用動力操作升降平台－安全、尺度及功能性 操作之規則－第2部：坐式、立式及輪椅使用者在傾斜面 移動使用之動力式樓梯升降機

最新日期：105/04/14





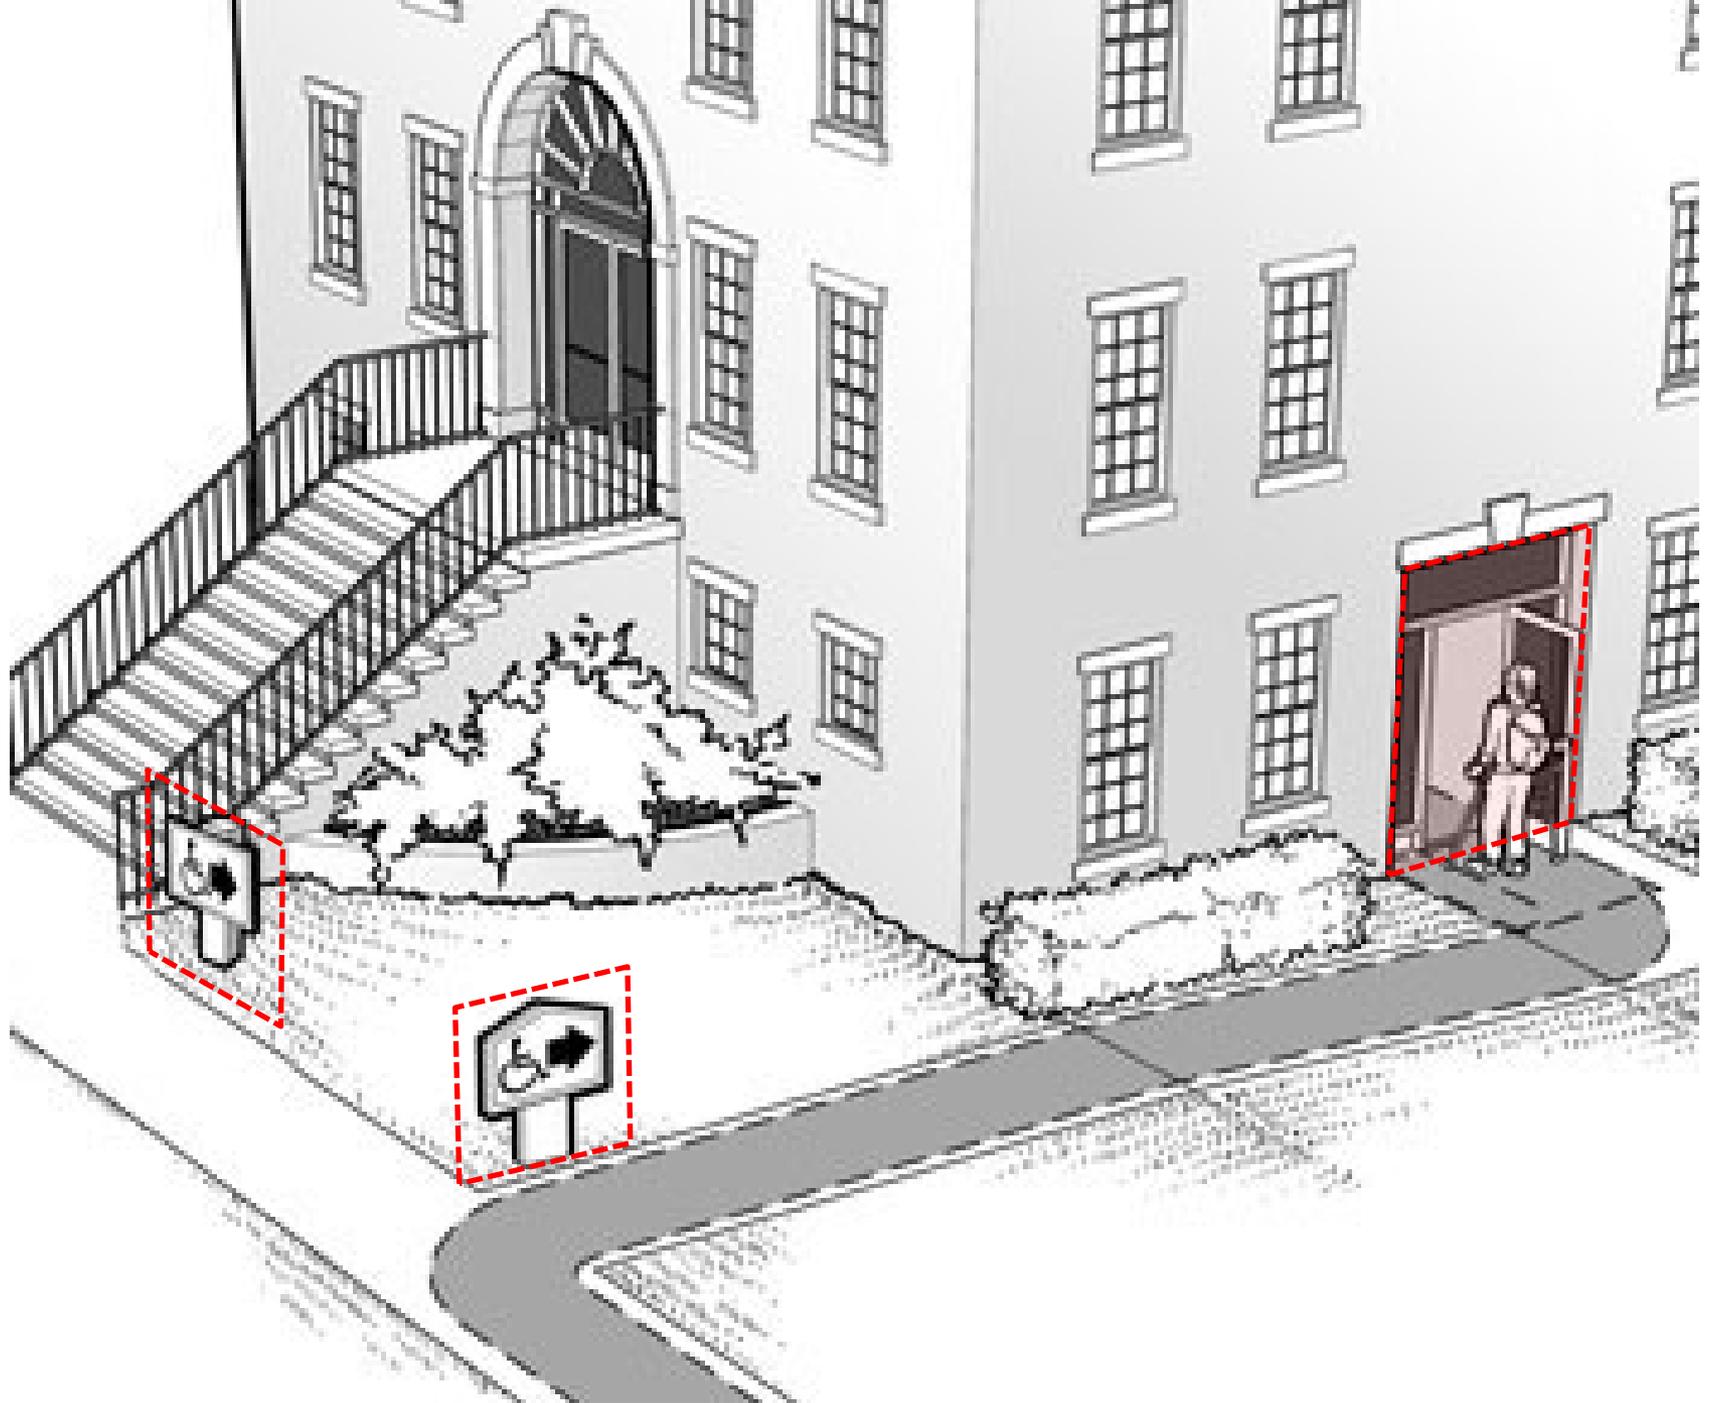

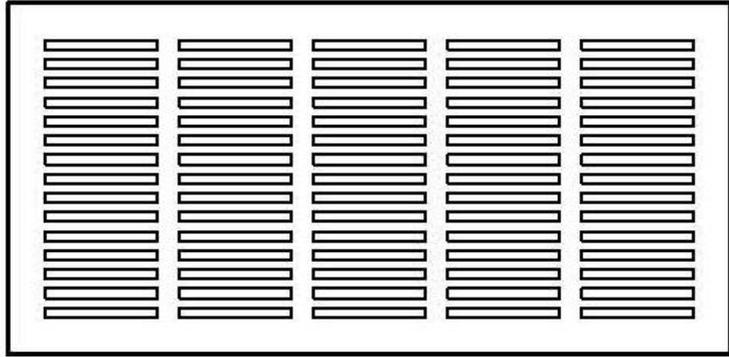


≤1.3



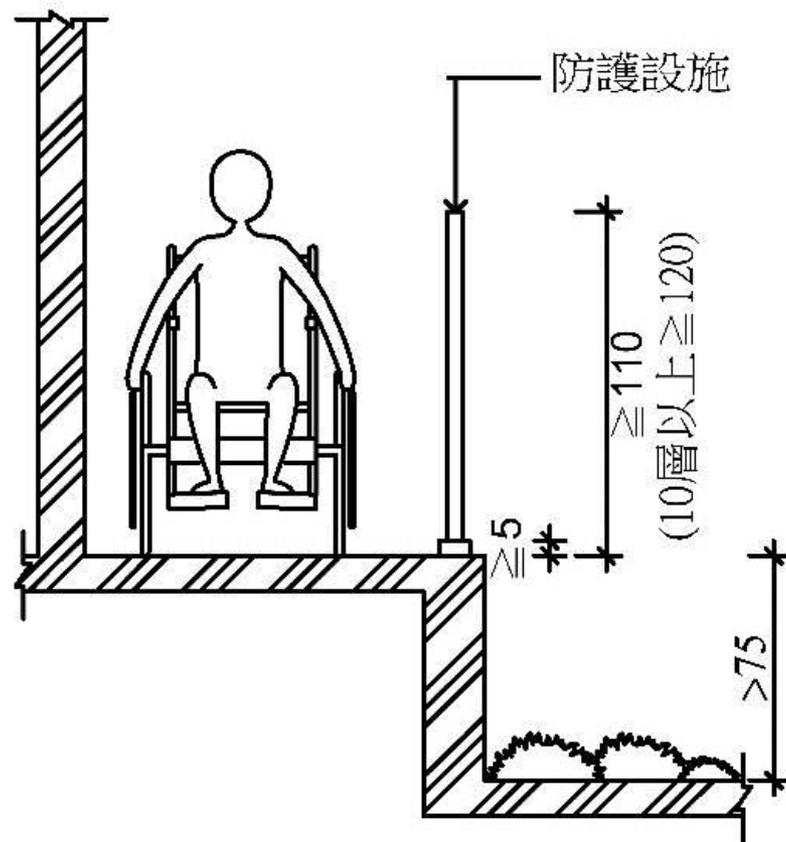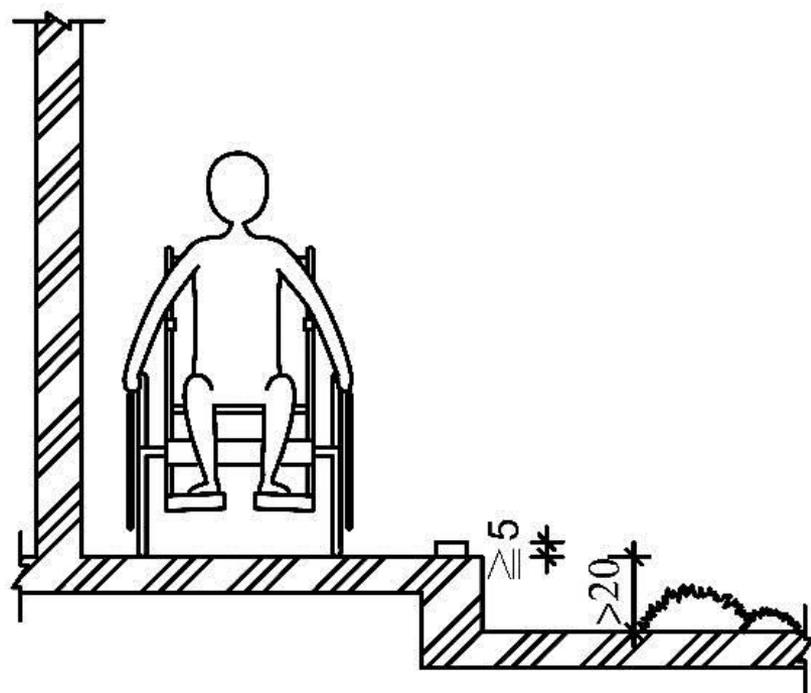



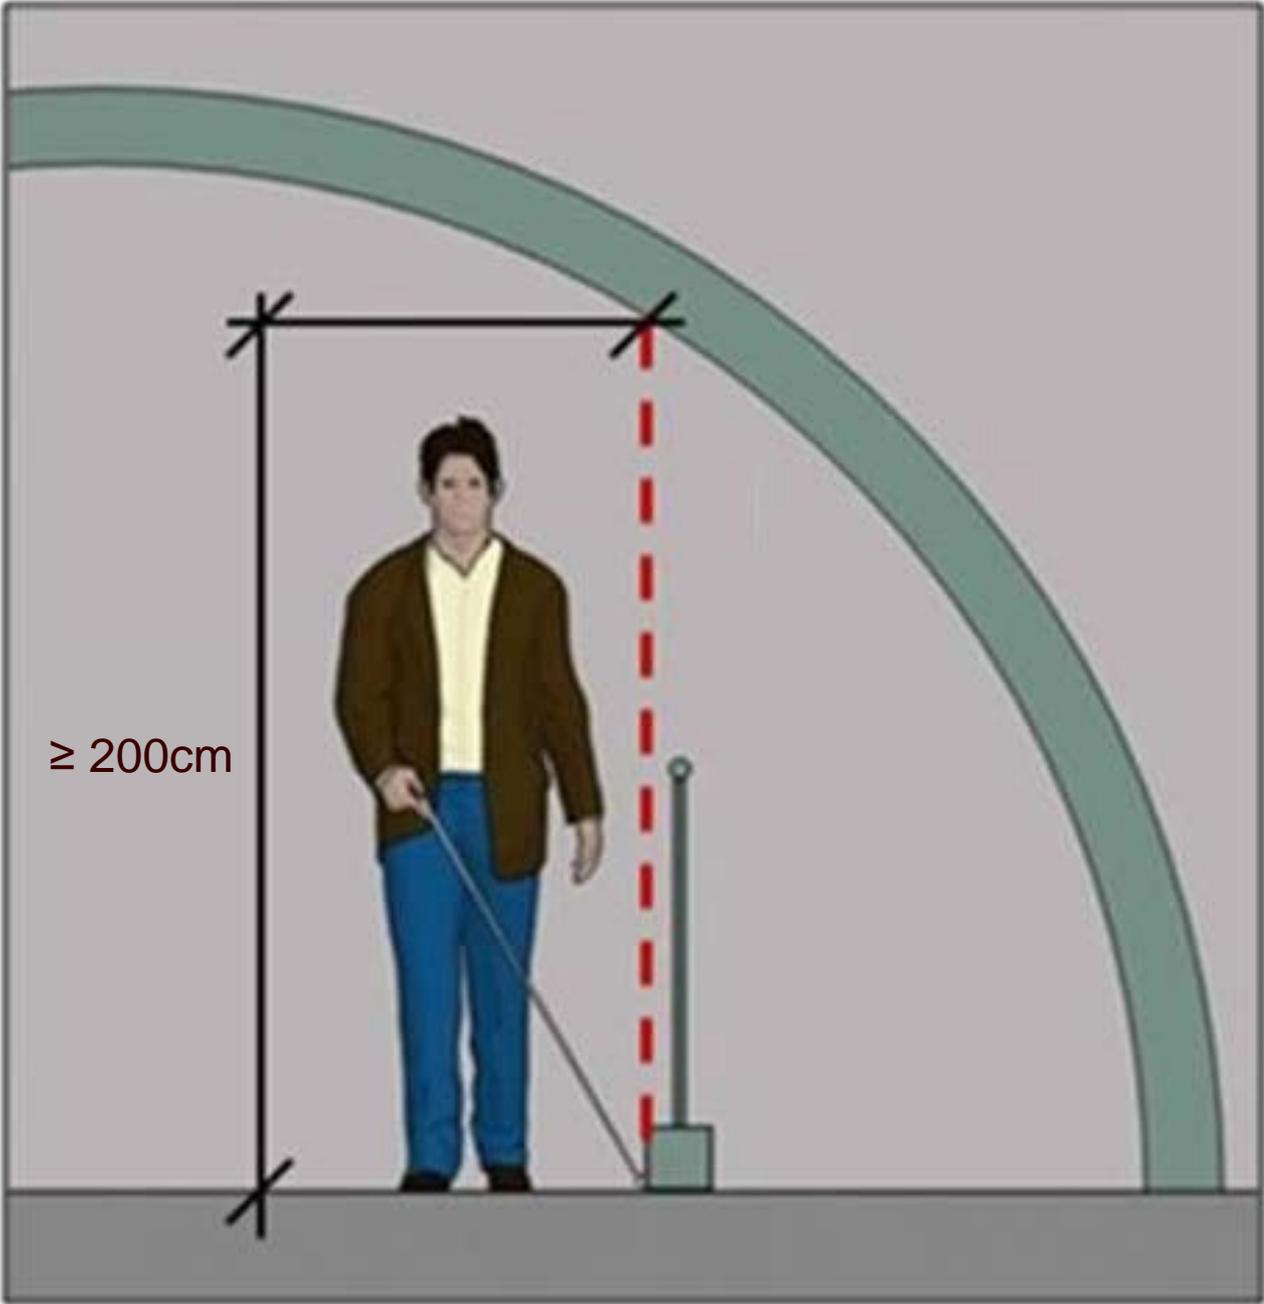



避難層出入口平台 $\geq 150 \times 150$









透明玻璃門：告知標示





技則 _ 第167條之1




居室出入口及具無障礙設施之廁所盥洗室、浴室、客房、昇降設備、停車空間及樓梯應設有**無障礙通路**通達。

無障礙通路：通行寬度參考

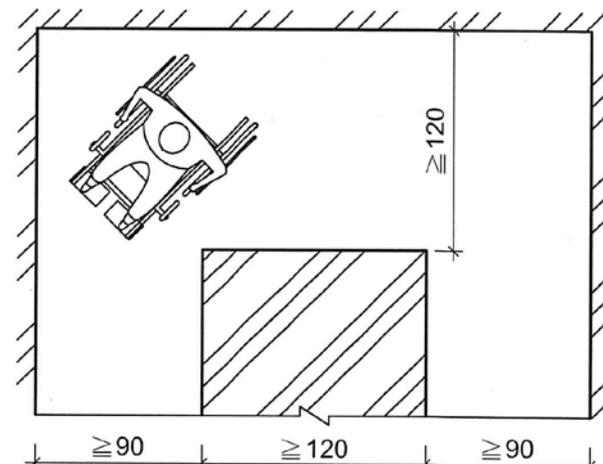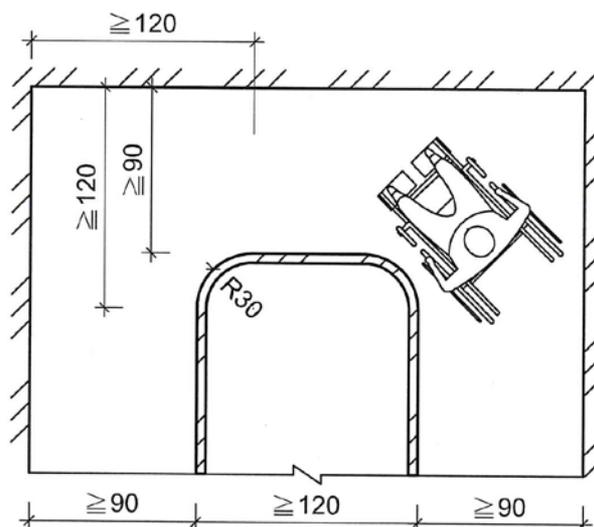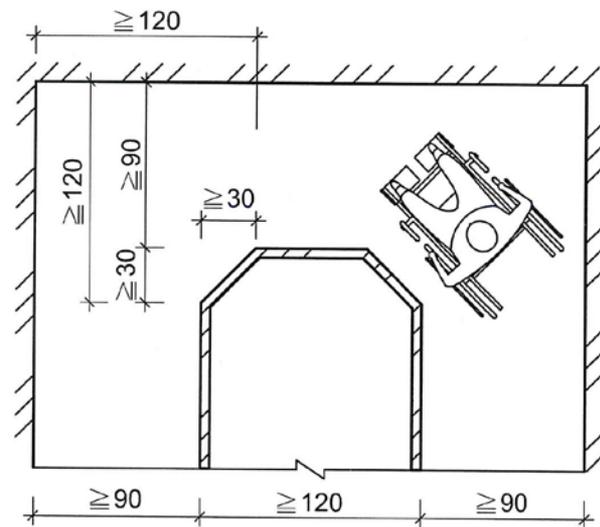
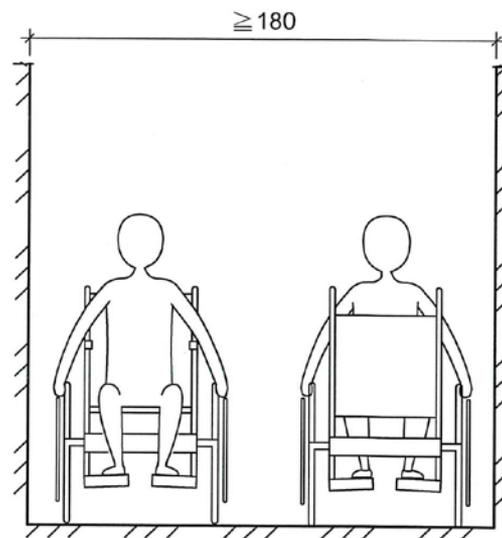
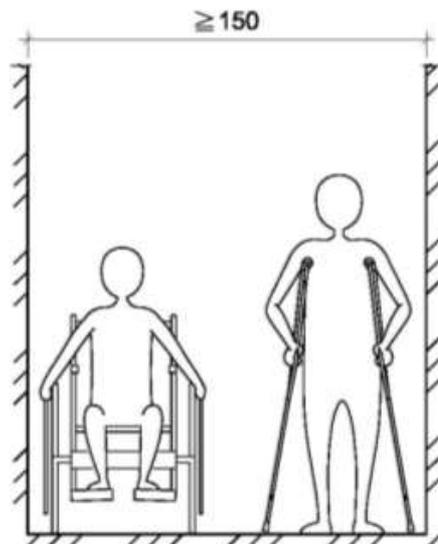
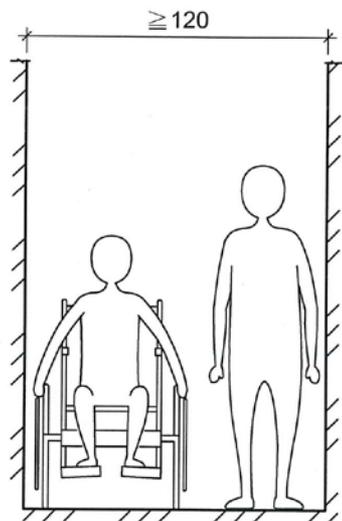


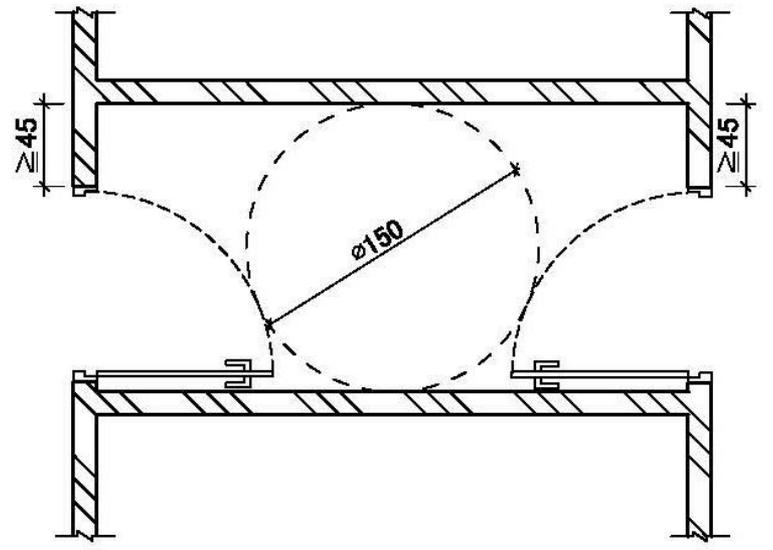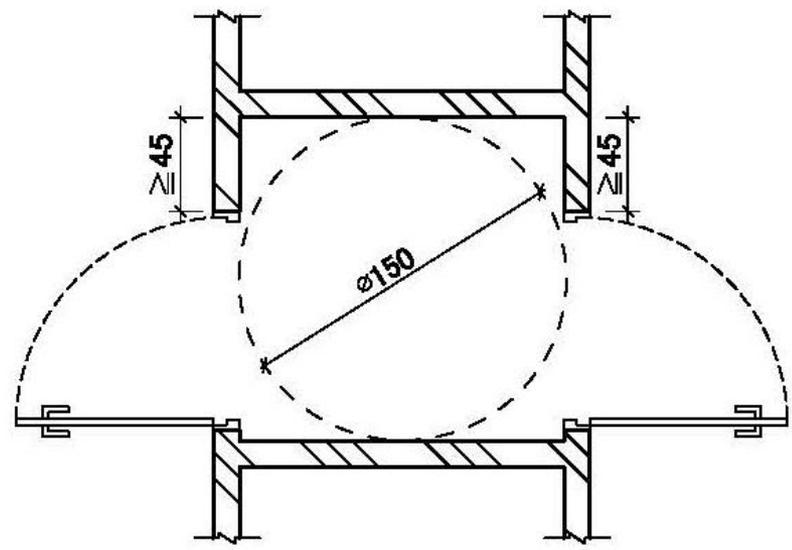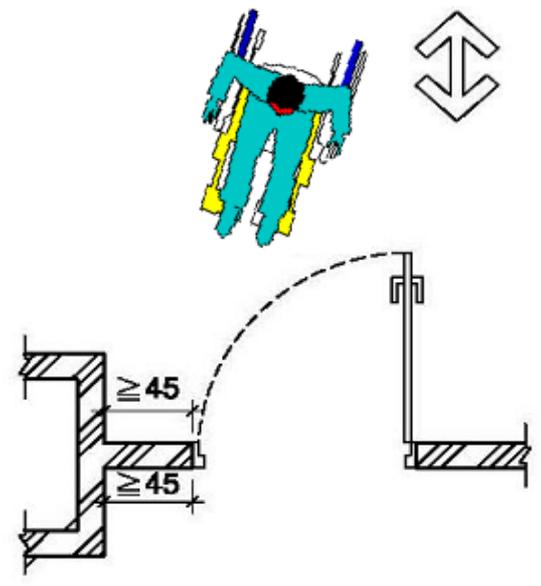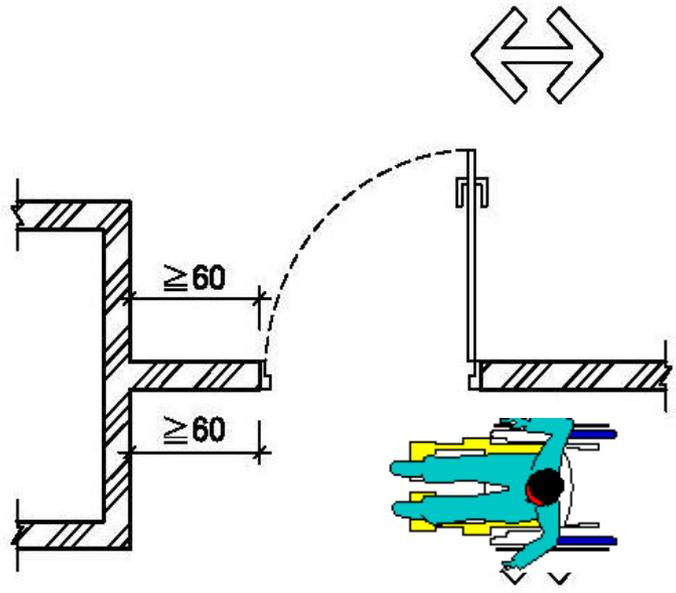

室內通路

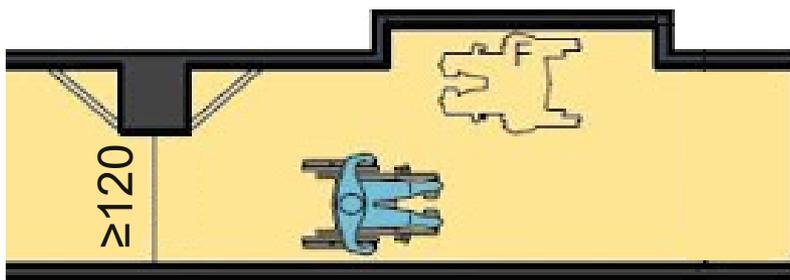

前後方平台 深度 ≥ 120

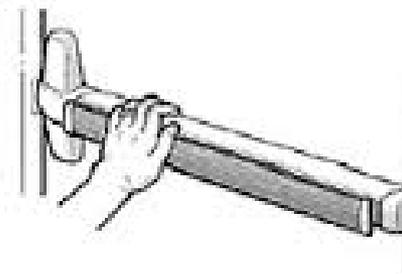


➤ **坡道** 坡度不得大於**1/12**，高低差小於20公分者酌予放寬


高低差	20 公分以下	5 公分以下
坡度	1/10	1/5





端點平台：150x150以上

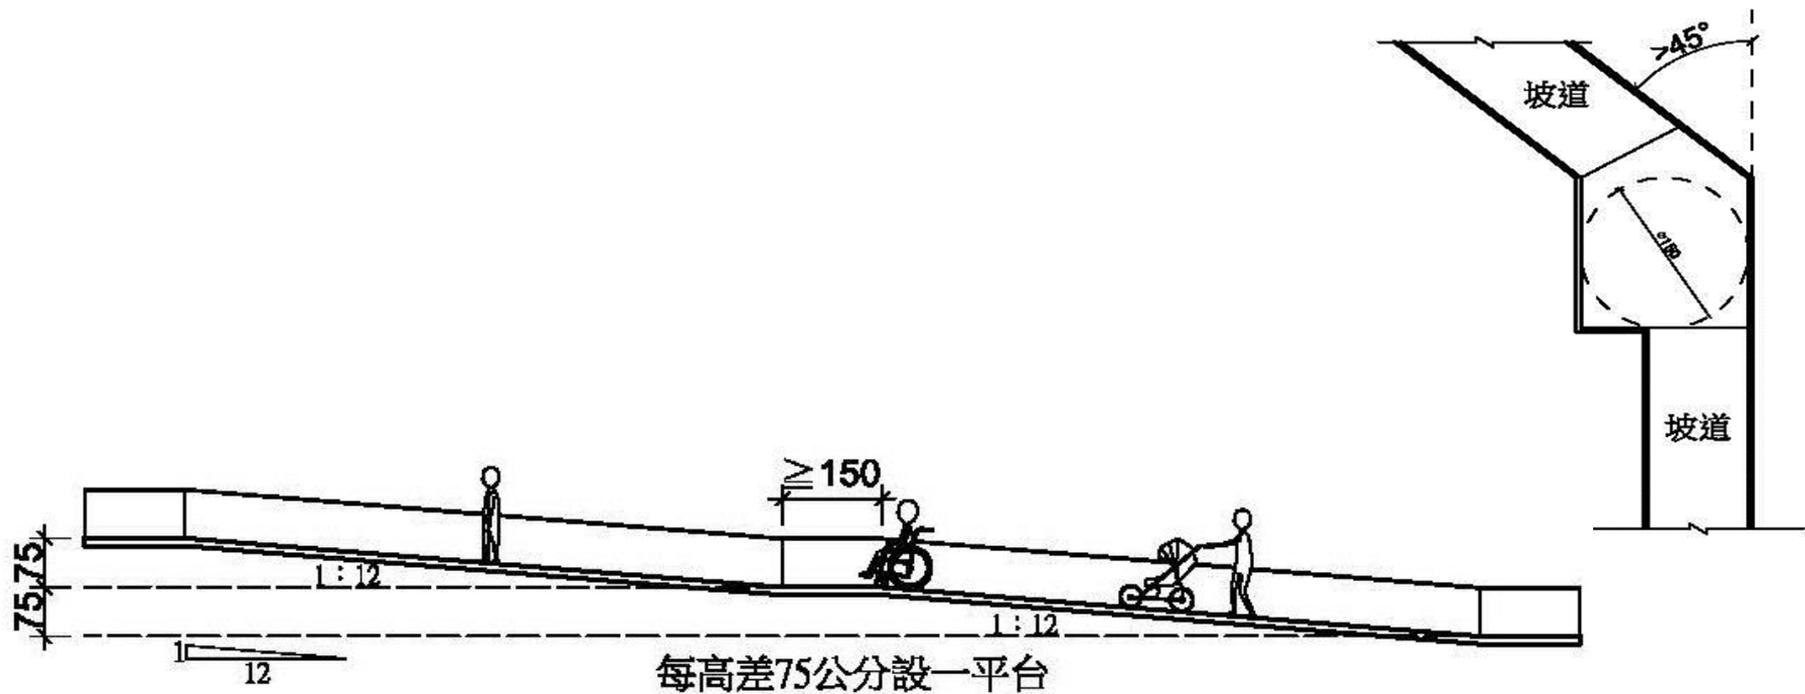


立面

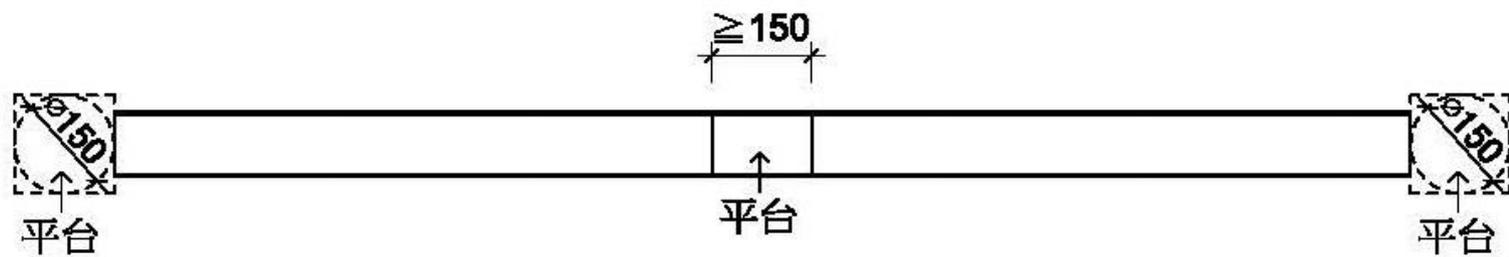

平面

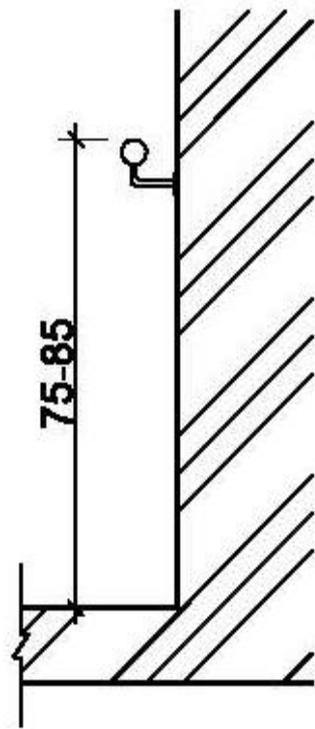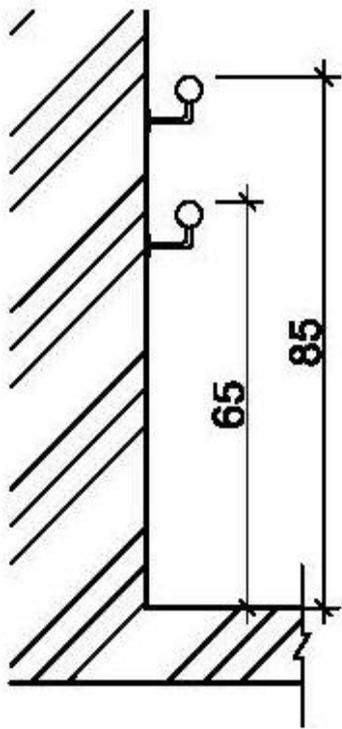






扶手直徑2.8-4cm
以方便握裹施力

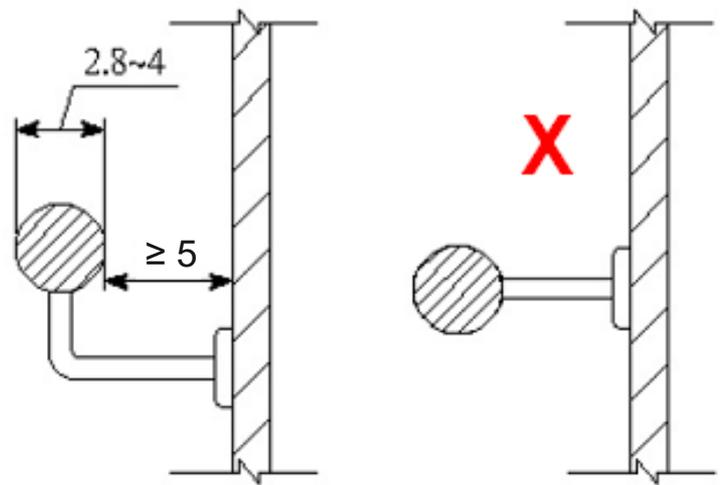

技則_第167條之2

建築物設置之直通樓梯，至少應有一座為無障礙樓梯。

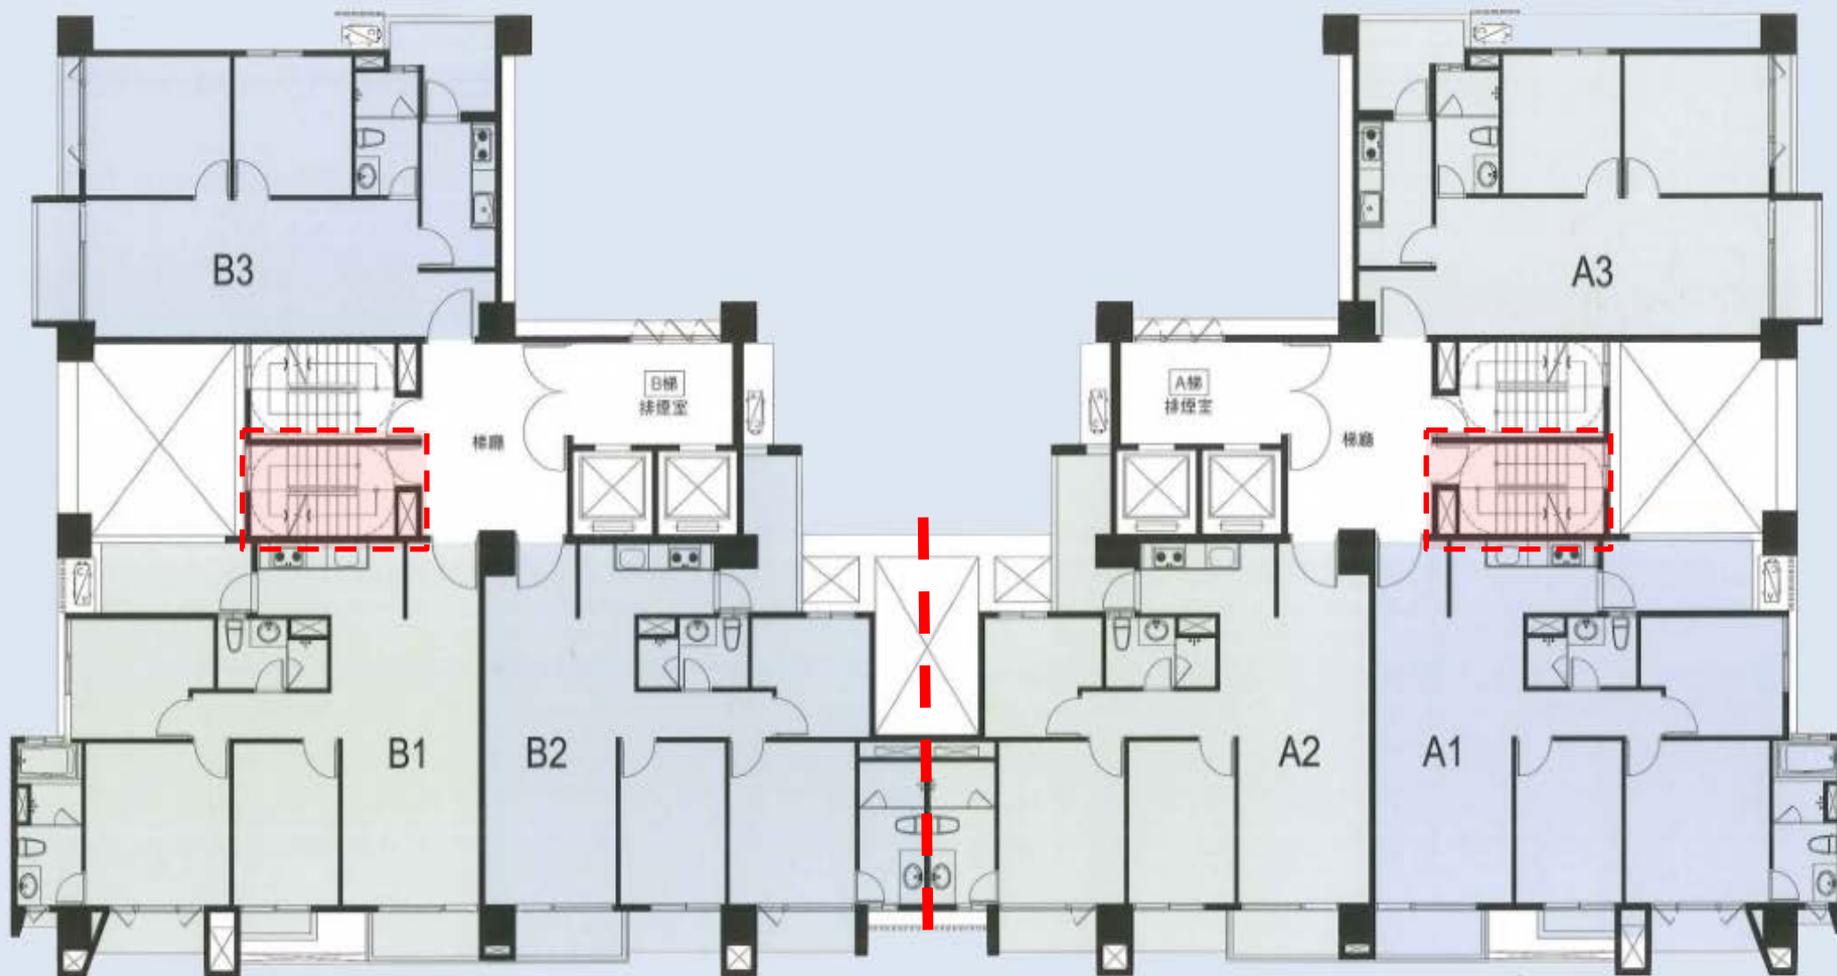

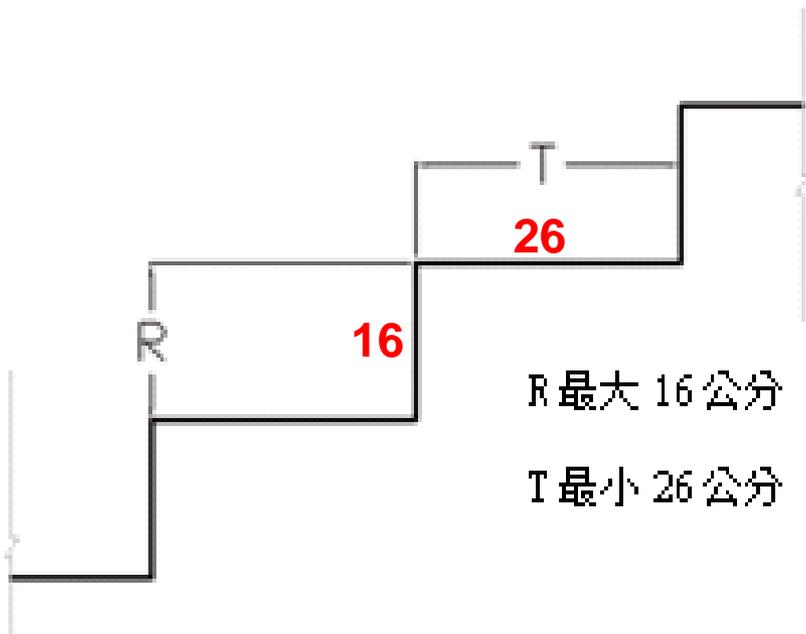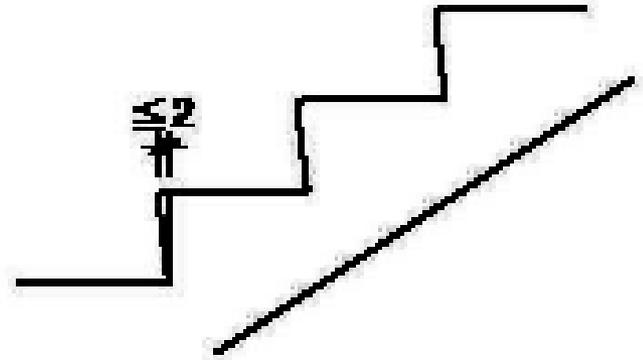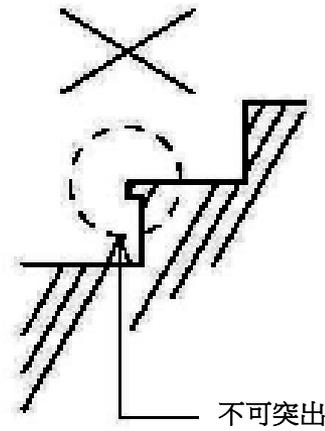
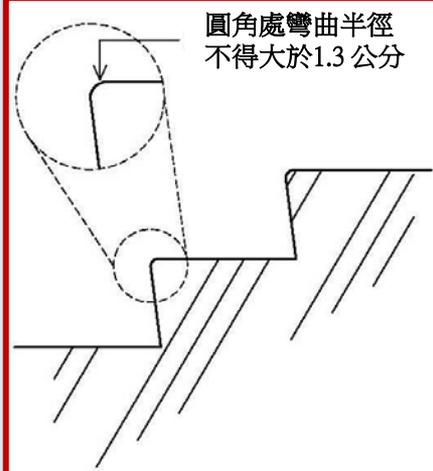


$$55\text{公分} \leq 2R + T \leq 65\text{公分}$$



樓梯上所有梯級之級高及級深應統一

樓梯平台：不得有梯級或高低差

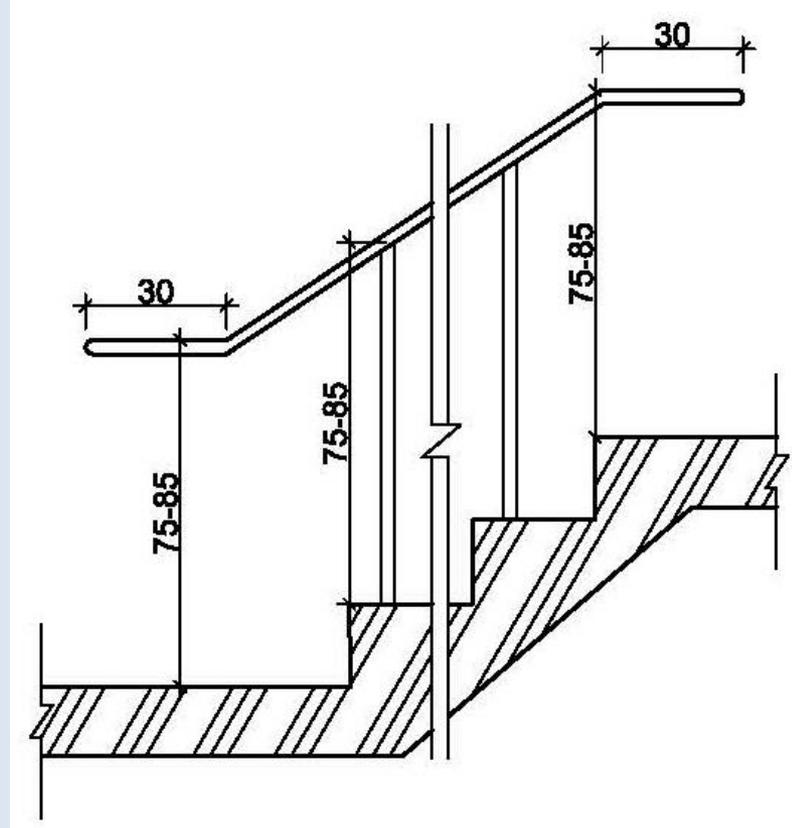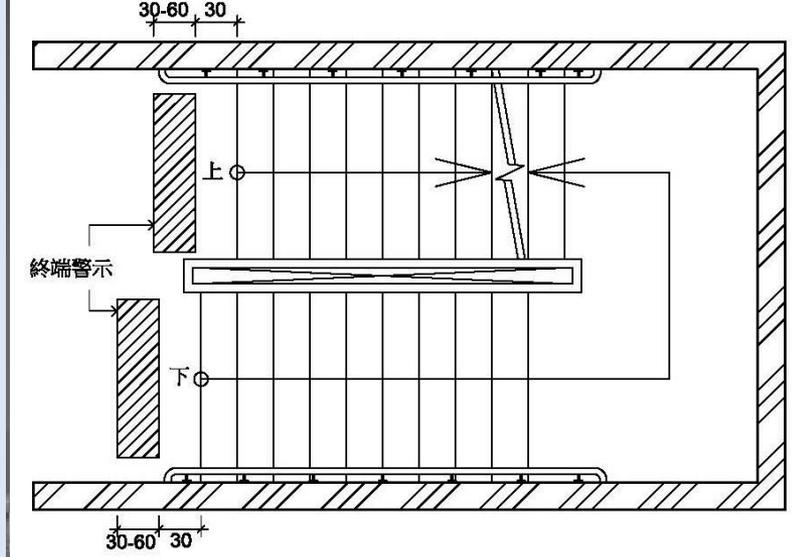



H ≥ 190

技則 _ 第167條之3

建築物依本規則建築設備編第三十七條應裝設衛生設備者，除使用類組為H-2 組住宅或集合住宅外，每幢建築物無障礙廁所盥洗室數量不得少於下表規定，且服務範圍不得大於三樓層：

建築物總樓層數超過三層，
超過部分每增加三層且有一層以上之樓地板面積超過500平方公尺者

建築物總樓層數在三層
以下者設置一處





戲院、演藝場、集會堂、電影院、歌廳、車站、航空站，

其無障礙廁所盥洗室數量不得少於下表規定：


大便器數量 (個)	無障礙廁 所盥洗室 數量(處)	大便器數量(個)	無障礙廁 所盥洗室 數量(處)
19以下	1	80至89	8
20至29	2	90至99	9
30至39	3	100至109	10
40至49	4	超過109個大便器者，超過 部分每增加10個，應增加一 處無障礙廁所盥洗室；不足 10個，以10個計。	
50至59	5		
60至69	6		
70至79	7		

➤ 廁所盥洗室

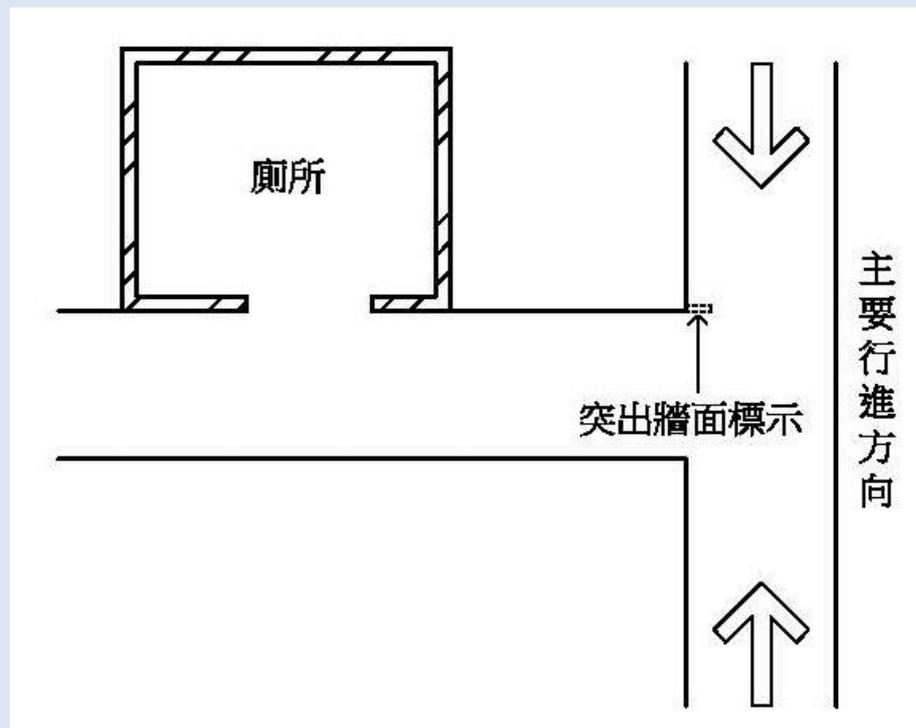

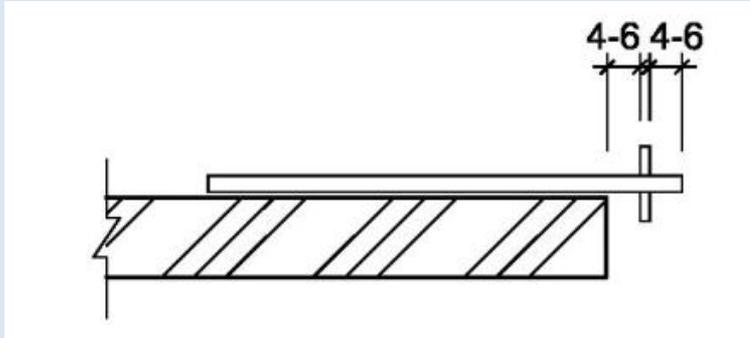

掀起式
可動扶手

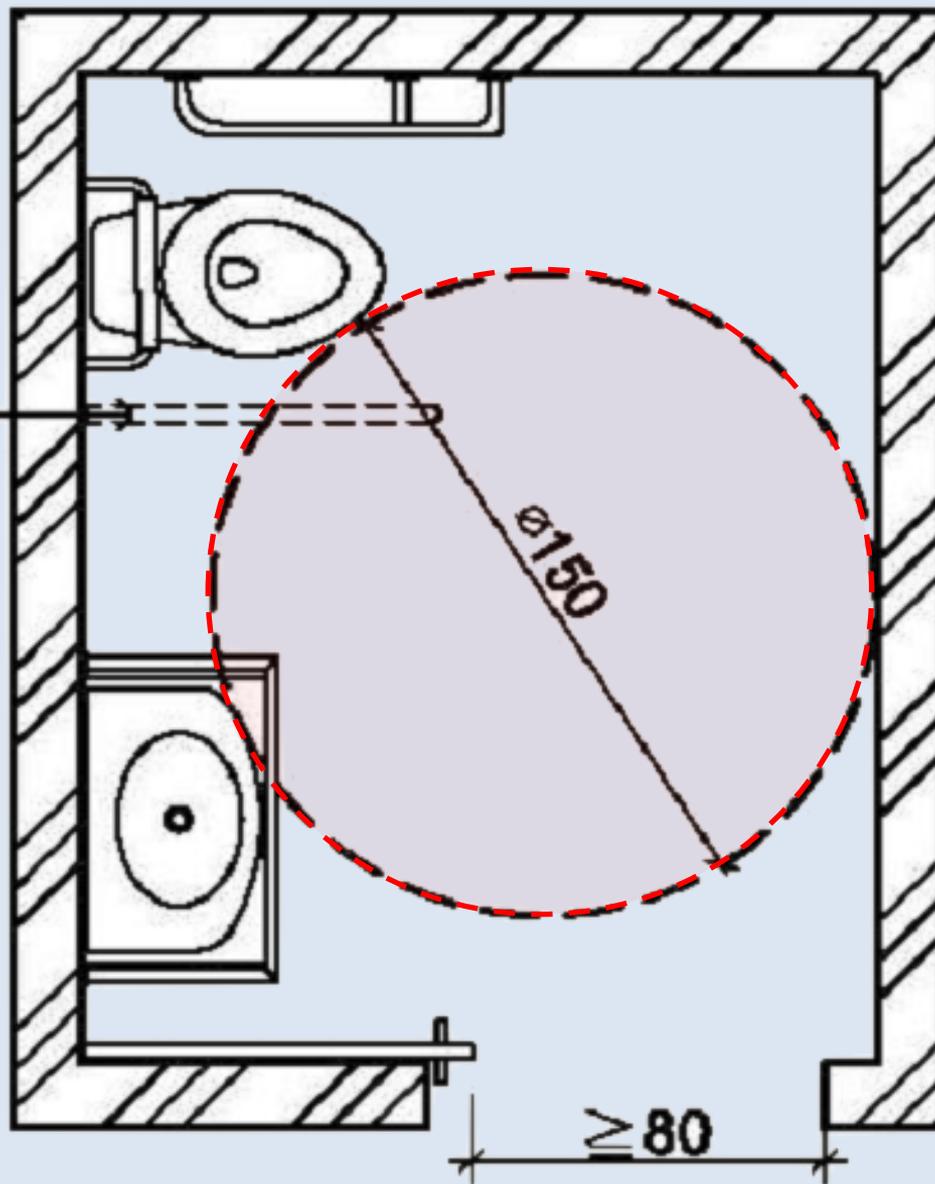







求助鈴
非緊急請勿使用
(本按鈕非沖水機)

求助鈴
非緊急請勿使用
(本按鈕非沖水機)



↓
殘障人士專用
此處為殘障人士專用




殘障人士專用
此處為殘障人士專用





求救鈴


求救鈴

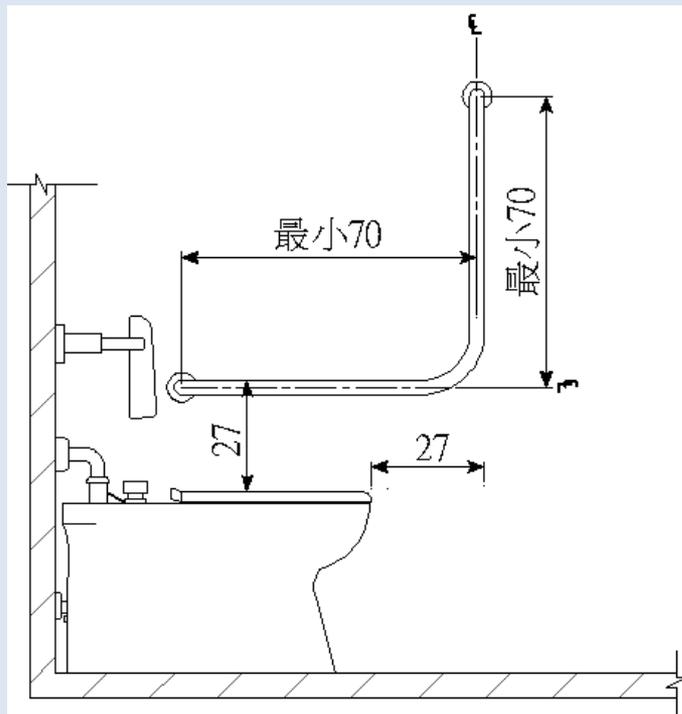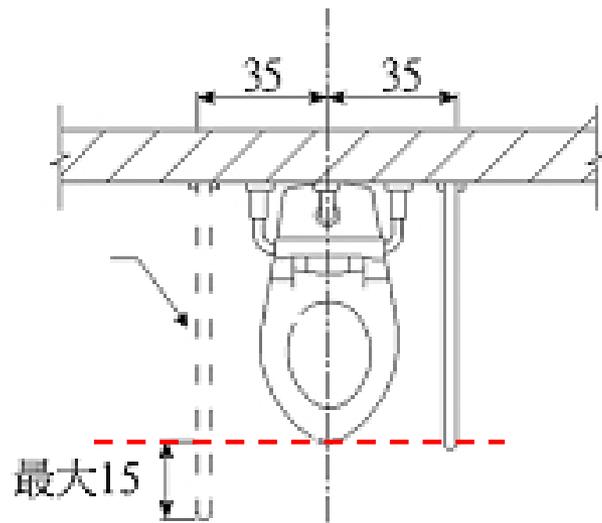


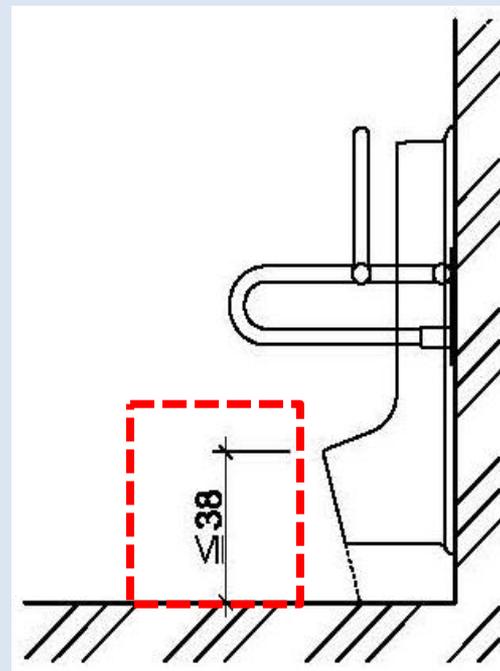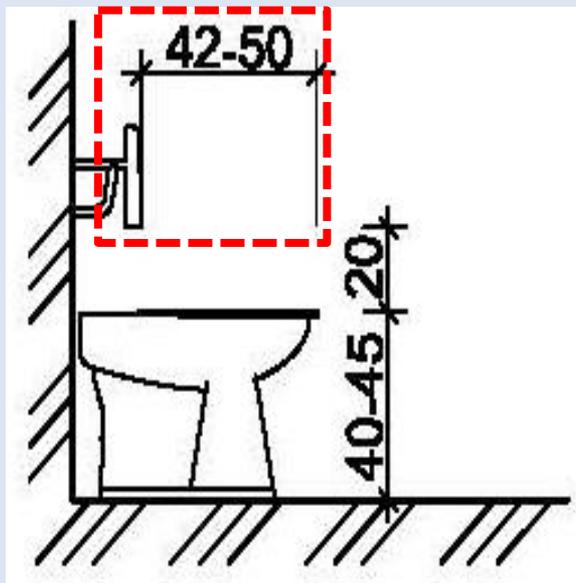
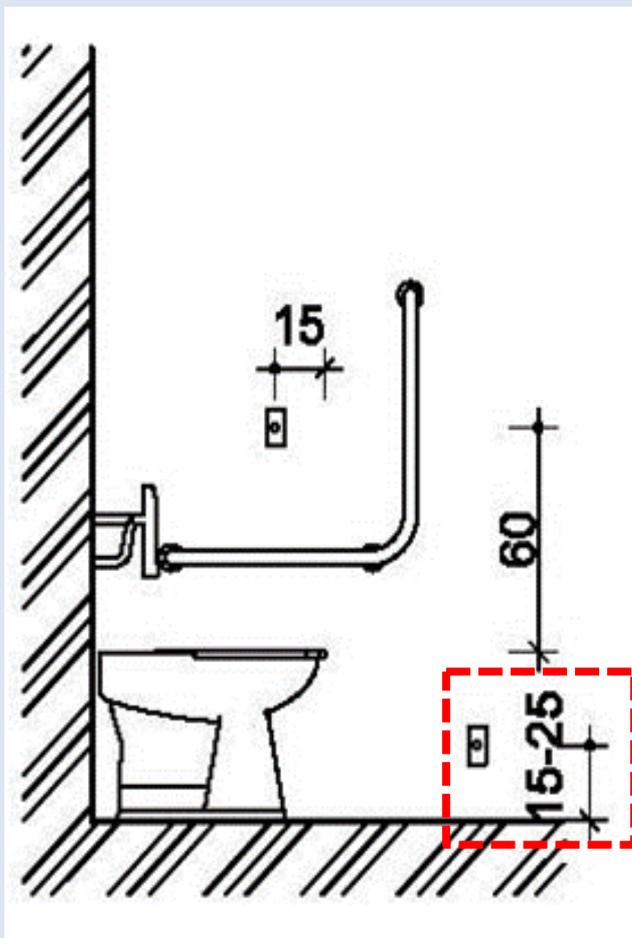




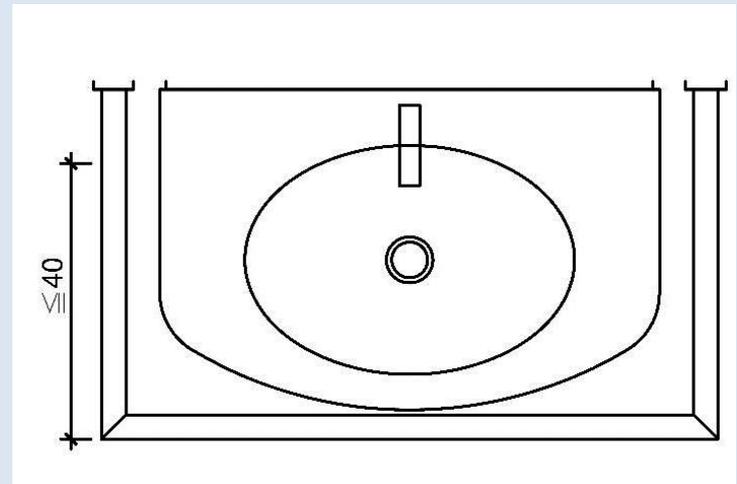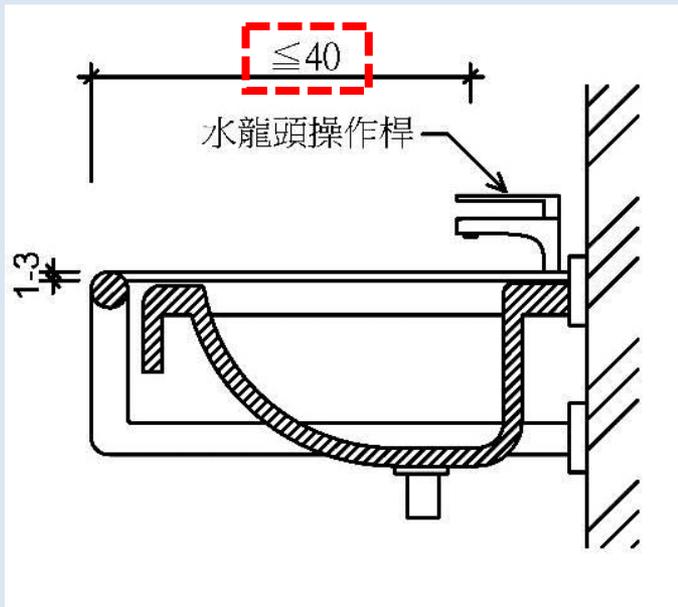

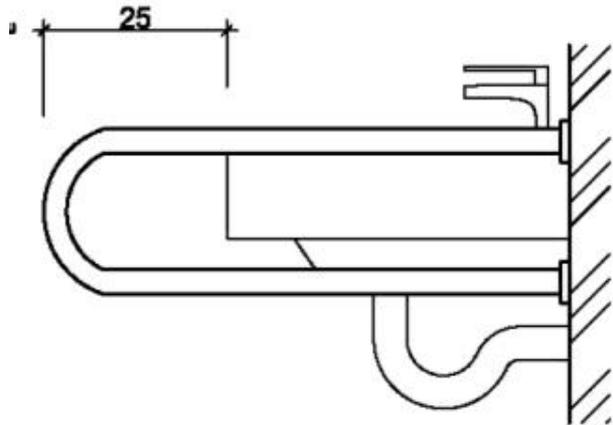

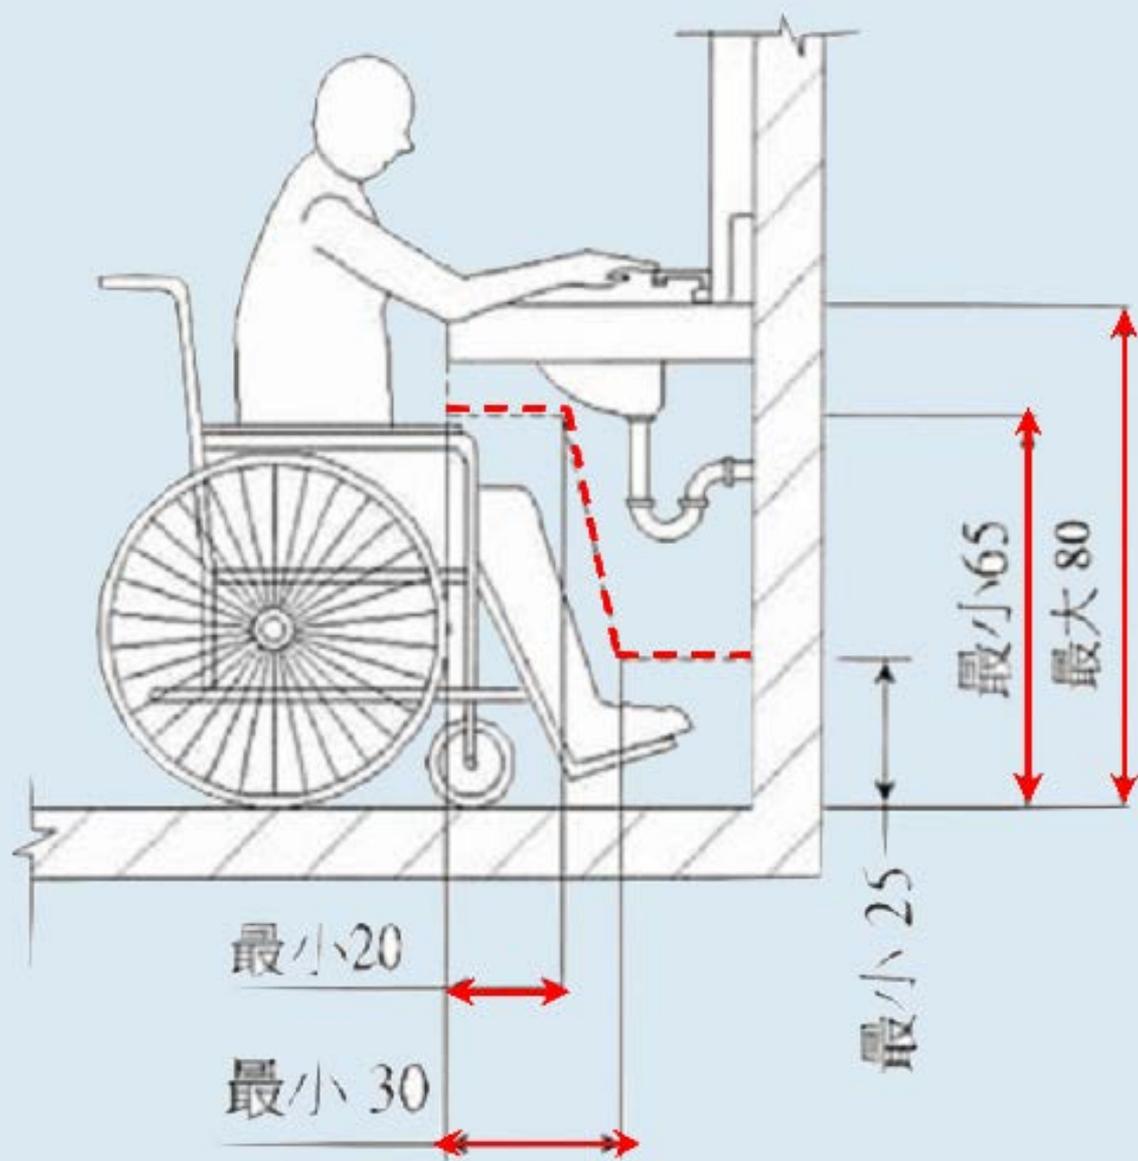

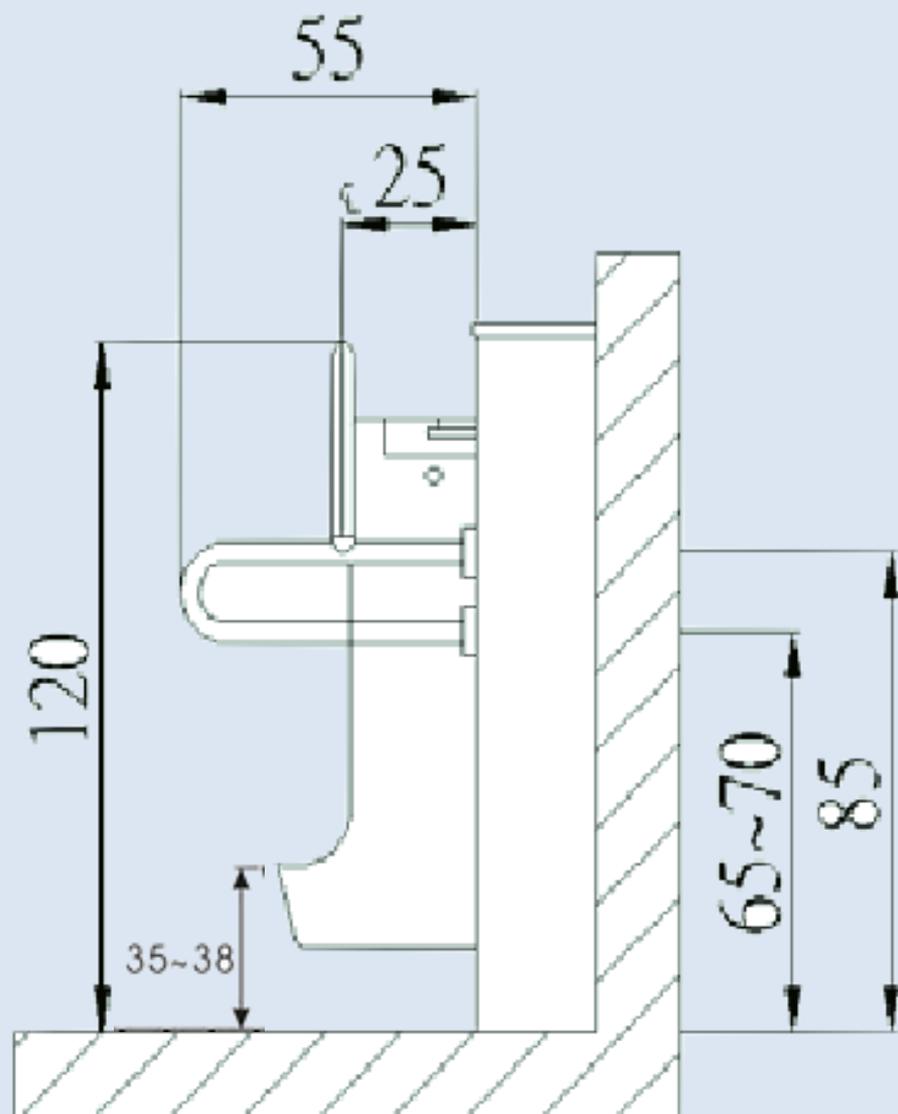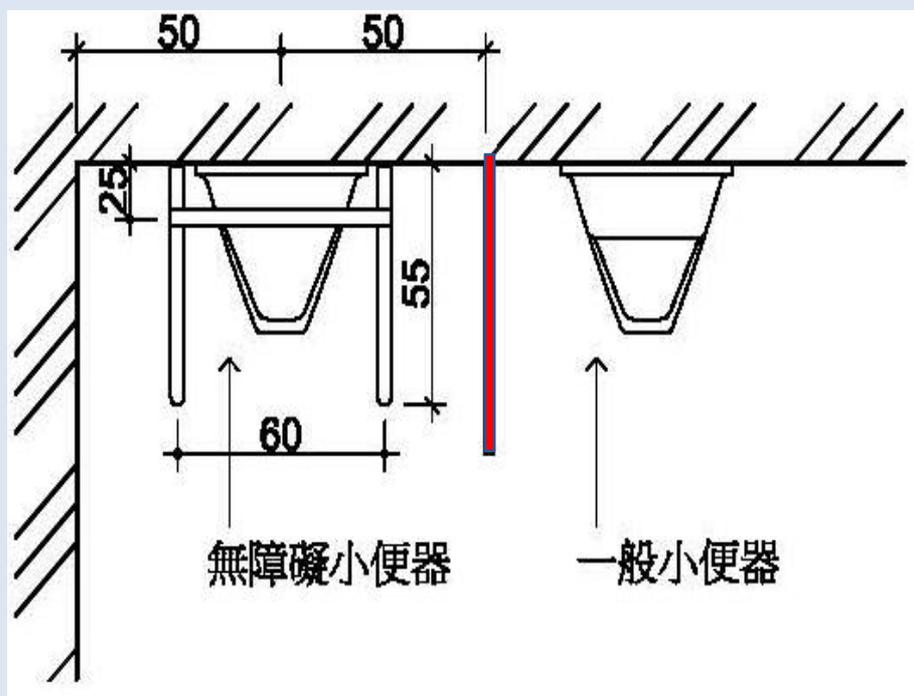







技則_第167條之4

建築物設有共用浴室者，
每幢建築物至少應設置
一處無障礙浴室。





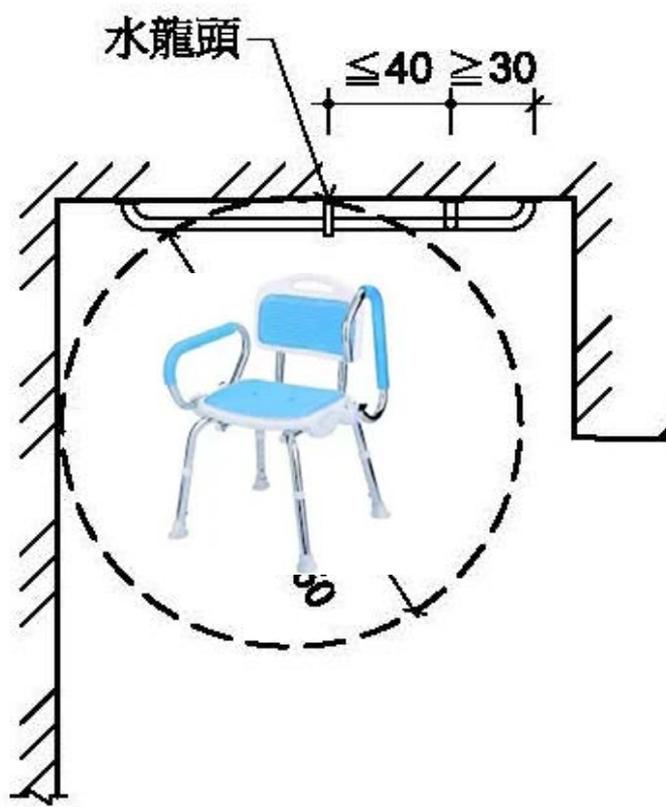



平面



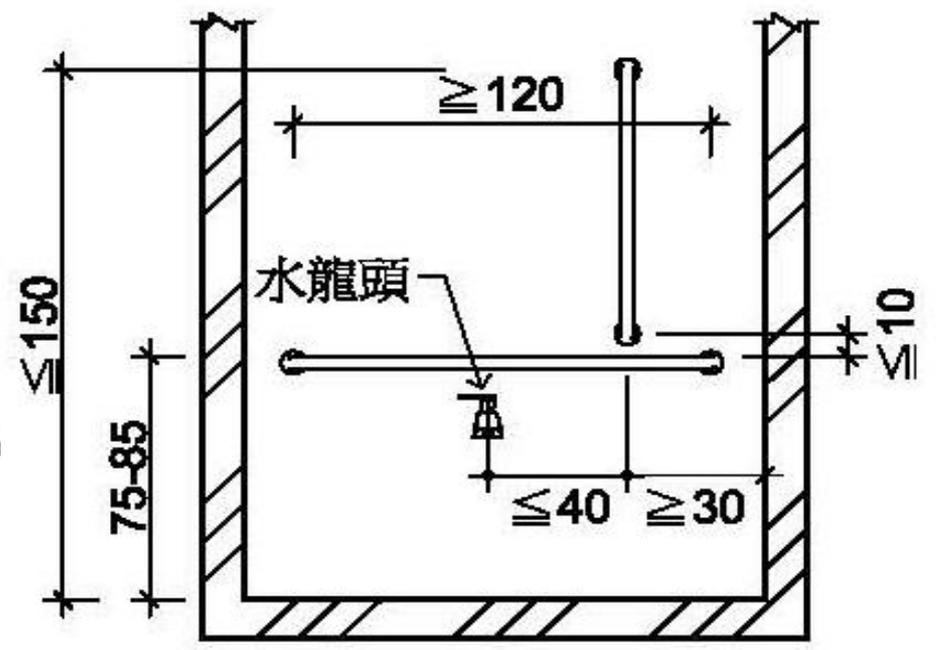


立面

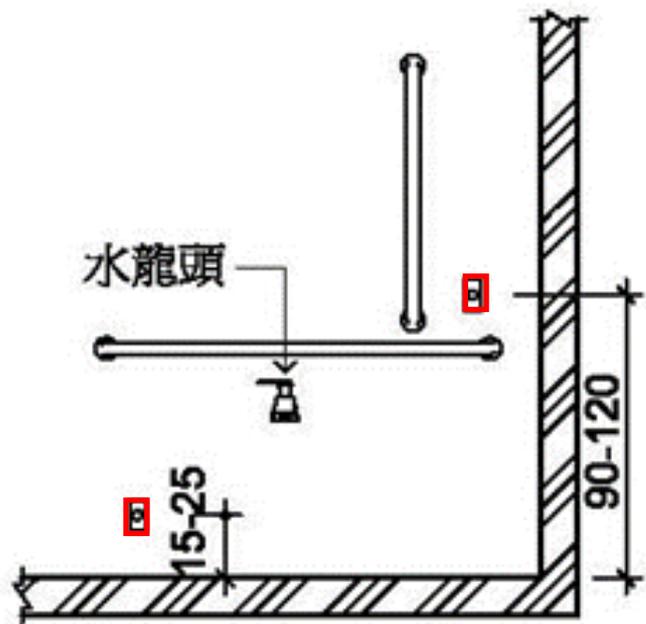

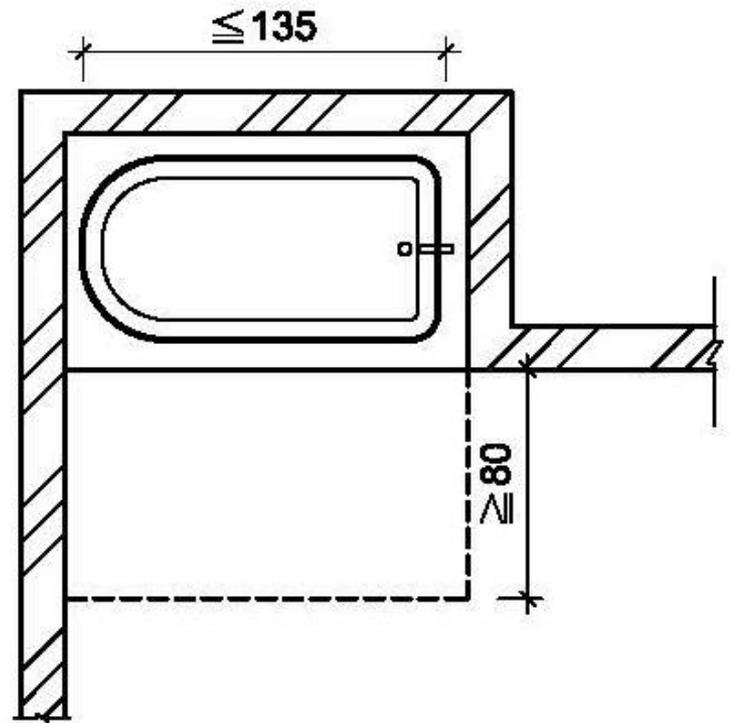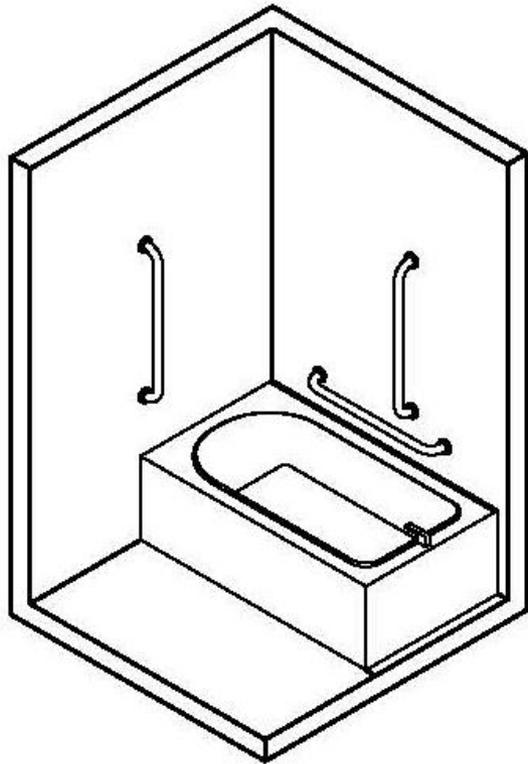

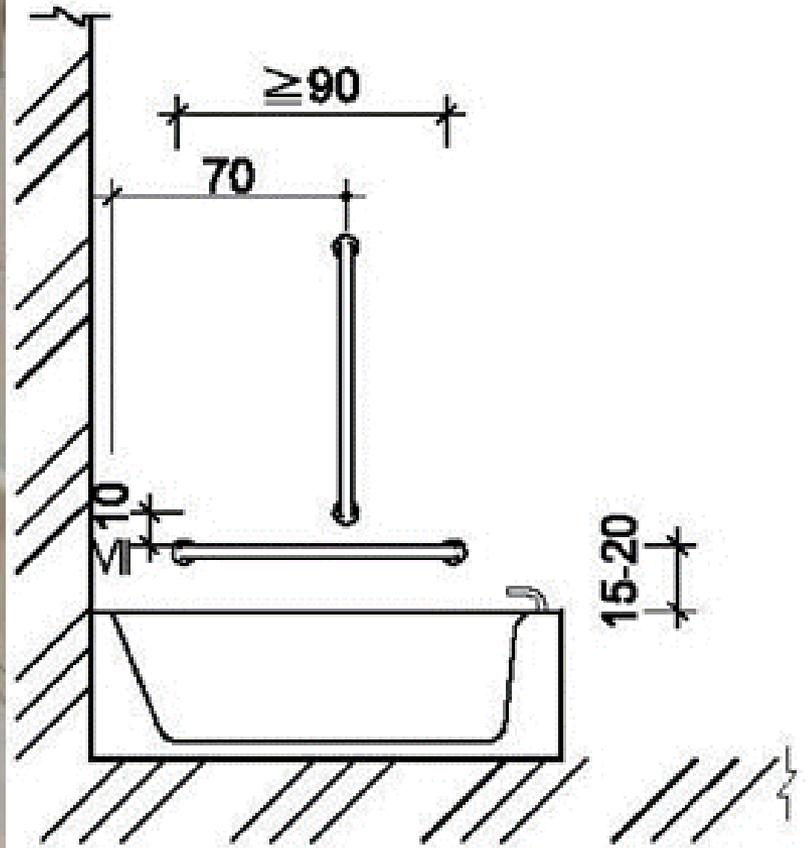

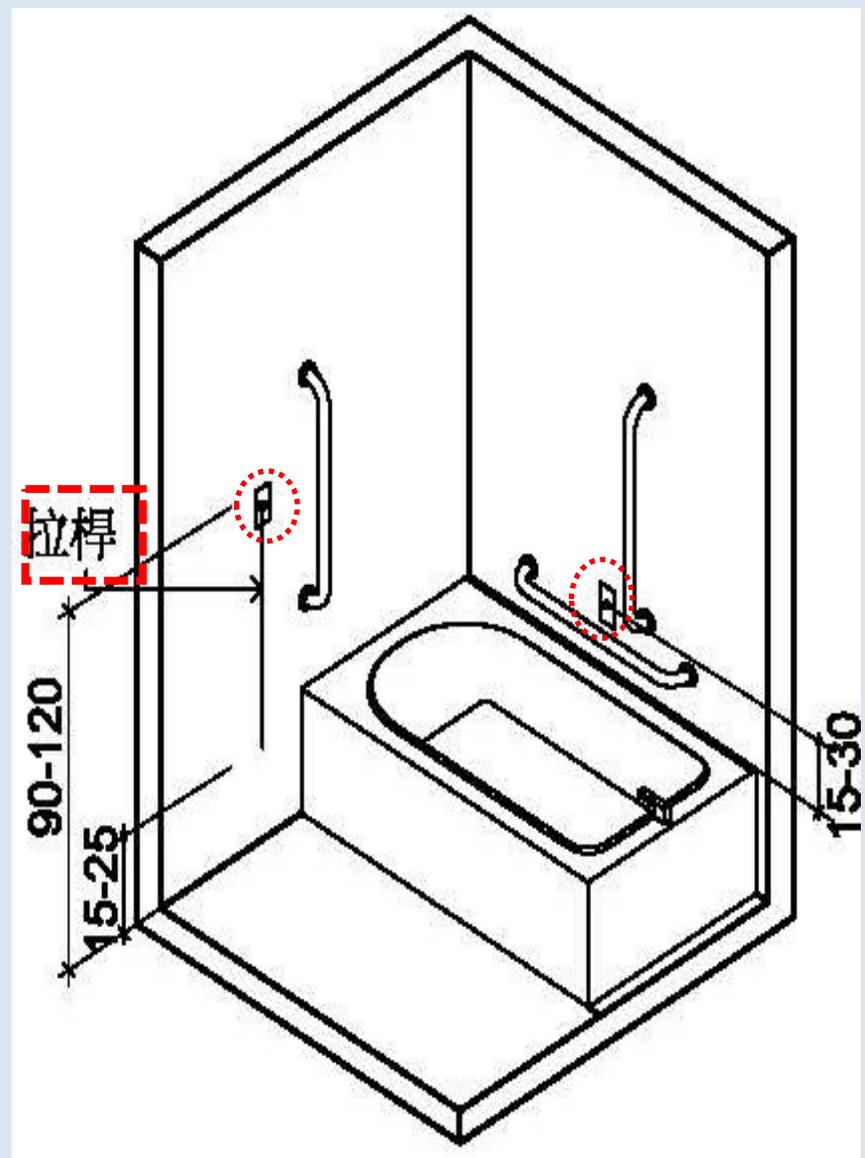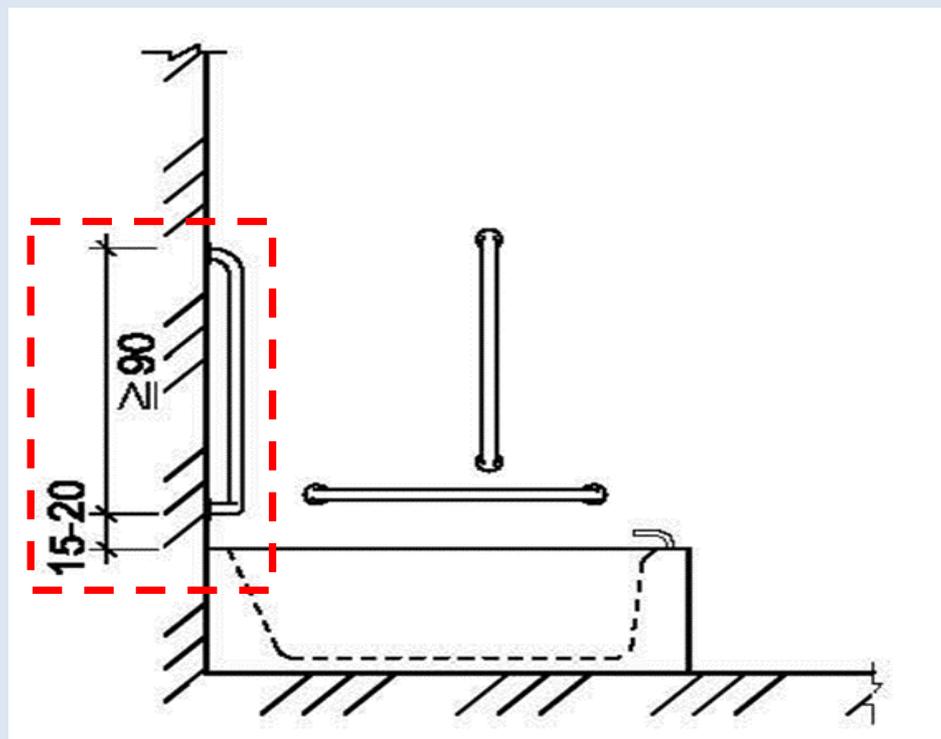
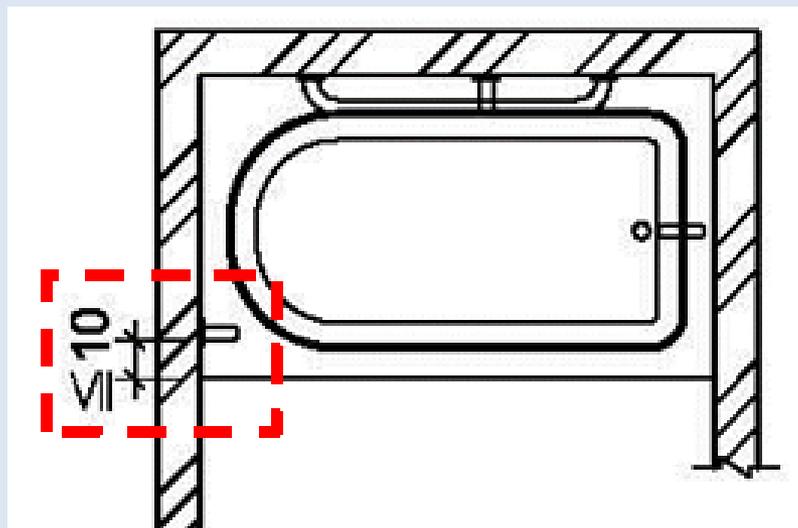




技則 _ 第167條之5


建築物設有固定座椅席位者，其輪椅觀眾席位數量不得少於下表規定：






固定座椅席位數量（個）	輪椅觀眾席位數量（個）
50以下	1
51至150	2
151至250	3
251至350	4
351至450	5
451至550	6
551至700	7
701至850	8
850至1000	9
1001至5000	<p>超過1000個固定座椅席位者，超過部分每增加150個，應增加一個輪椅觀眾席位；不足150個，以150個計。</p>
<p>超過5000個固定座椅席位者，超過部分每增加200個，應增加一個輪椅觀眾席位；不足200個，以200個計。</p>	

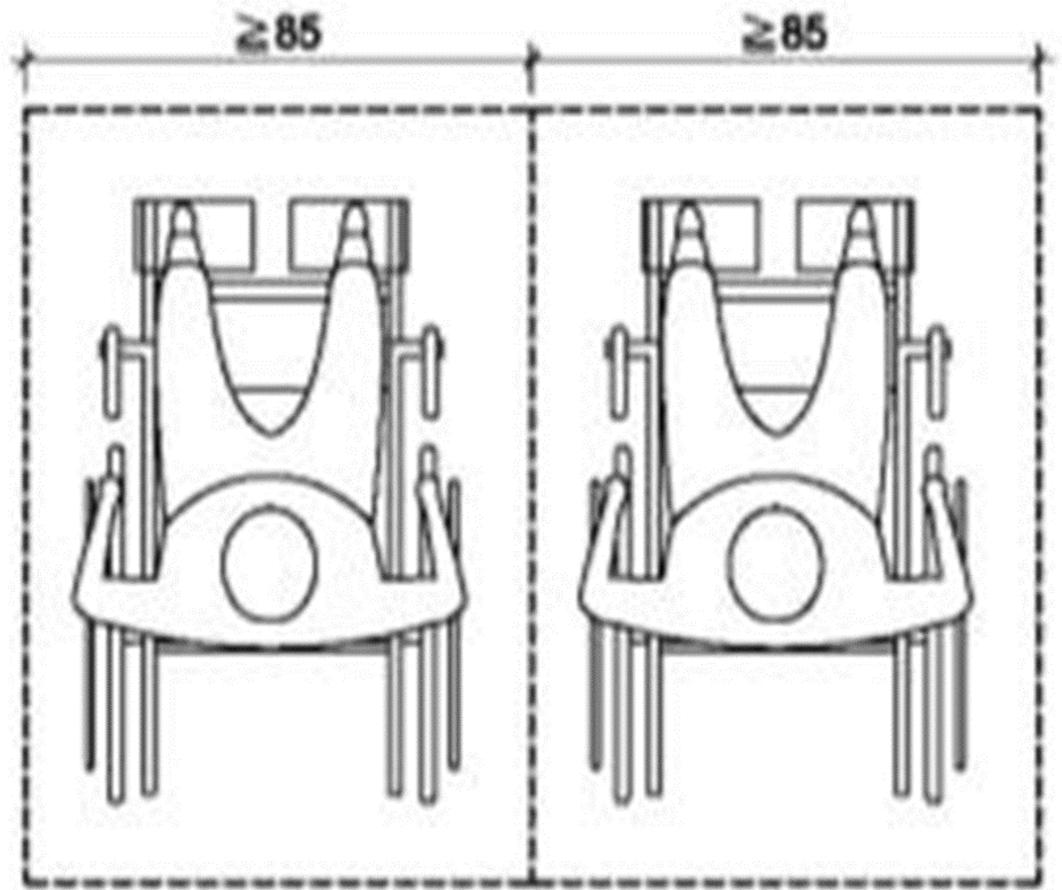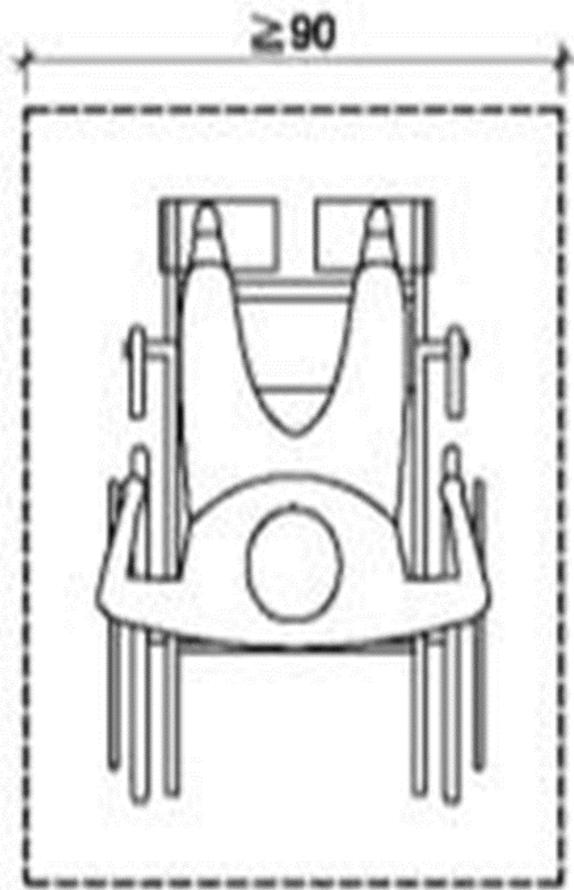

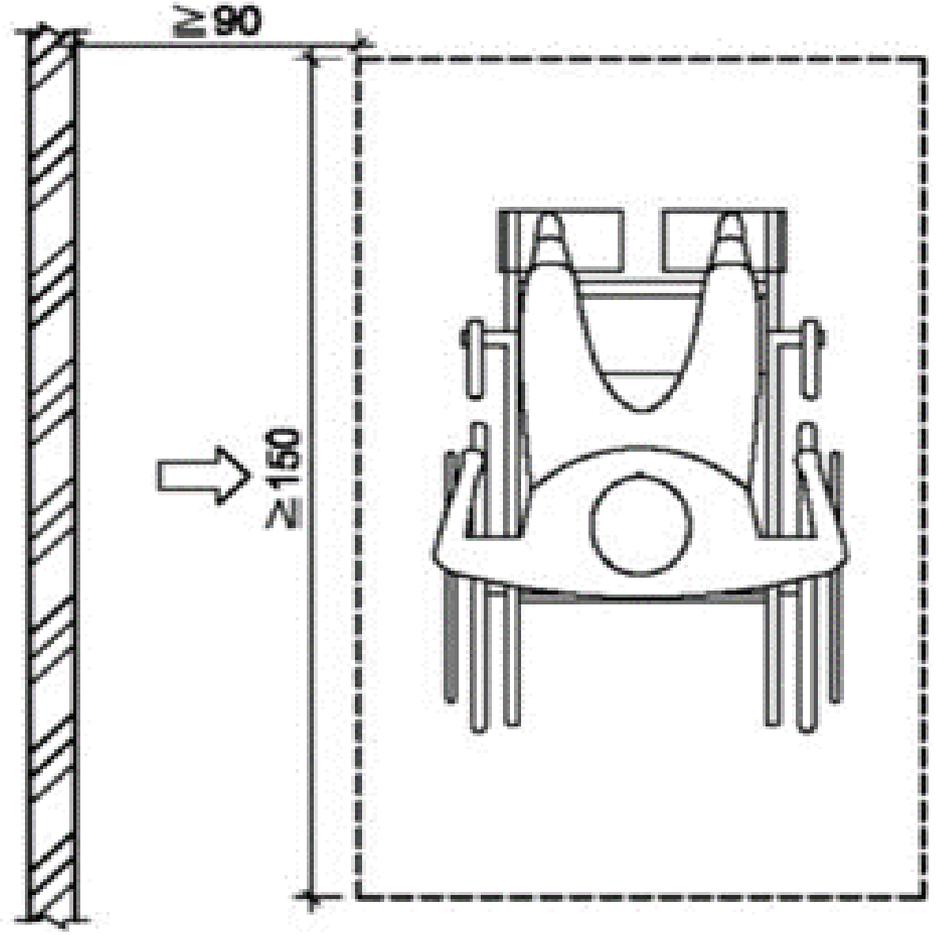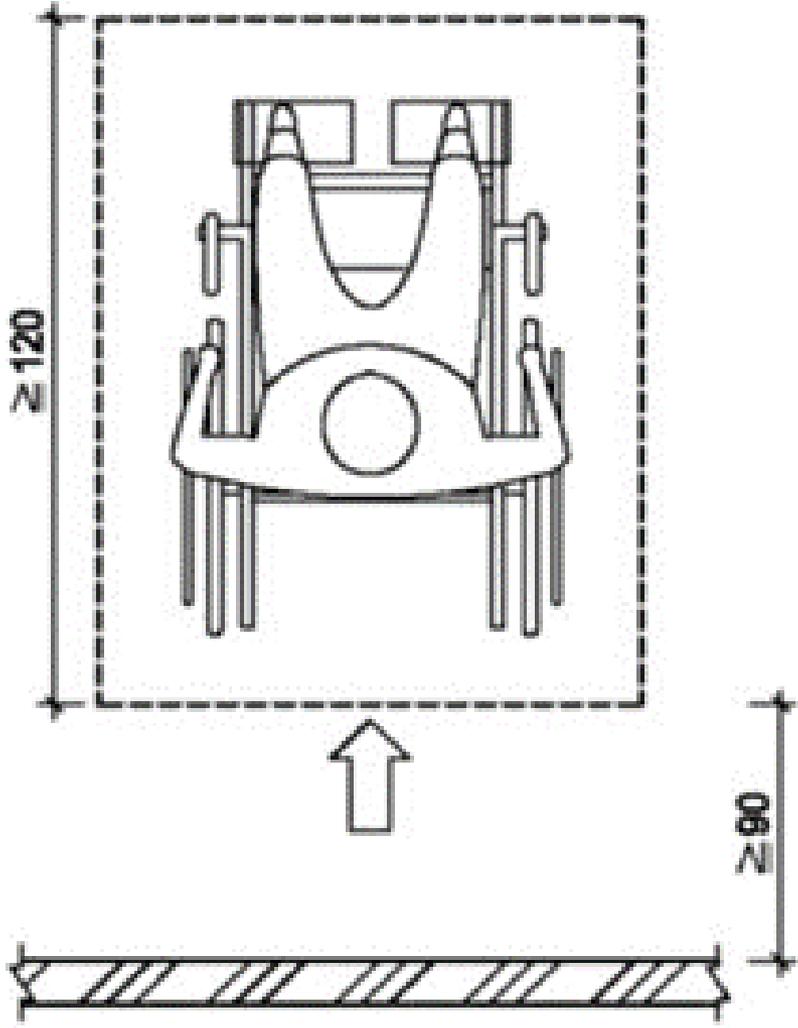

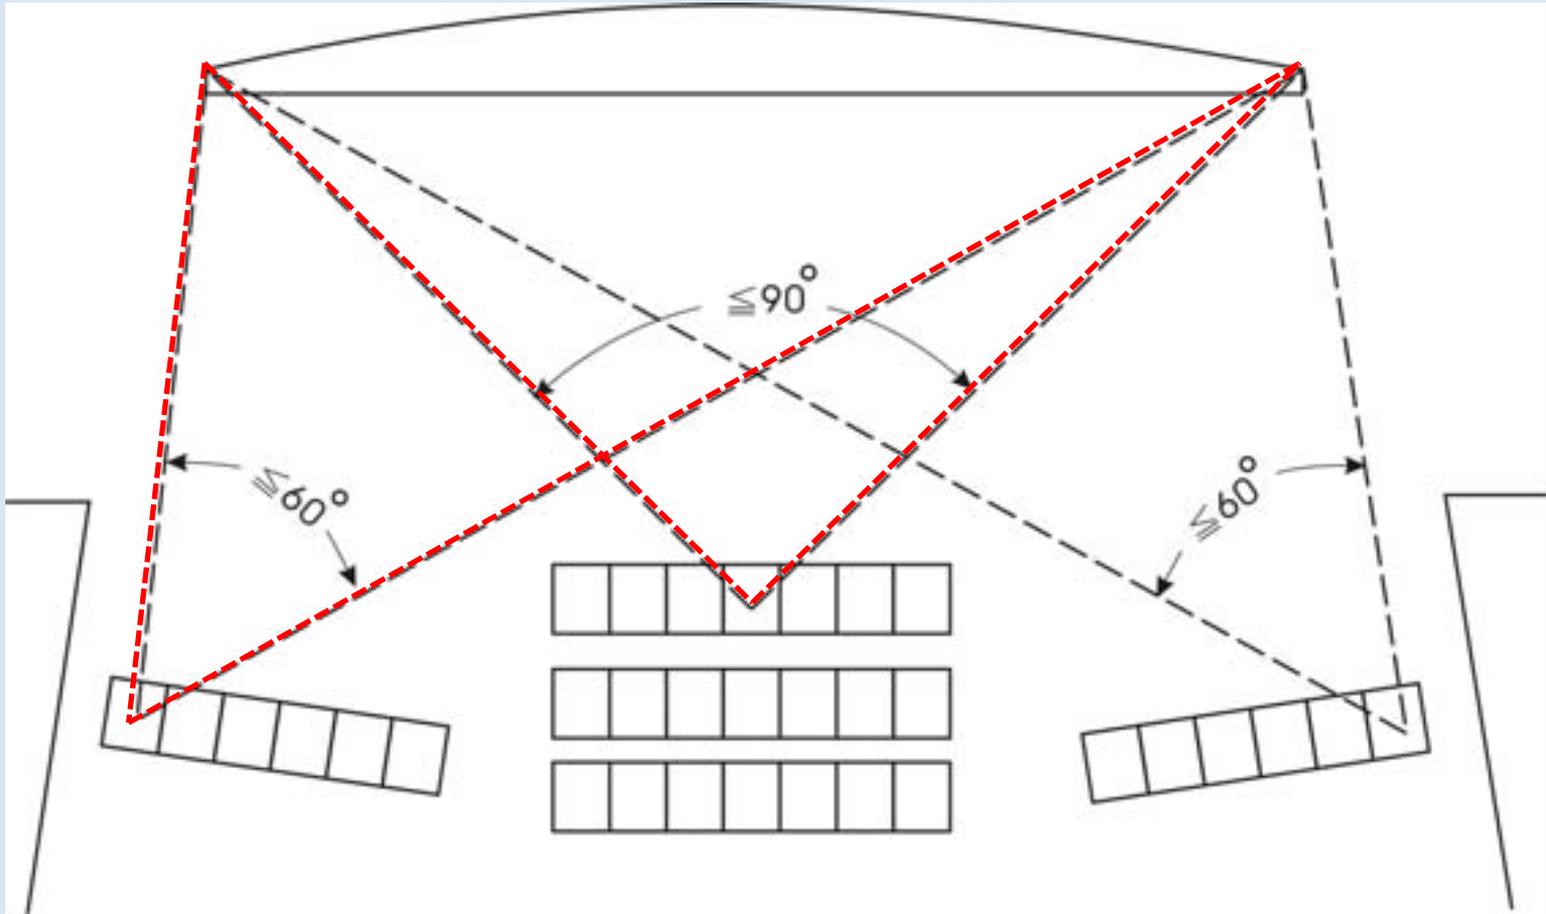


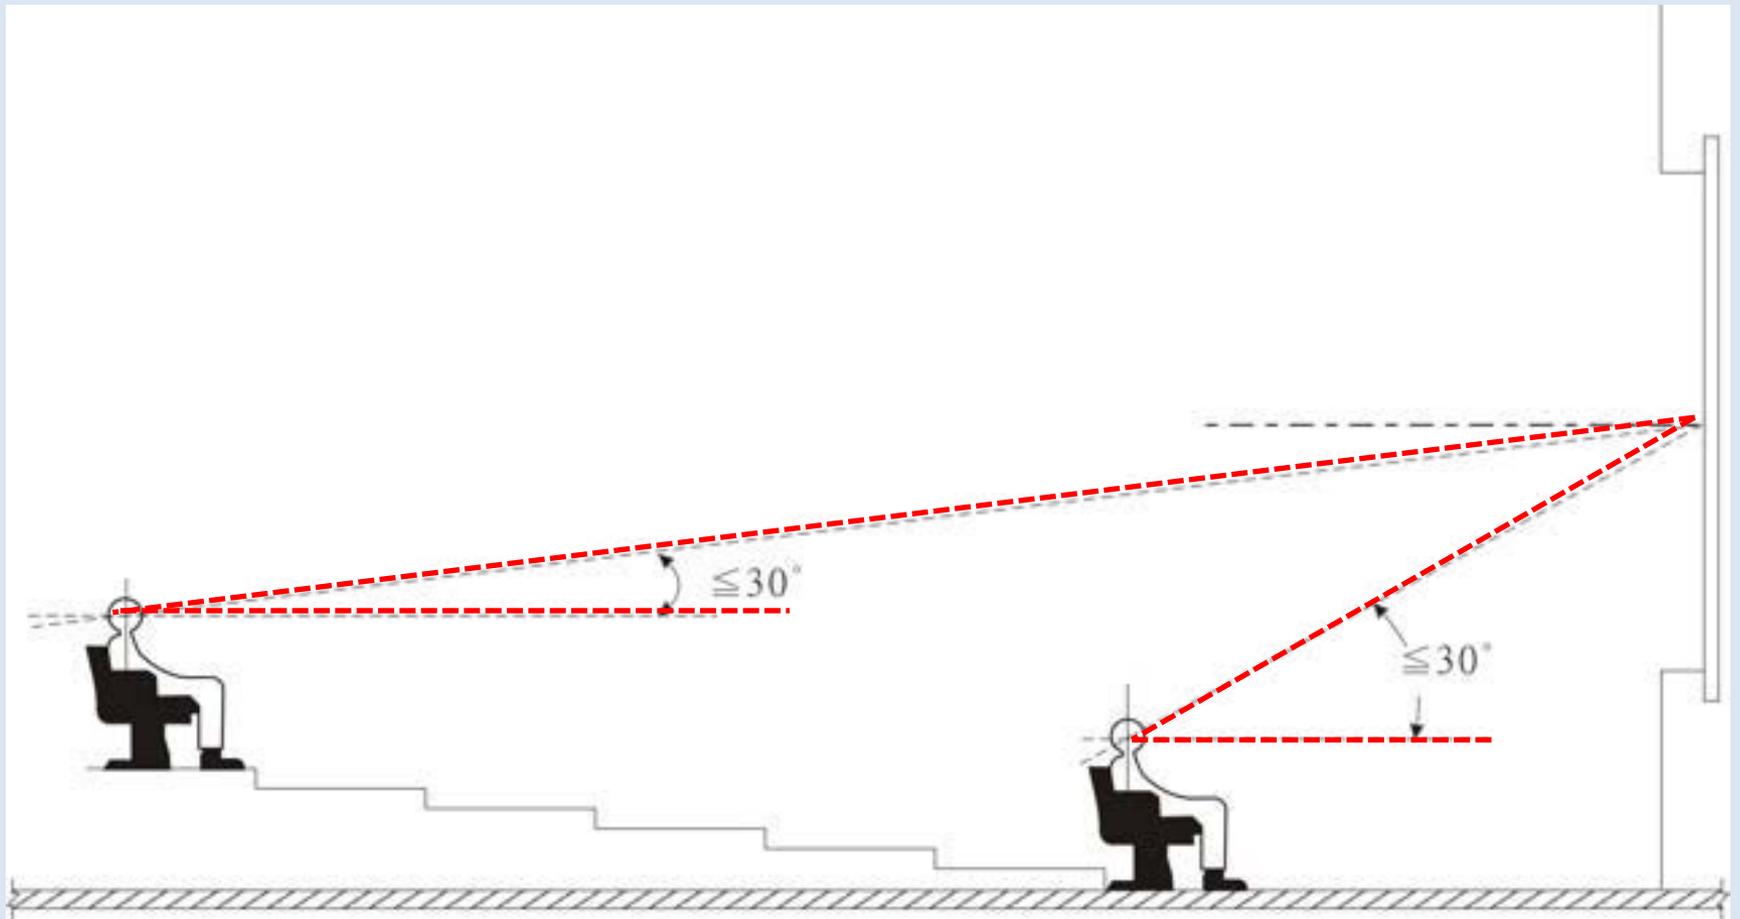

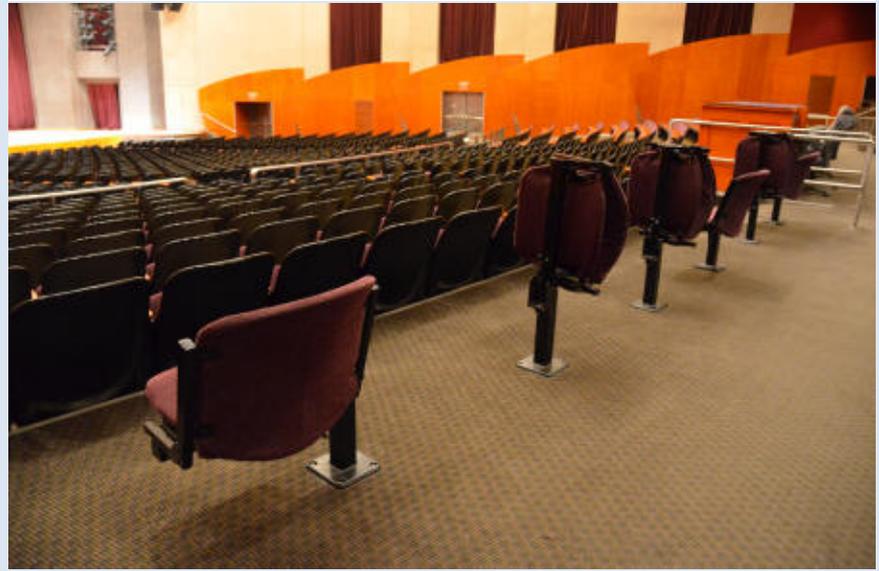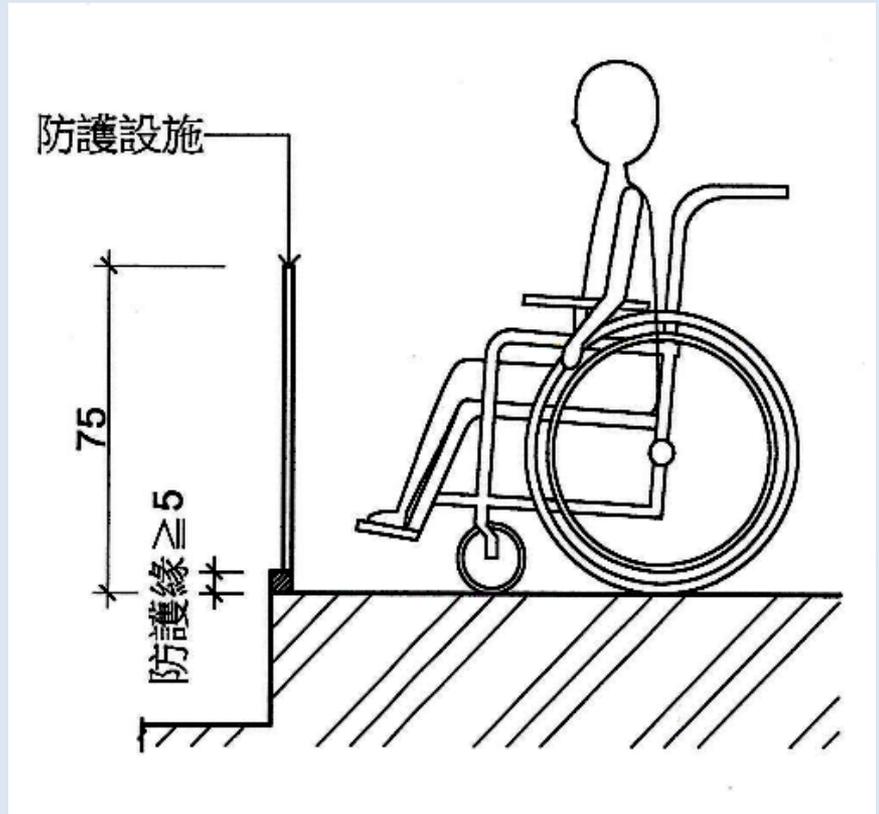

技則 _ 第167條之6

建築物依法設有停車空間者，除使用類組為H-2組住宅或集合住宅外，其無障礙停車位數量不得少於下表規定：

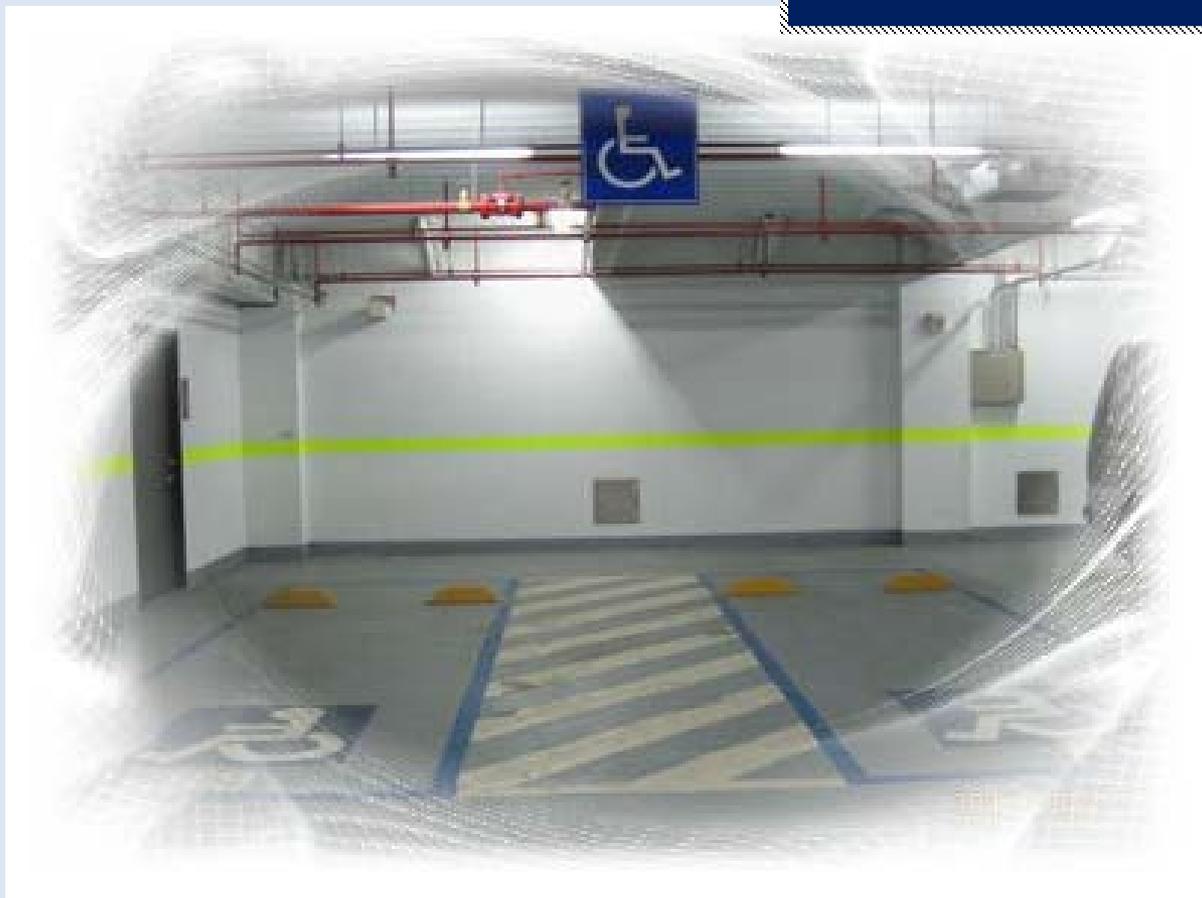

停車空間總數量 (輛)	無障礙停車 位數量 (輛)
50以下	1
51至100	2
101至150	3
151至200	4
201至250	5
251至300	6
301至350	7




停車空間總數量 (輛)	無障礙停車 位數量 (輛)
351至400	8
401至450	9
451至500	10
501至550	11
<p>超過 550輛停車位者，超過部分每增加50 輛，應增加一輛無障礙停車位；不足50輛，以50輛計。</p>	


建築物使用類組為H-2 組住宅或集合住宅，其無障礙停車位數量不得少於下表規定：

停車空間總數量 (輛)	無障礙停車 位數量 (輛)
50以下	1
51至150	2
151至250	3
251至350	4
351至450	5
451至550	6

超過 550輛停車位者，超過部分每增加100輛，應增加一輛無障礙停車位；不足100輛，以100輛計。

➤ 無障礙停車位

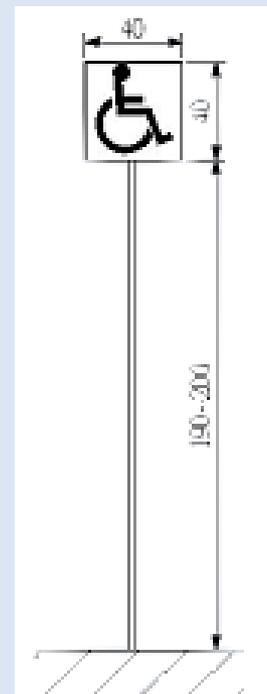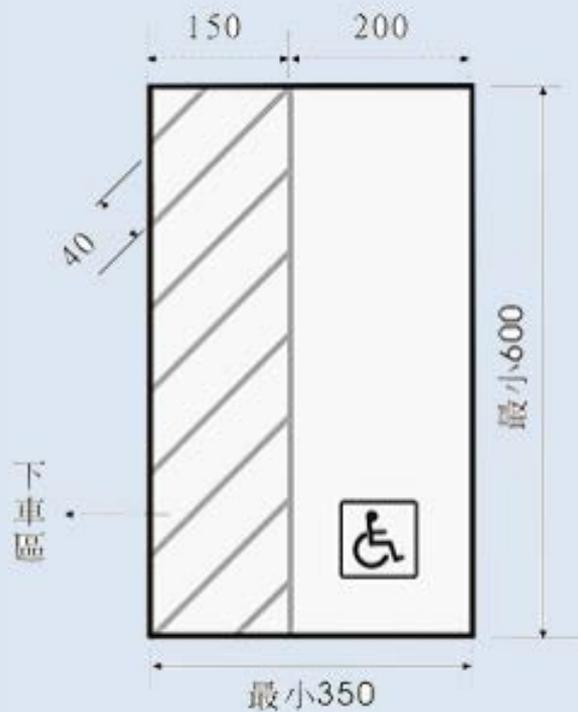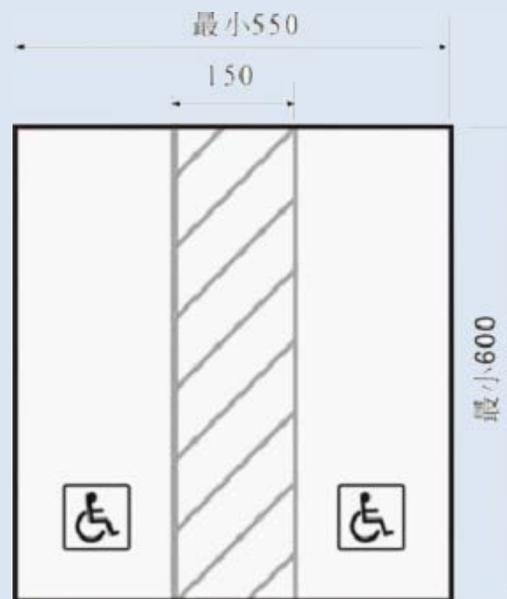

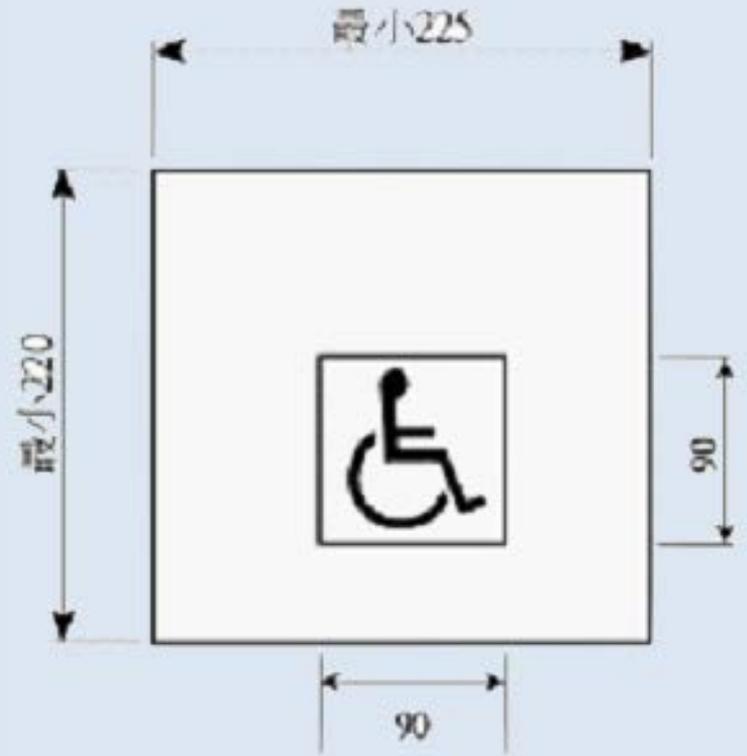

技則 _ 第167條之7



建築物使用類組為 **B-4** 組者，其無障礙客房數量不得少於下表規定：

客房總數量（間）	無障礙客房數（間）
16至100	1
101至200	2
201至300	3
301至400	4
401至450	5
501至600	6

超過600間客房者，超過部分每增加100間，應增加一間無障礙客房；不足100間，以100間計。

➤ 旅館無障礙客房



電器插座及開關
距地板面高 70-100 公分
距柱、牆角 30 公分以上



客房內通路 $\geq 120\text{cm}$
床間淨寬 $\geq 90\text{cm}$

客房內求助鈴 2 處
1. 距地板面 90~120cm
2. 距地板面 15~25cm





馬桶、浴缸或淋浴間
求助鈴得合併檢討。


➤ 昇降設備




無障礙升降機與群管理控制下之一般升降機之呼叫按鈕必須分別設置，並得以相鄰兩座無障礙升降機為群管理控制。

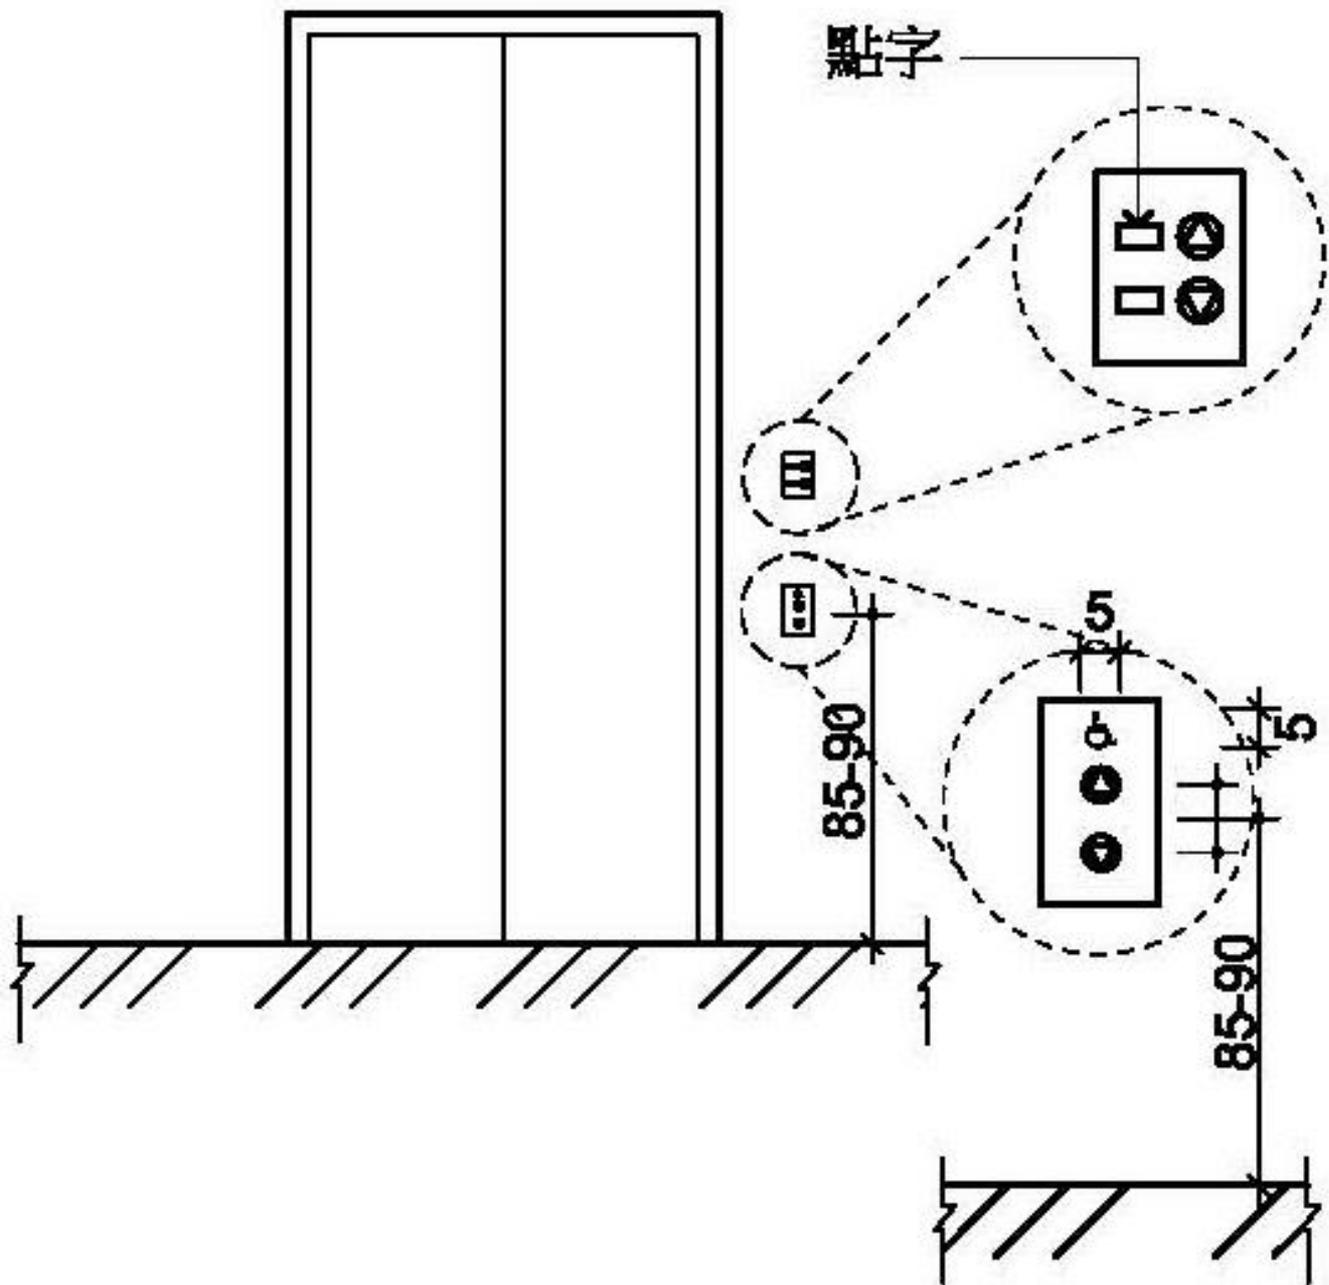


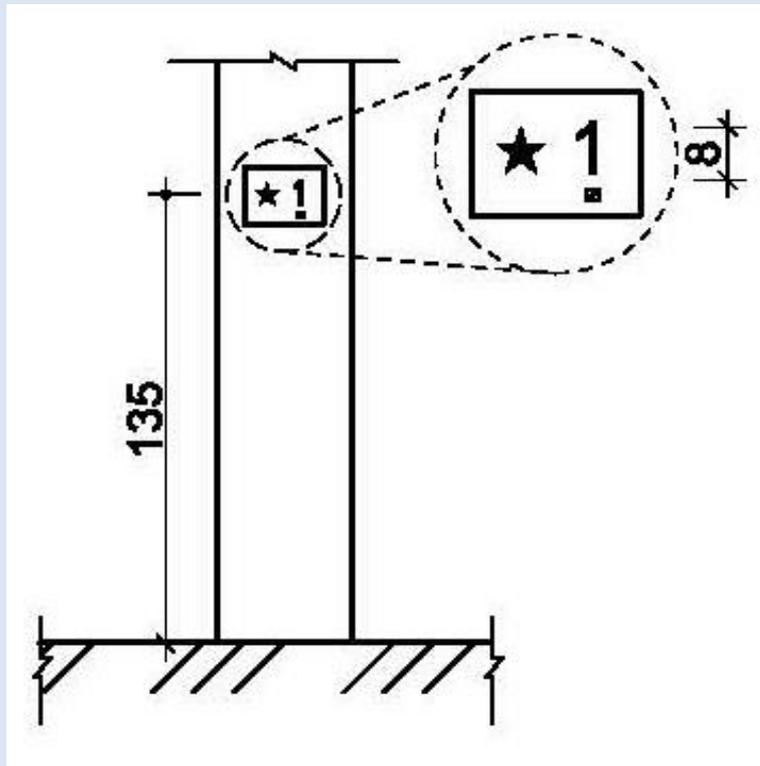


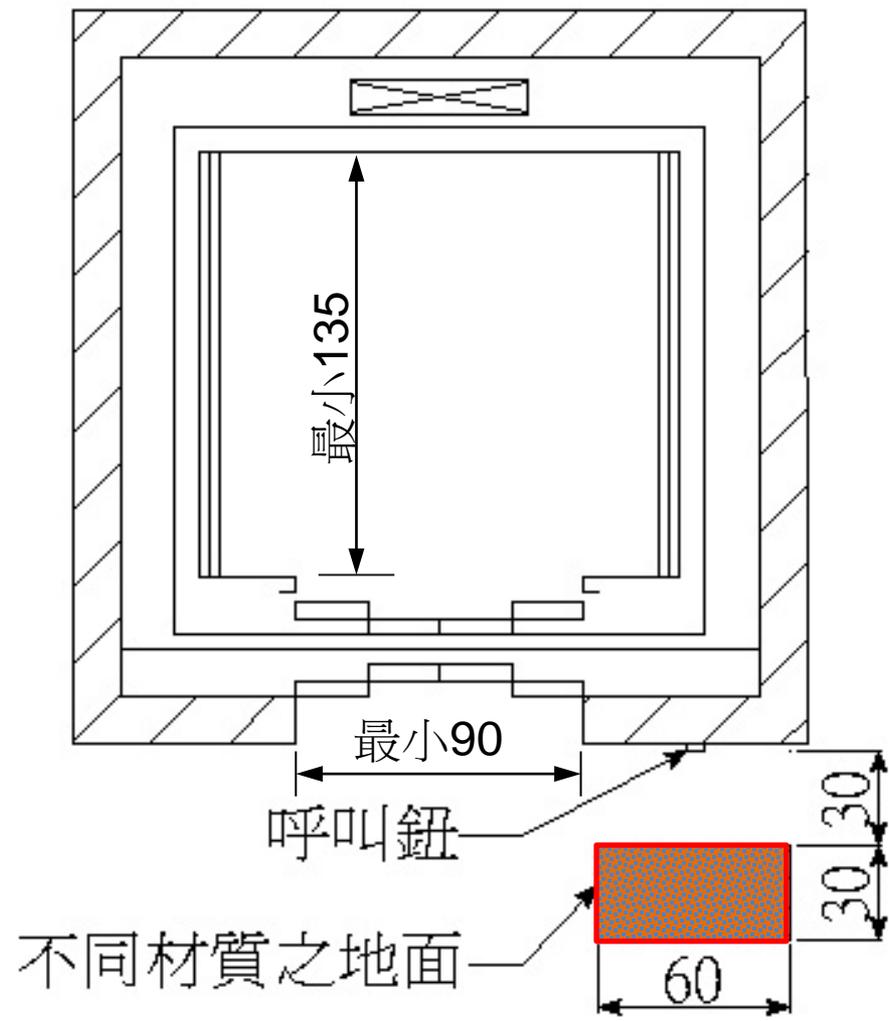

扶手端部防勾撞

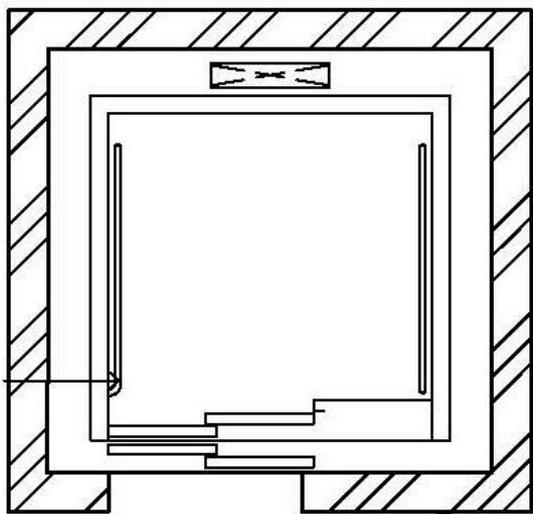

入口對側壁面

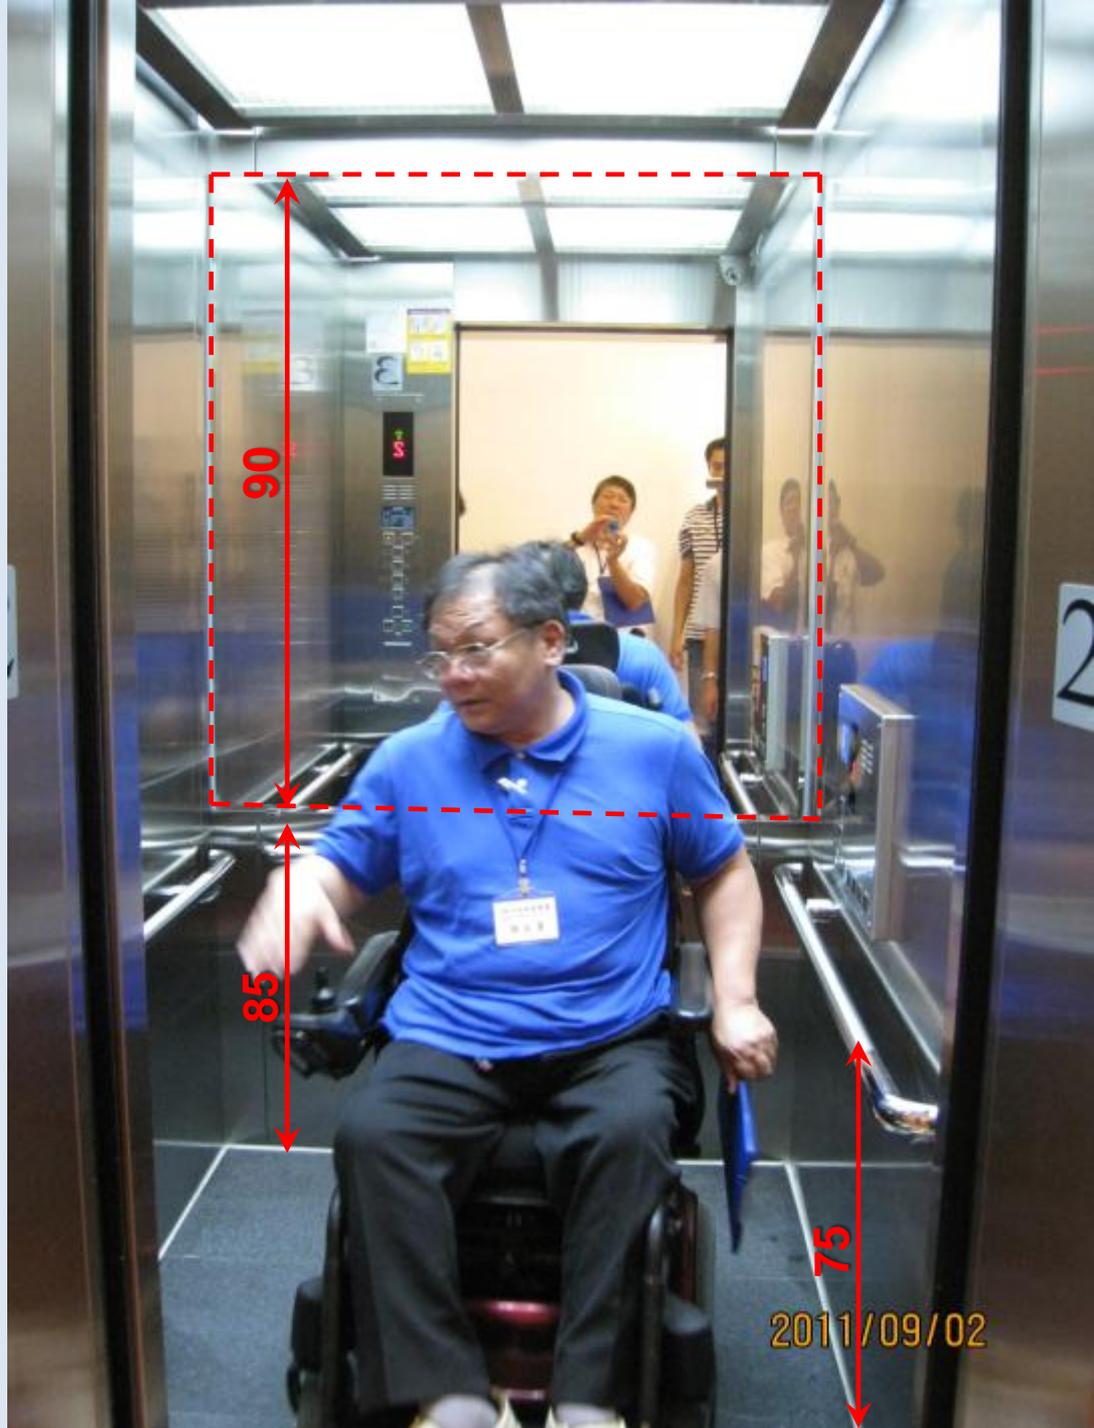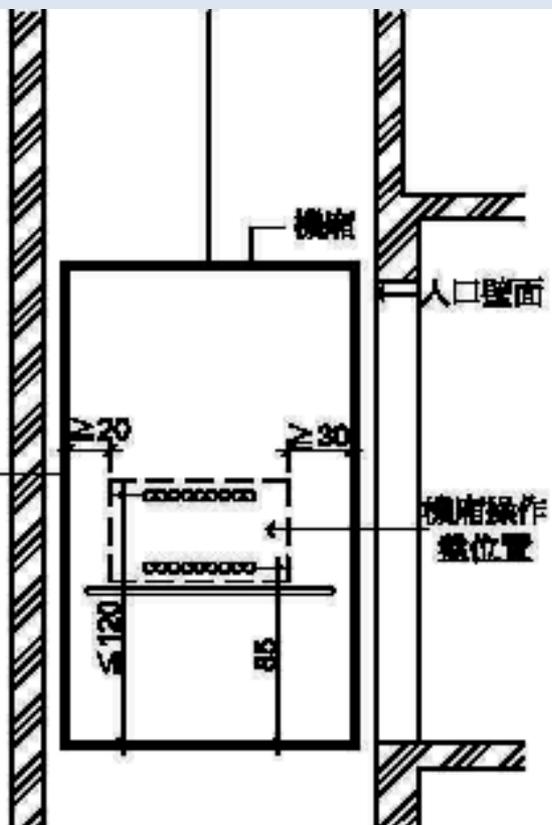

2011/09/02

尺寸



- * 本規範中未註明「最大」、「最小」或「限定範圍」（如3-5 公分）者，所有該項尺寸的誤差不得大於3%。

謝謝聆聽





建築物無障礙 技則+規範

講師:楊檔巖

109 . 10 . 23



建築技術規則
(第十章)
設計範圍、數量

建築物
無障礙設計規範
規格、尺寸、位置

102.1.1

108.7.1

77.12.12

85.11.27

97.7.1

102.1.1

107.3.15

■ 新建/增建

公共建築物
殘障者使用設施

公共建築物行動不便者使用設施

無障礙
建築物

**(第十章)公共建築物
殘障者使用設施**

條次	條文規定	771212
第167條	設置目的	增訂
第168條	設施標誌	增訂
第169條	用語定義	增訂
第170條	公共建築物適用範圍	增訂
第171條	坡道坡度、高低差等規定	增訂
第172條	避難層出入口、室內出入口 (剪)收票口寬度規定	增訂
第173條	樓梯之構造	增訂
第174條	昇降機規定	增訂
第175條	衛浴設備之規定	增訂
第176條	輪椅觀眾席構造	增訂
第177條	停車位	增訂

77.12.12

85.11.27

(第十章)公共建築物
殘障者使用設施

公共建築物行動不便者使用設施

條次	條文規定	771212	851127	900925	940701
第167條	設置目的	增訂	修正		
第168條	設施標誌	增訂	修正	修正	
第169條	用語定義	增訂	修正	修正	
第170條	公共建築物適用範圍	增訂	修正		修正
第171條	坡道坡度、高低差等規定	增訂	修正		
第172條	避難層出入口、室內出入口 (剪)收票口寬度規定	增訂	修正	修正	
第173條	樓梯之構造	增訂	修正		
第174條	昇降機規定	增訂	修正	修正	
第175條	衛浴設備之規定	增訂	修正	修正	
第176條	輪椅觀眾席構造	增訂	修正		
第177條	停車位	增訂	修正	修正	
第177條之1	改善辦法		增訂		

77.12.12

85.11.27

97.7.1 建築物無障礙設計規範施行

(第十章)公共建築物
殘障者使用設施

公共建築物行動不便者使用設施

條次	條文規定	771212	851127	900925	940701	970701	990101
第167條	設置目的	增訂	修正			修正	
第168條	設施標誌	增訂	修正	修正		刪除	
第169條	用語定義	增訂	修正	修正		刪除	
第170條	公共建築物適用範圍	增訂	修正		修正	修正	修正
第171條	坡道坡度、高低差等規定	增訂	修正			刪除	
第172條	避難層出入口、室內出入口 (剪)收票口寬度規定	增訂	修正	修正		刪除	
第173條	樓梯之構造	增訂	修正			刪除	
第174條	昇降機規定	增訂	修正	修正		刪除	
第175條	衛浴設備之規定	增訂	修正	修正		刪除	
第176條	輪椅觀眾席構造	增訂	修正			刪除	
第177條	停車位	增訂	修正	修正		刪除	
第177條之1	改善辦法		增訂			刪除	

77.12.12

85.11.27

97.7.1

102.1.1

107.3.15

(第十章)公共建築物
殘障者使用設施

公共建築物行動不便者使用設施

無障礙
建築物

新建/增建

條次	條文規定	1020101	1070315
第167條	新建、增建建築物均須設置無障礙設施，不再僅限定於公共建築物，應全面無障礙化。	修正	修正
第167-1條	應有無障礙通路無障礙通路通達之空間。	增訂	修正
第167-2條	設置無障礙樓梯之數量。	增訂	
第167-3條	除 H2 類住宅或集合住宅外，每幢建築物設置無障礙廁所盥洗室之數量。	增訂	修正
第167-4條	建築物設有浴室者，每幢建築物至少應設置無障礙浴室數量。	增訂	修正
第167-5條	建築物設有固定座椅席位者，輪椅觀眾席位數量。	增訂	修正
第167-6條	建築物設有停車空間者，設置無障礙停車位數量。	增訂	修正
第167-7條	建築物使用類組為 B-4 組者，設置無障礙客房數量。	增訂	修正
第170條	修正公共建築物之適用範圍。	修正	修正

技則 _ 第170條

公共建築物之適用範圍如下表：

建築物使用類組		建築物之適用範圍	
A類	公共集會類	A-1	1.戲(劇)院、電影院、演藝場、歌廳、觀覽場。 2.觀眾席面積在二百平方公尺以上之下列場所：音樂廳、文康中心、社教館、集會堂(場)、社區(村里)活動中心。 3.觀眾席面積在二百平方公尺以上之下列場所：體育館(場)及設施。
		A-2	1.車站(公路、鐵路、大眾捷運)。 2.候船室、水運客站。 3.航空站、飛機場大廈。
B類	商業類	B-2	百貨公司(百貨商場)商場、市場(超級市場、零售市場、攤販集中場)、展覽場(館)、量販店
		B-3	1.小吃街等類似場所。 2.樓地板面積在三百平方公尺以上之下列場所：餐廳、飲食店、飲料店(無陪侍提供非酒精飲料服務之場所，包括茶藝館、咖啡店、冰果店及冷飲店等)、飲酒店(無陪侍，供應酒精飲料之餐飲服務場所，包括啤酒屋)等類似場所。
		B-4	國際觀光旅館、一般觀光旅館、一般旅館。

建築物使用類組

建築物之適用範圍

D 類	休閒、 文教類	D-1	室內游泳池。
		D-2	1.會議廳、展示廳、博物館、美術館、圖書館、水族館、科學館、陳列館、資料館、歷史文物館、天文臺、藝術館。 2.觀眾席面積未達二百平方公尺之下列場所：音樂廳、文康中心、社教館、集會堂（場）、社區（村里）活動中心。 3.觀眾席面積未達二百平方公尺之下列場所：體育館（場）及設施。
		D-3	小學教室、教學大樓、相關教學場所。
		D-4	國中、高中（職）、專科學校、學院、大學等之教室、教學大樓、相關教學場所。
		D-5	樓地板面積在五百平方公尺以上之下列場所：補習（訓練）班、課後托育中心。
		E 類	宗教、 殯葬類
F 類	衛生、 福利、 更生類	F-1	1.設有十床病床以上之下列場所：醫院、療養院。 2.樓地板面積在五百平方公尺以上之下列場所：護理之家、屬於老人福利機構之長期照護機構。
		F-2	1.身心障礙者福利機構、身心障礙者教養機構（院）、身心障礙者職業訓練機構。 2.特殊教育學校。
		F-3	1.樓地板面積在五百平方公尺以上之下列場所：幼兒園、兒童及少年福利機構。 2.發展遲緩兒早期療育中心。

建築物使用類組

建築物之適用範圍


G類	辦公、服務類	G-1	含營業廳之下列場所：金融機構、證券交易場所、金融保險機構、合作社、銀行、郵政、電信、自來水及電力等公用事業機構之營業場所。
		G-2	<ol style="list-style-type: none"> 1.郵政、電信、自來水及電力等公用事業機構之辦公室。 2.政府機關(公務機關)。 3.身心障礙者就業服務機構。
		G-3	<ol style="list-style-type: none"> 1.衛生所。 2.設置病床未達十床之下列場所：醫院、療養院。 <p>公共廁所。</p> <p>便利商店。</p>
H類	住宿類	H-1	<ol style="list-style-type: none"> 1.樓地板面積未達五百平方公尺之下列場所：護理之家、屬於老人福利機構之長期照護機構。 2.老人福利機構之場所：養護機構、安養機構、文康機構、服務機構。
		H-2	<ol style="list-style-type: none"> 1.六層以上之集合住宅。 2.五層以下且五十戶以上之集合住宅。
I類	危險物品類	I	加油（氣）站。

技則_第167條



為便利行動不便者進出及使用建築物，新建或增建建築物，應依本章規定設置無障礙設施。但符合下列情形之一者，不在此限：

- 一、獨棟或連棟建築物，該棟自地面層至最上層均屬同一住宅單位且第二層以上僅供住宅使用者。
- 二、供住宅使用之公寓大廈專有及約定專用部分。
- 三、**除公共建築物外**，建築基地面積未達一百五十平方公尺或每棟每層樓地板面積均未達一百平方公尺。



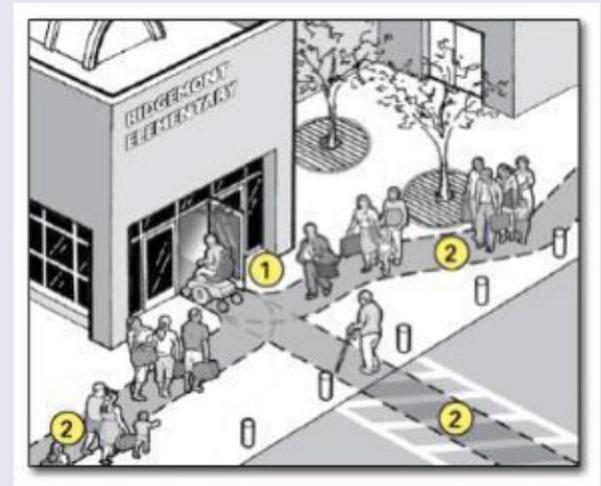


前項各款之建築物地面層，仍應設置無障礙通路。

前二項建築物因建築基地地形、垂直增建、構造或使用用途特殊，設置無障礙設施確有困難，經當地主管建築機關核准者，得不適用本章一部或全部之規定。

建築物無障礙設施設計規範，由中央主管建築機關定之。

➤ 無障礙通路

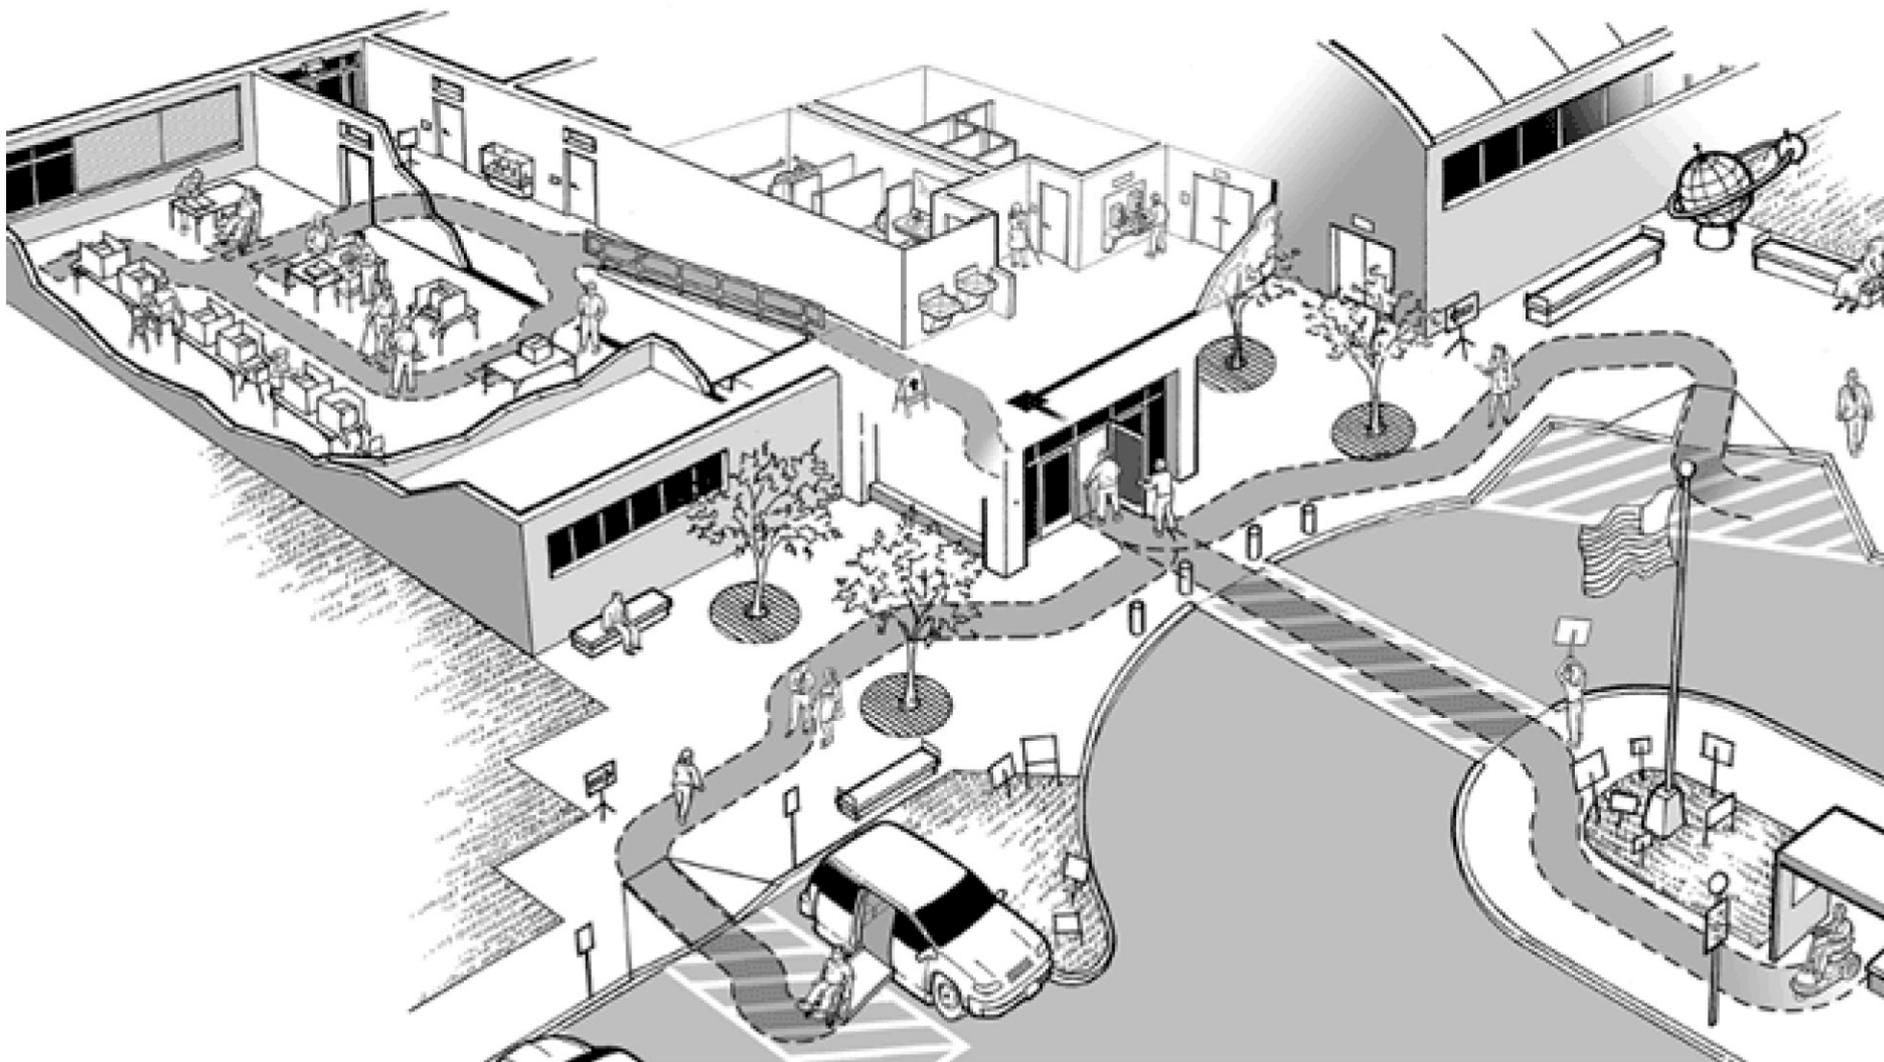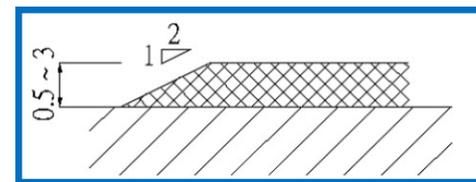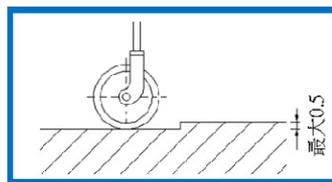

組成：包括室外通路、室內通路走廊、出入口、坡道、扶手、昇降設備、升降平台等

CNS 15830-1 Z1055-1

行動不便者用動力操作升降平台 – 安全、尺度及功能性 操作之規則 – 第1部：垂直升降平台

最新日期：104/09/09





CNS 15830-2 T5062-2

行動不便者用動力操作升降平台－安全、尺度及功能性 操作之規則－第2部：坐式、立式及輪椅使用者在傾斜面 移動使用之動力式樓梯升降機

最新日期：105/04/14





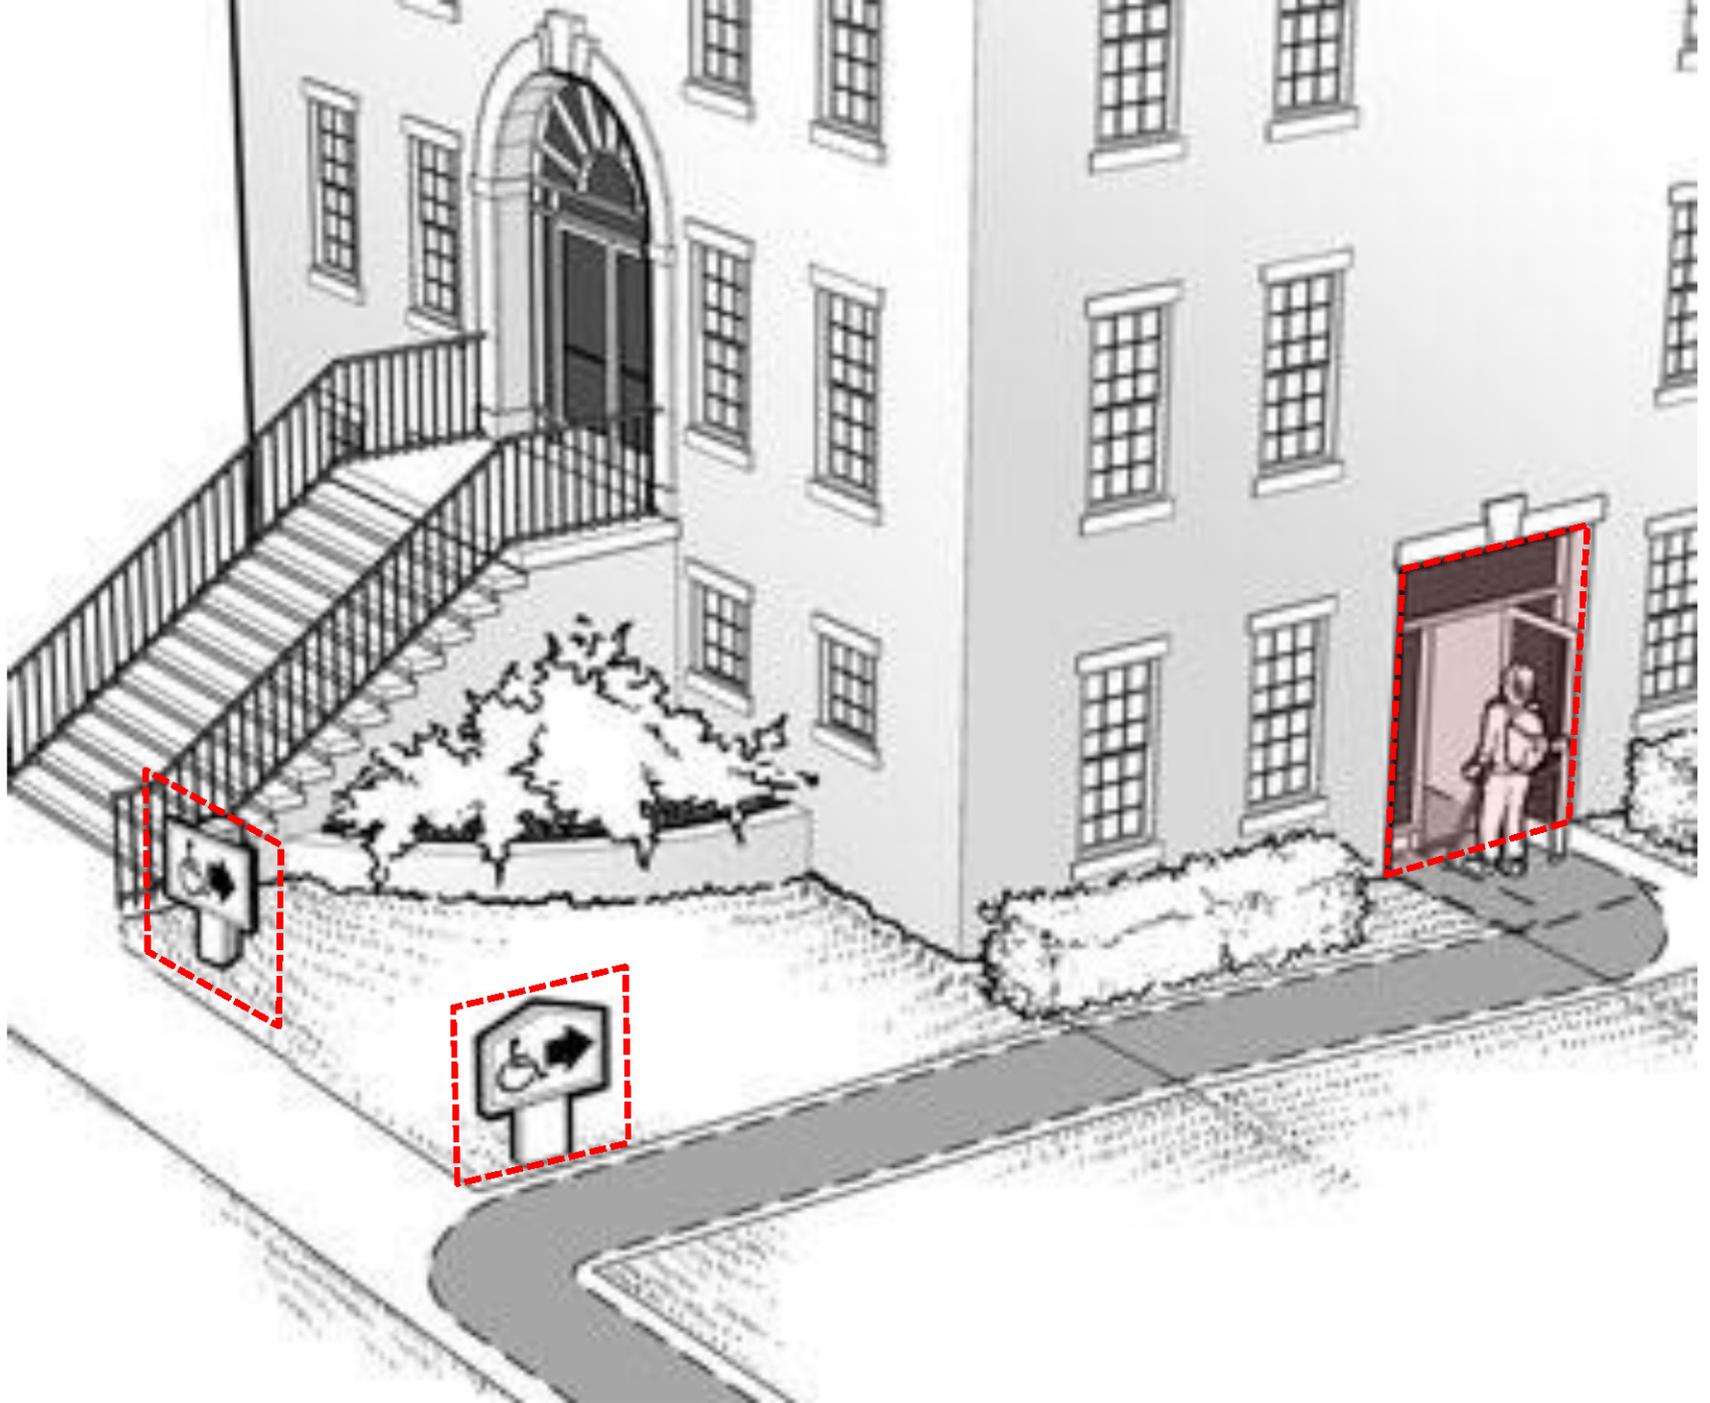

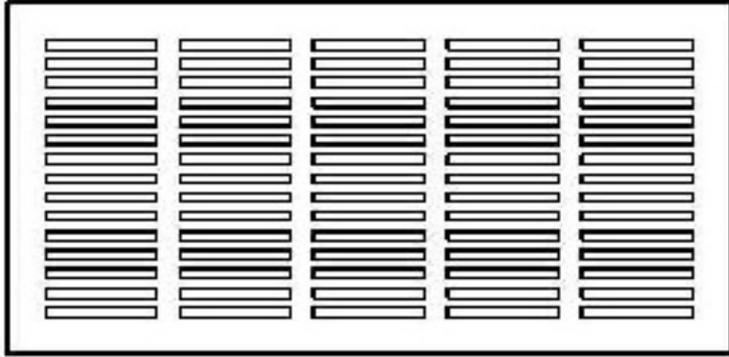


*13



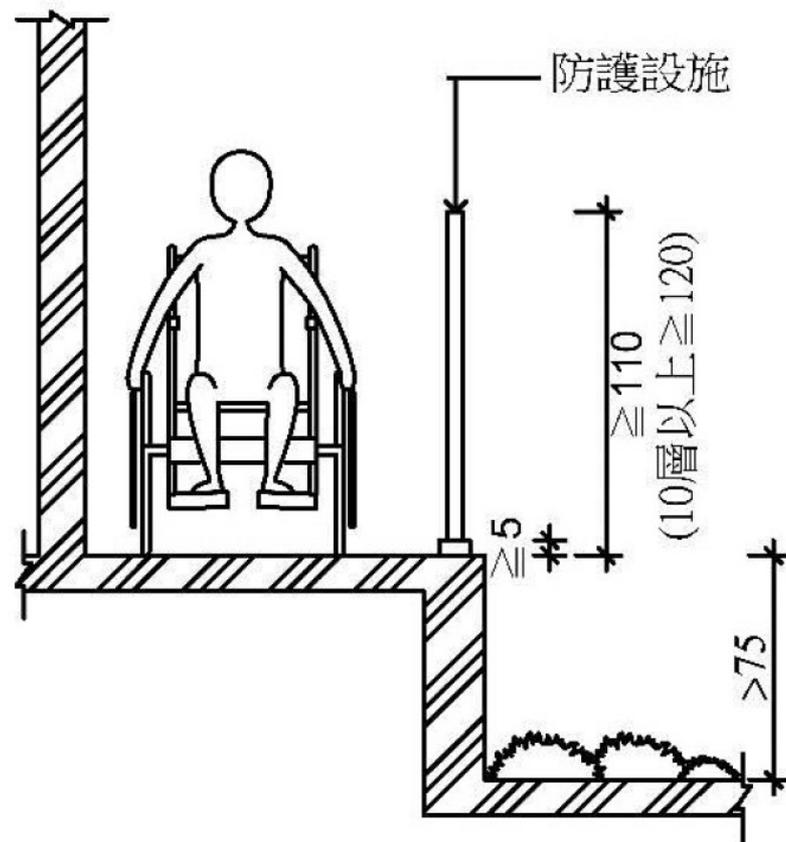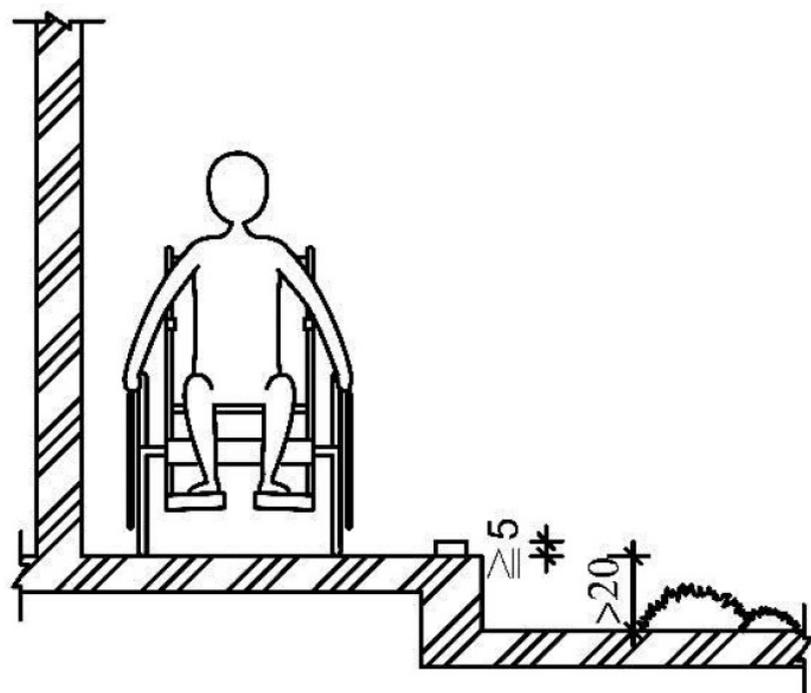



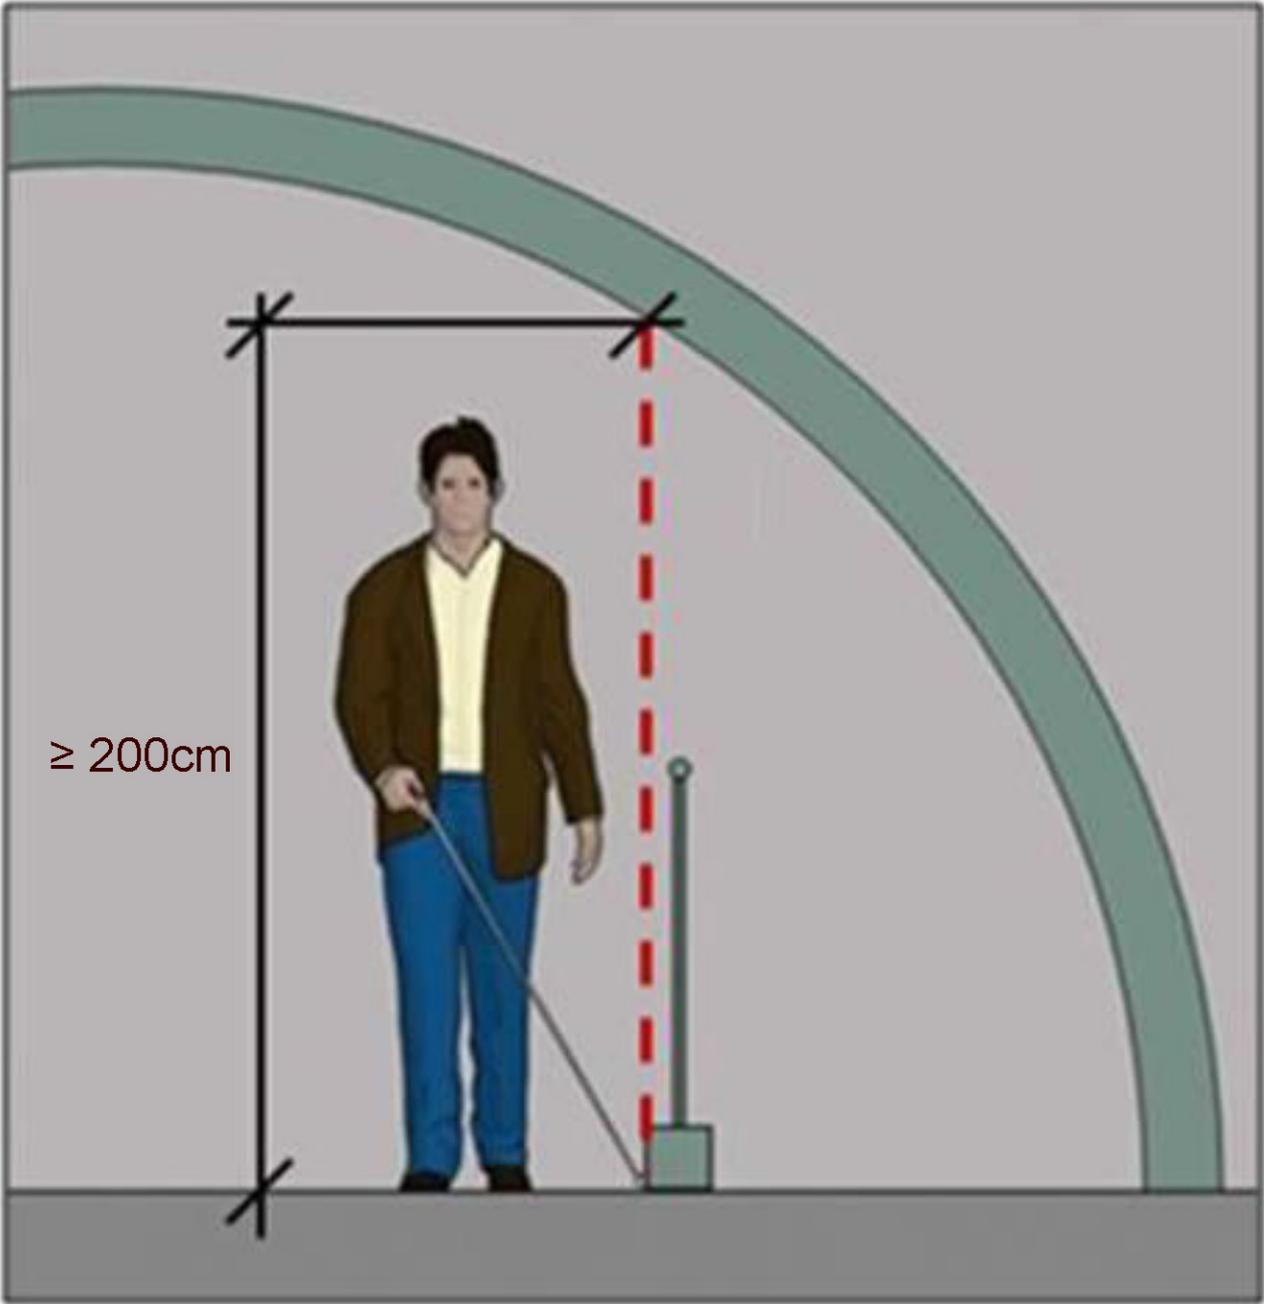




避難層出入口平台 $\geq 150 \times 150$









透明玻璃門：告知標示





技則 _ 第167條之1

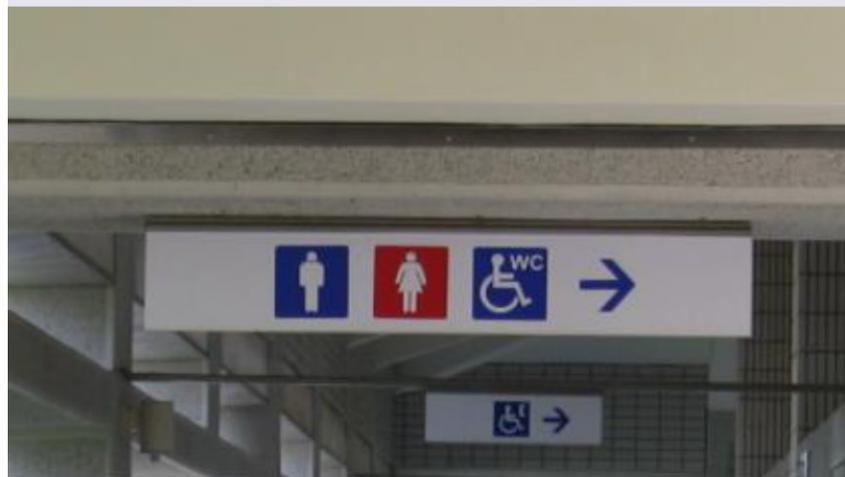



居室出入口及具無障礙設施之廁所盥洗室、浴室、客房、昇降設備、停車空間及樓梯應設有**無障礙通路**通達。

無障礙通路：通行寬度參考

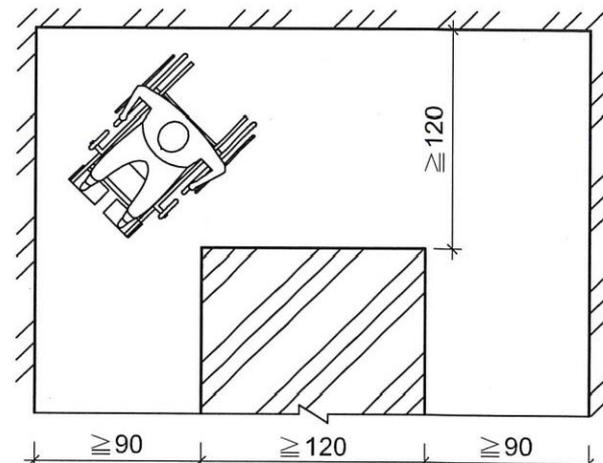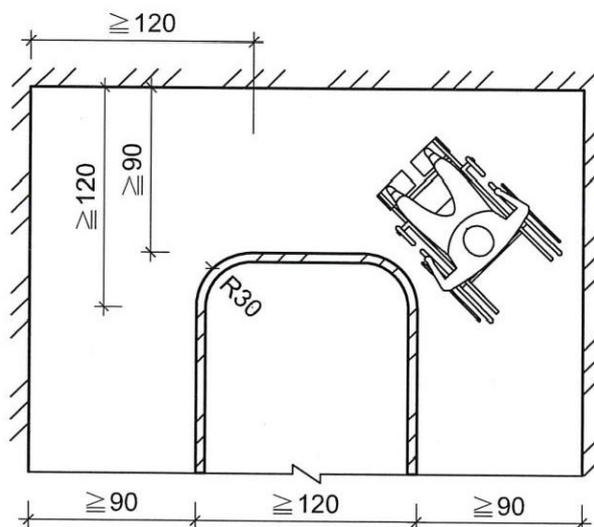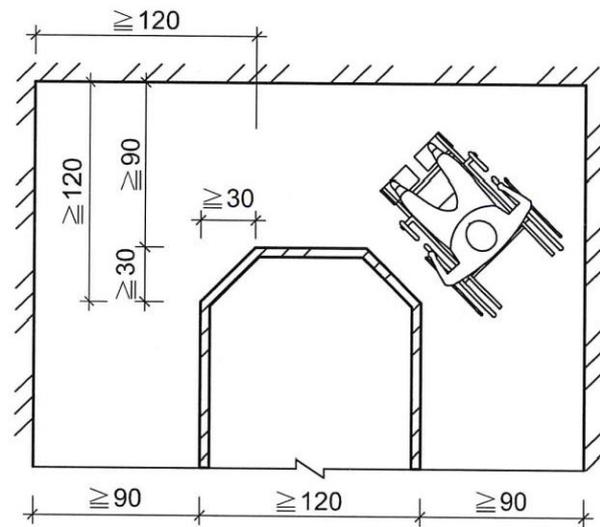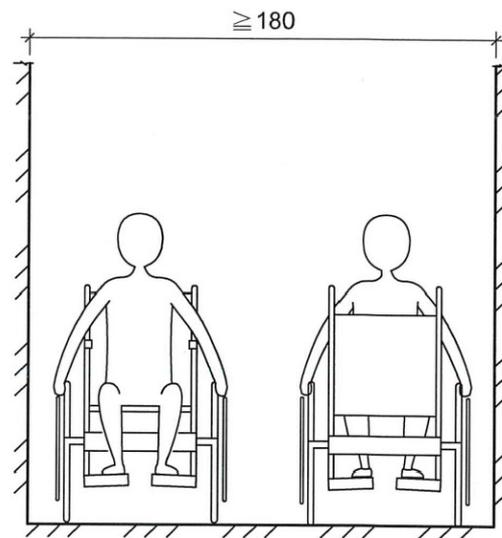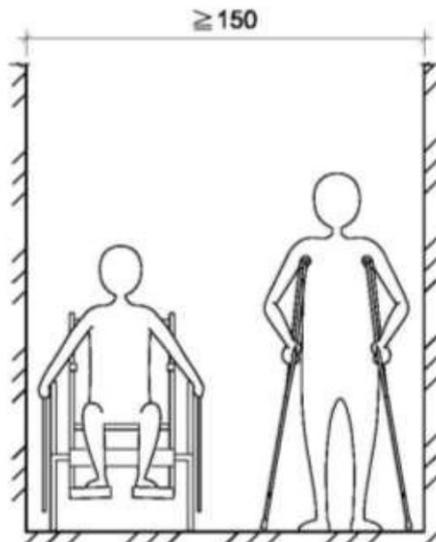
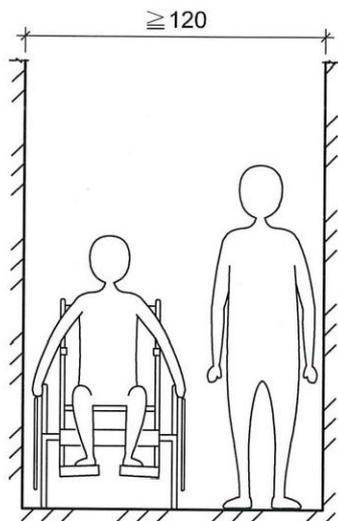


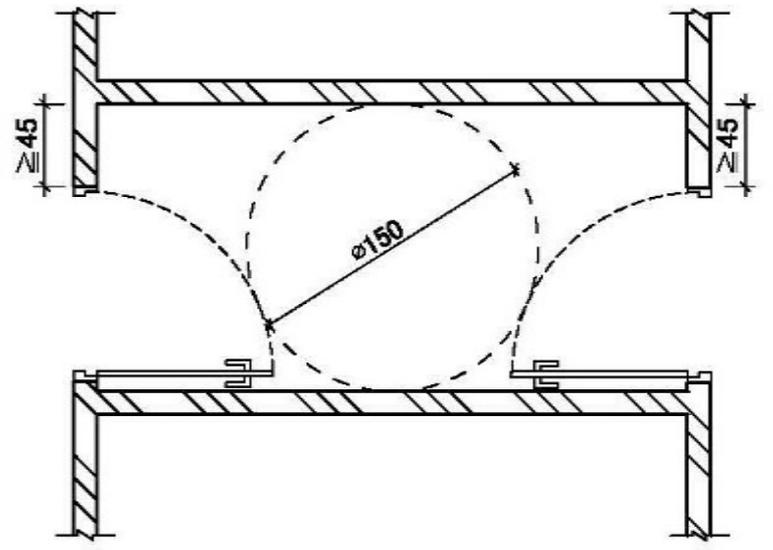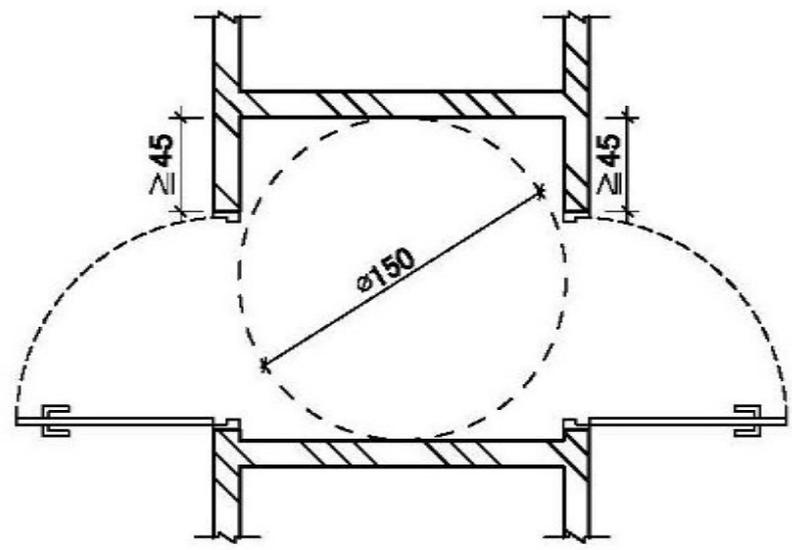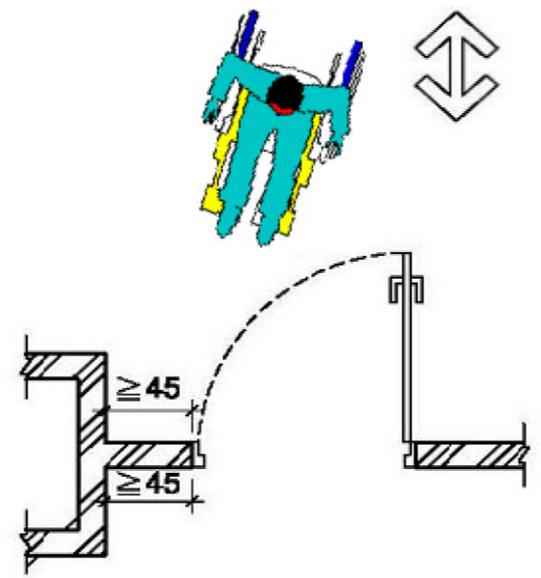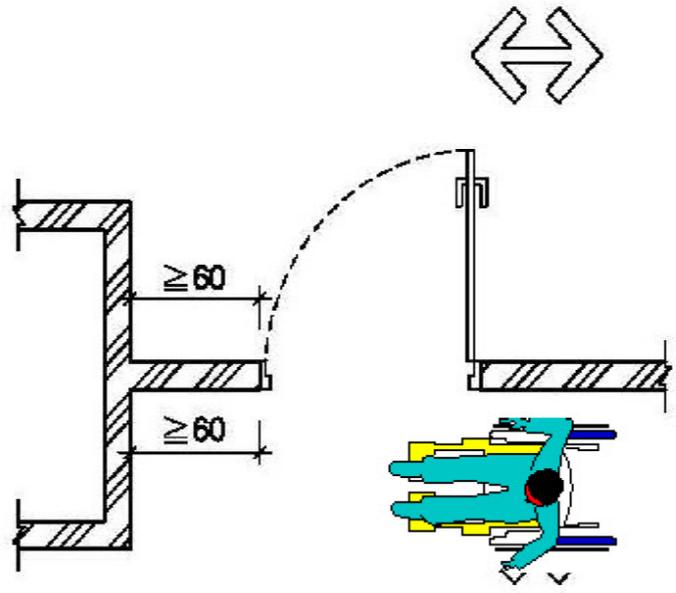

室內通路

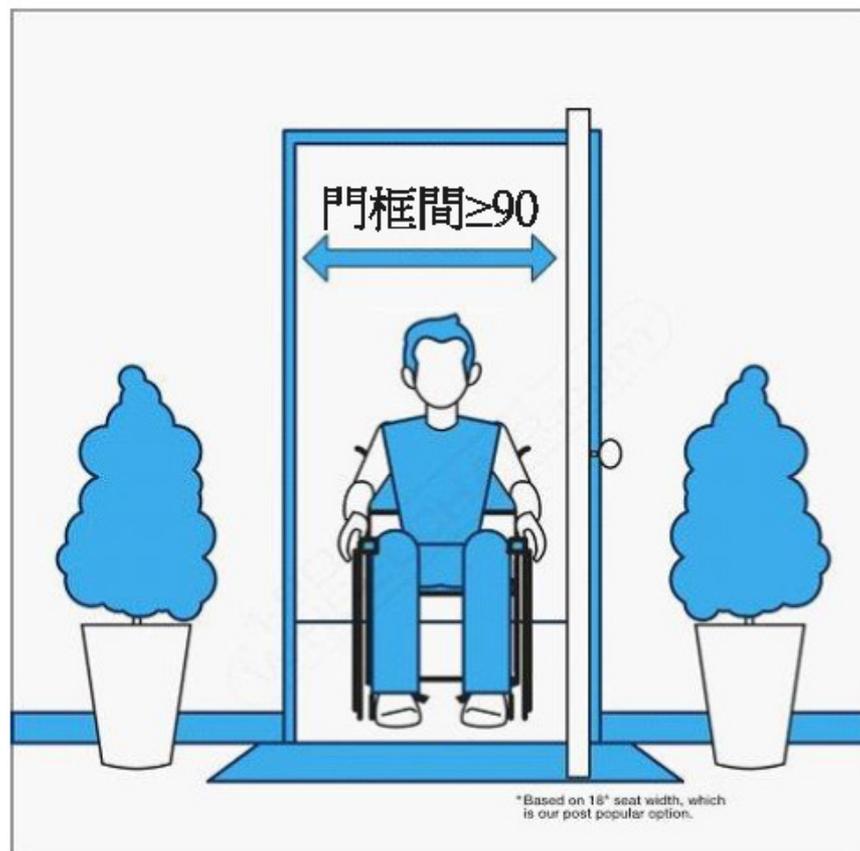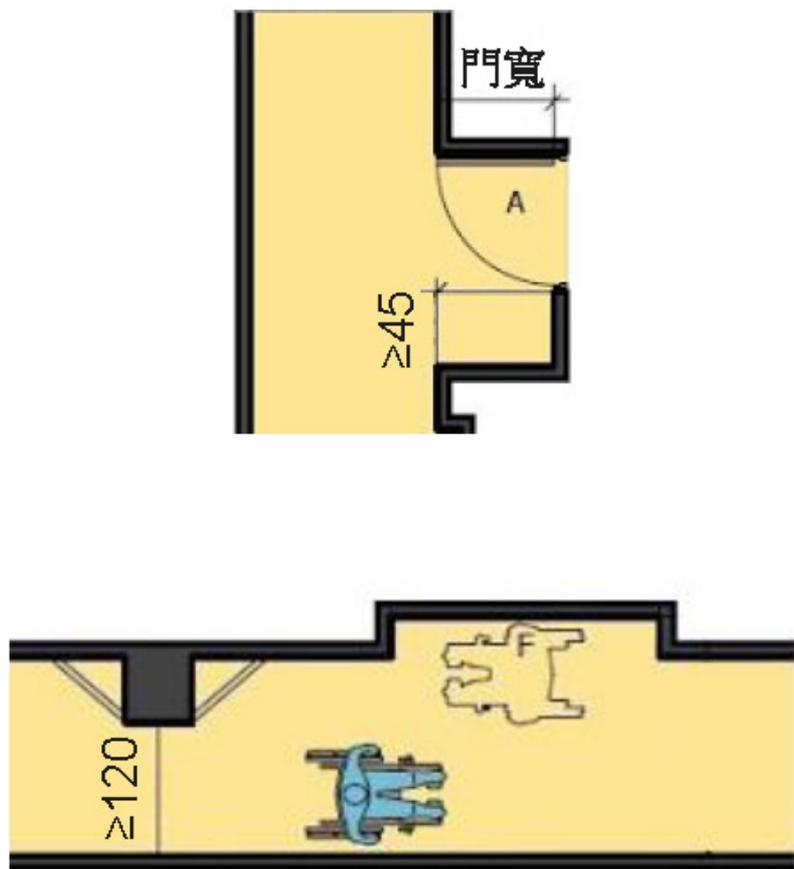

前後方平台 深度 ≥ 1200

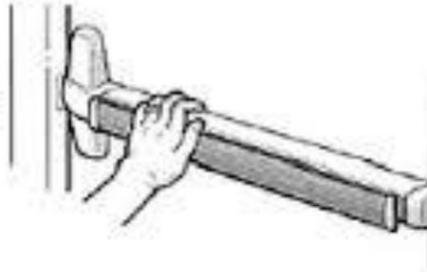


➤ **坡道** 坡度不得大於**1/12**，高低差小於20公分者酌予放寬


高低差	20 公分以下	5 公分以下
坡度	1/10	1/5





端點平台：150x150以上

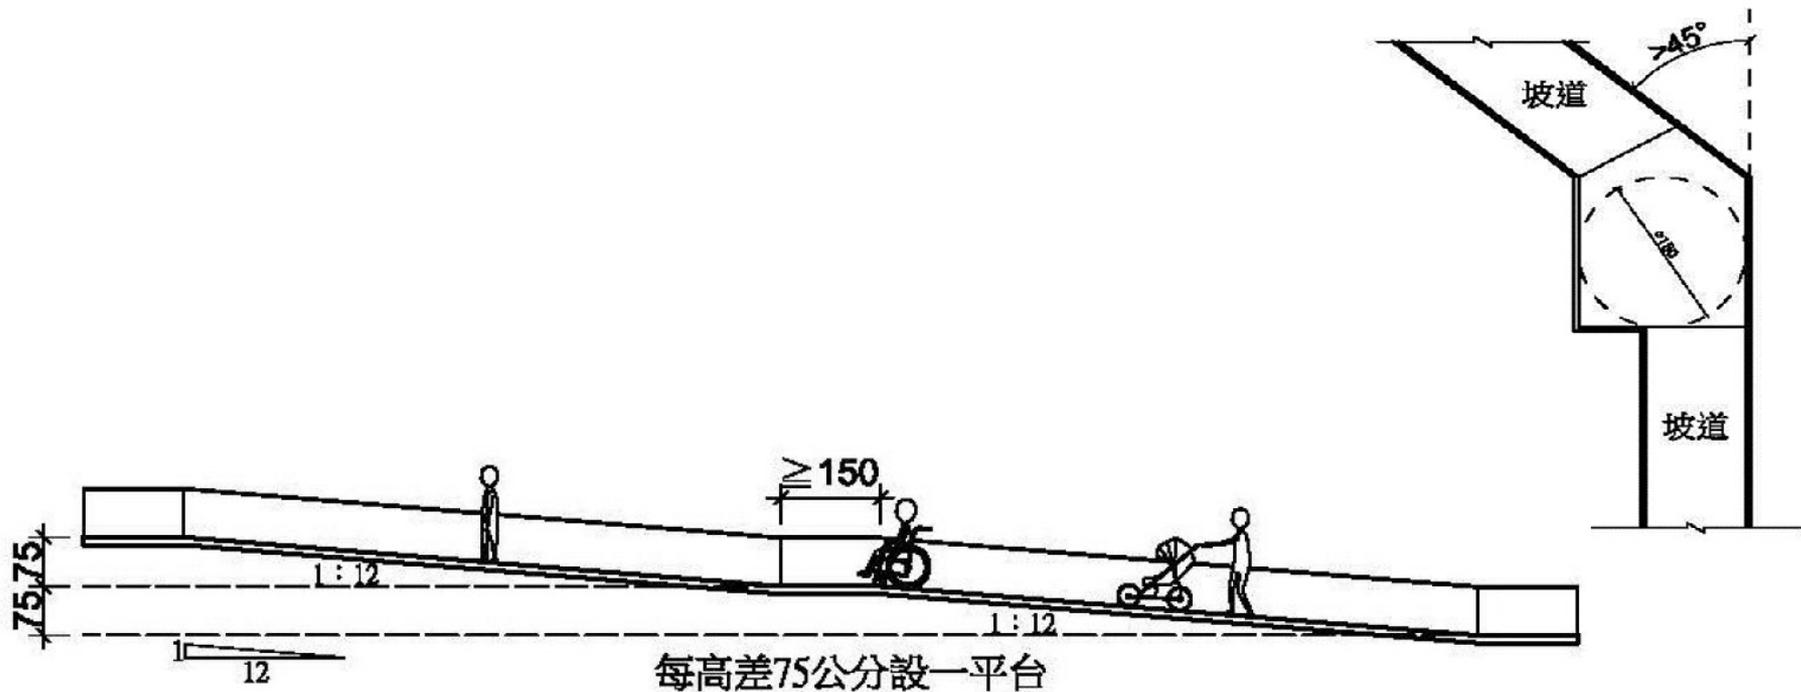


立面

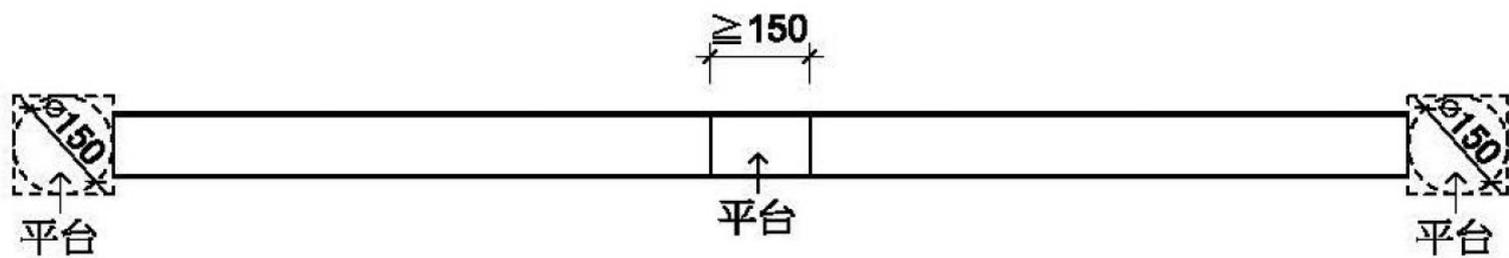

平面

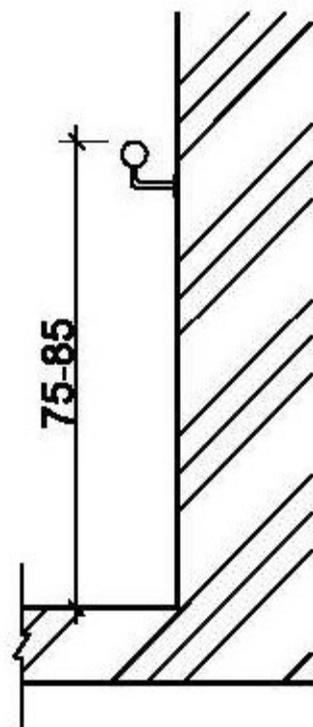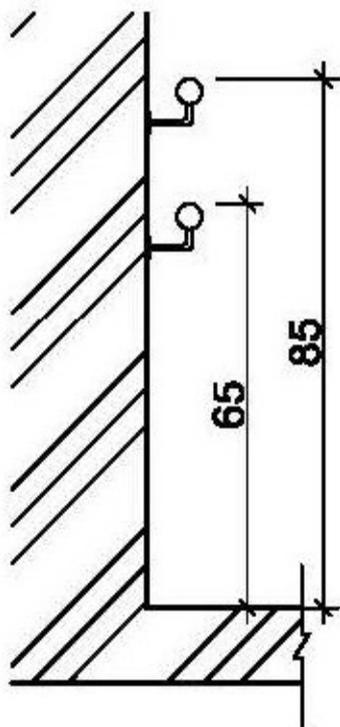






扶手直徑2.8-4cm
以方便握裹施力

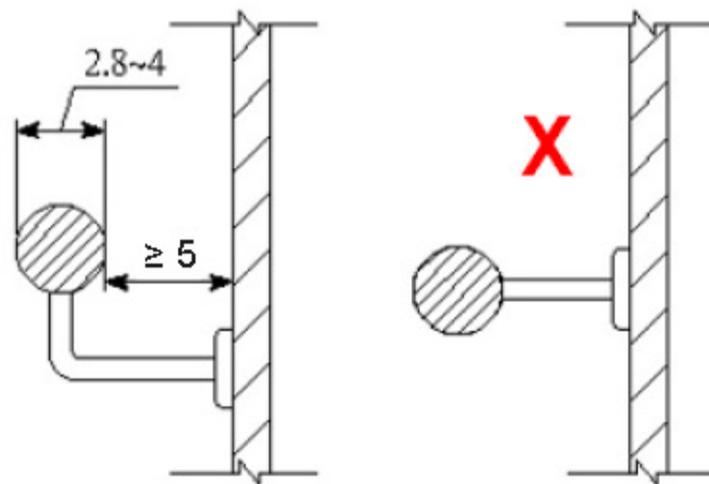

技則_第167條之2



建築物設置之直通樓梯，至少應有一座為無障礙樓梯。

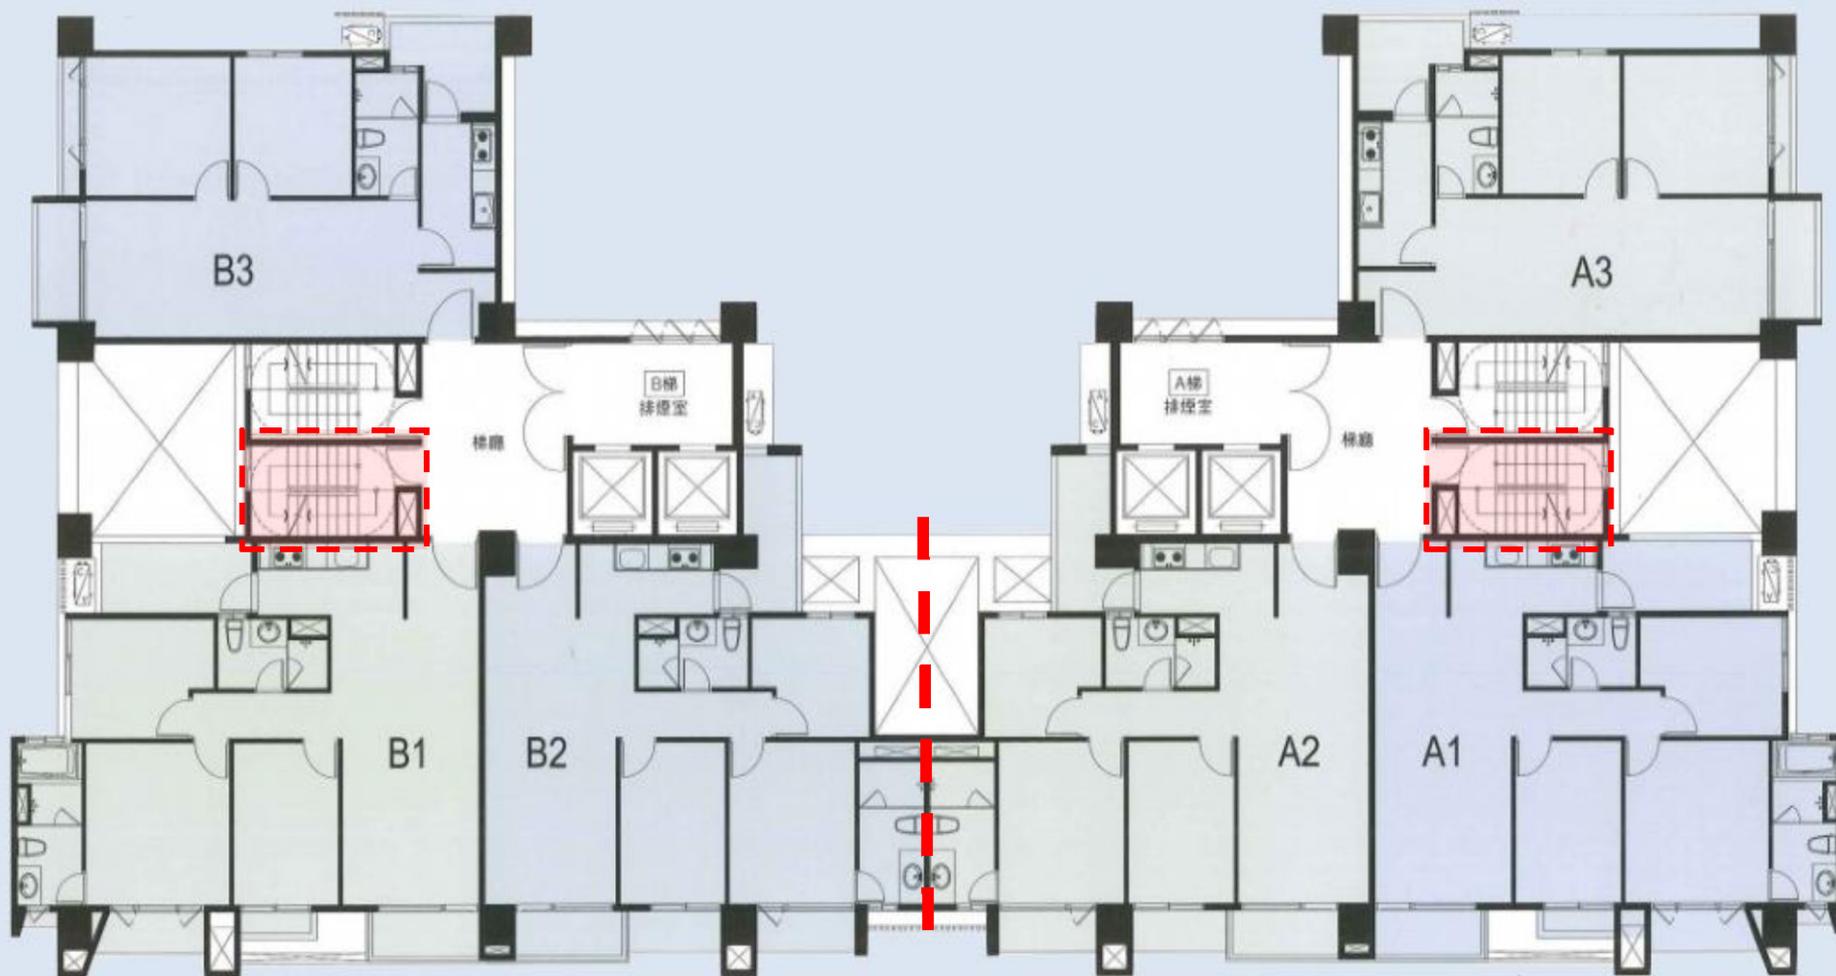

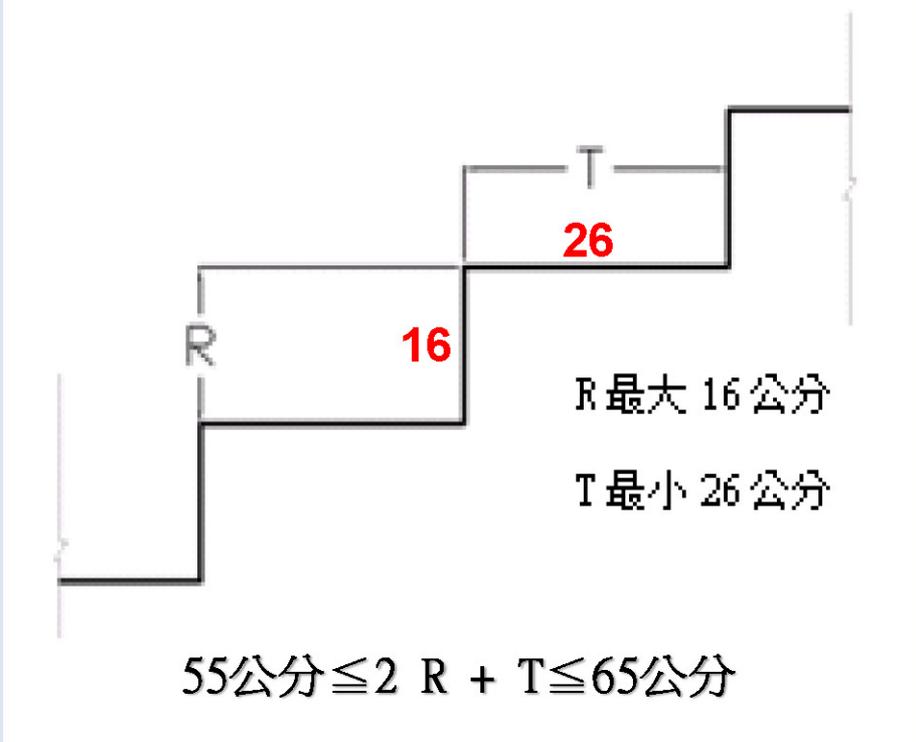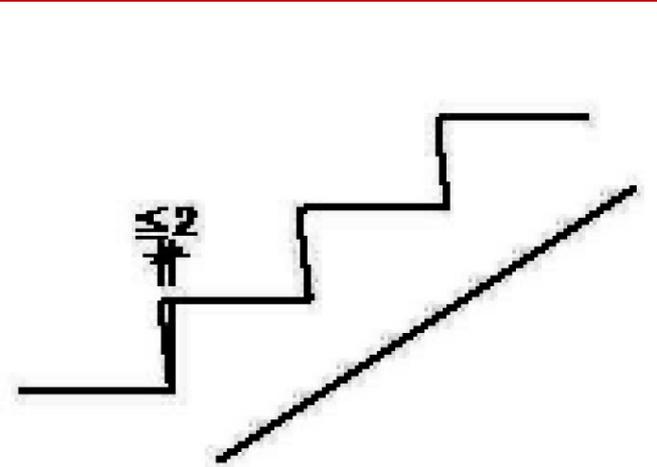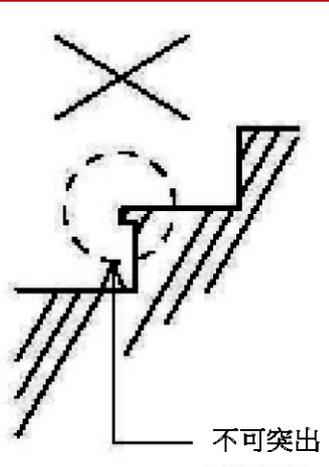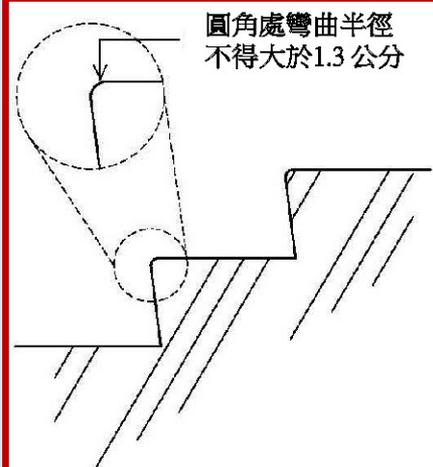

樓梯上所有梯級之級高及級深應統一

樓梯平台：不得有梯級或高低差

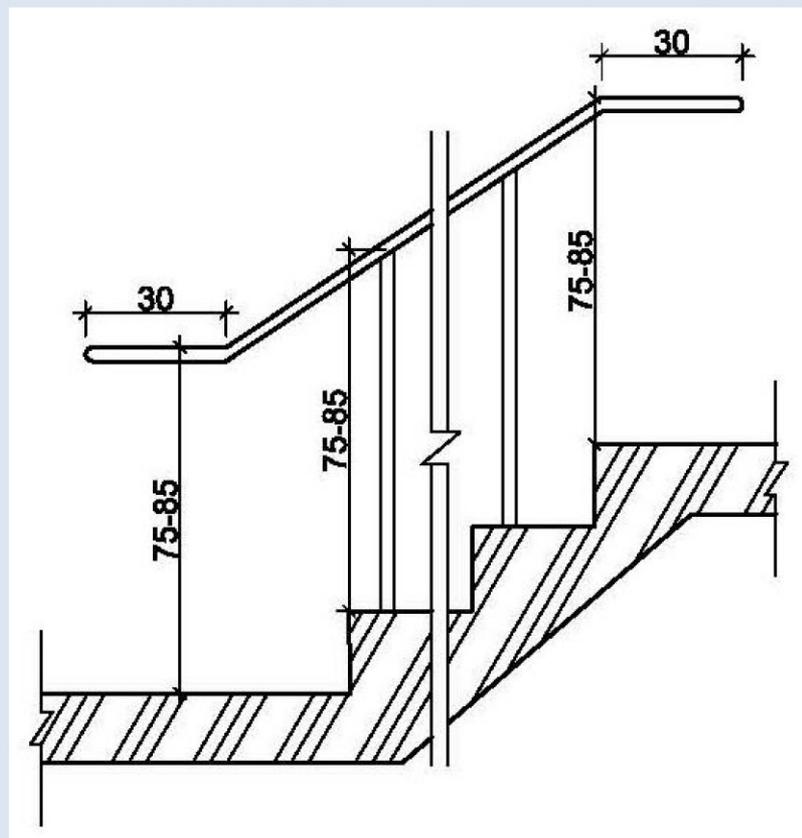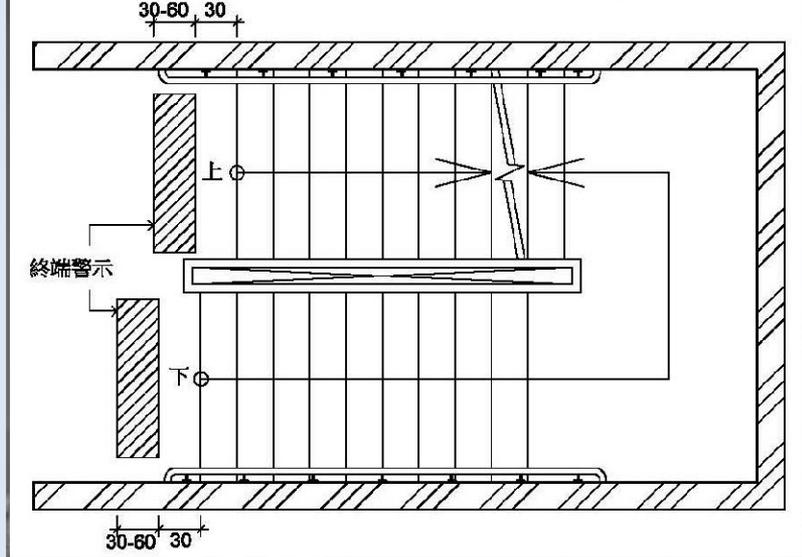



$H \geq 190$

技則 _ 第167條之3

建築物依本規則建築設備編第三十七條應裝設衛生設備者，除使用類組為H-2 組住宅或集合住宅外，每幢建築物無障礙廁所盥洗室數量不得少於下表規定，且服務範圍不得大於三樓層：

建築物總樓層數超過三層，
超過部分每增加三層且有一層以上之樓地板面積超過500平方公尺者

建築物總樓層數在三層
以下者設置一處





戲院、演藝場、集會堂、電影院、歌廳、車站、航空站，

其無障礙廁所盥洗室數量不得少於下表規定：


大便器數量 (個)	無障礙廁 所盥洗室 數量(處)	大便器數量(個)	無障礙廁 所盥洗室 數量(處)
19以下	1	80至89	8
20至29	2	90至99	9
30至39	3	100至109	10
40至49	4	超過109個大便器者，超過 部分每增加10個，應增加一 處無障礙廁所盥洗室；不足 10個，以10個計。	
50至59	5		
60至69	6		
70至79	7		

➤ 廁所盥洗室

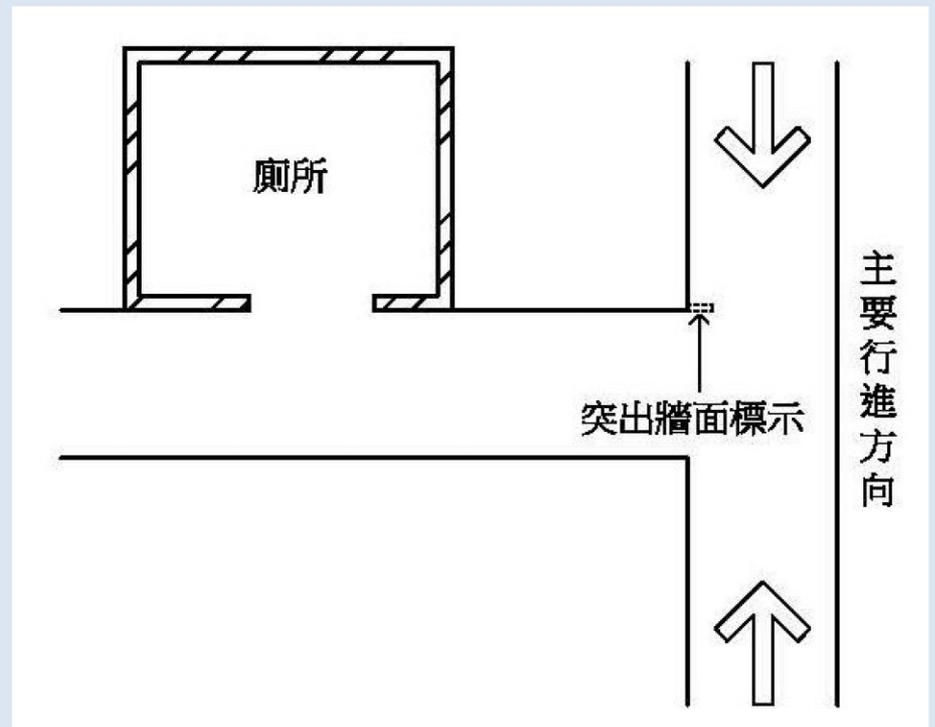

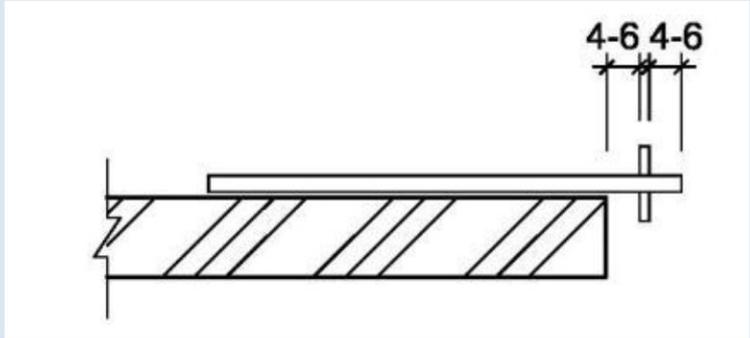

掀起式
可動扶手

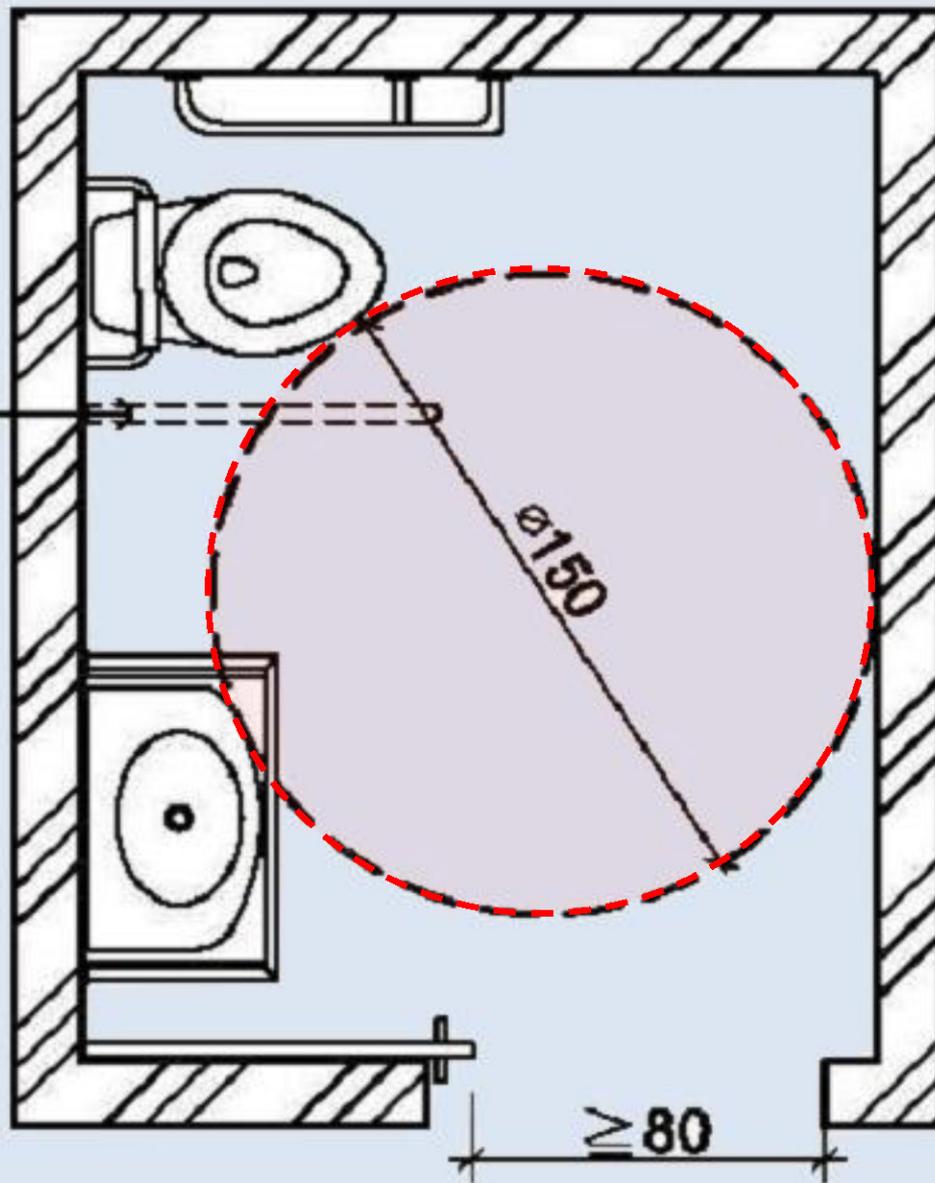





求助鈴
非緊急請勿使用
(本按鈕非開水機)

求助鈴
非緊急請勿使用
(本按鈕非開水機)










求救鈴



求救鈴




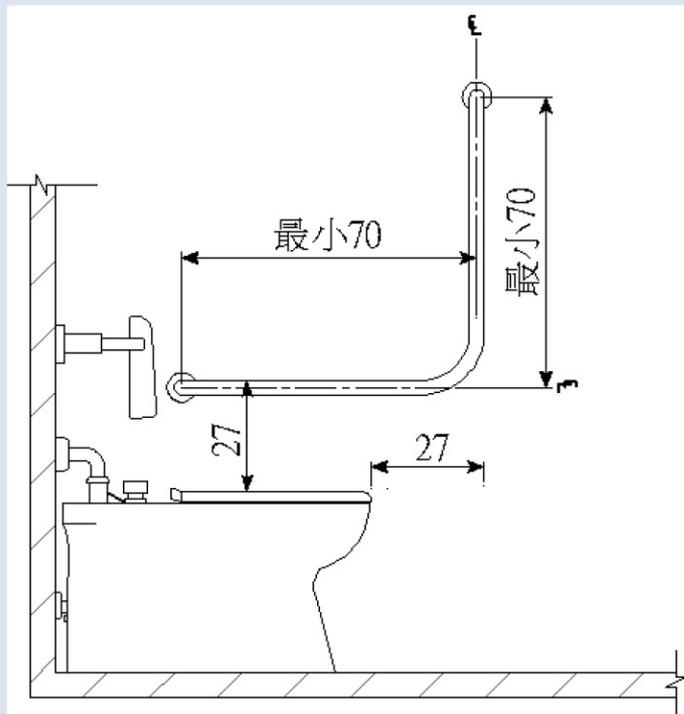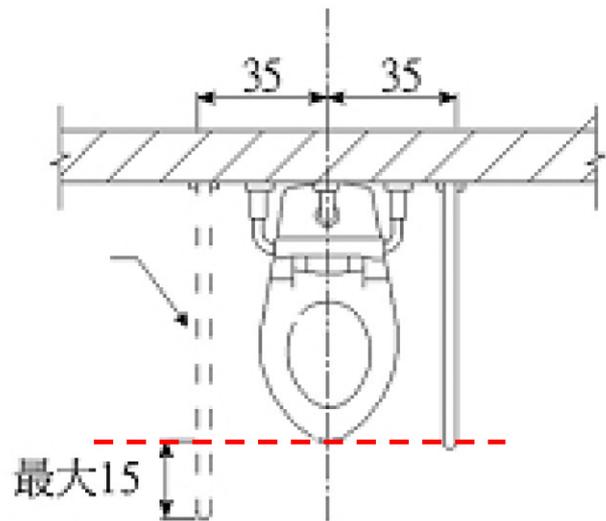


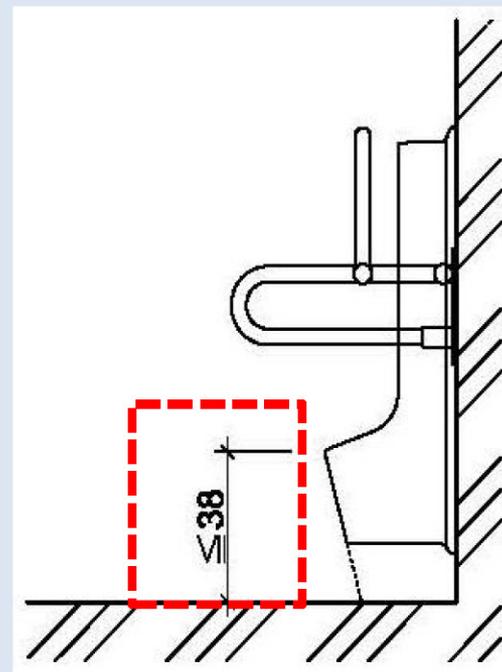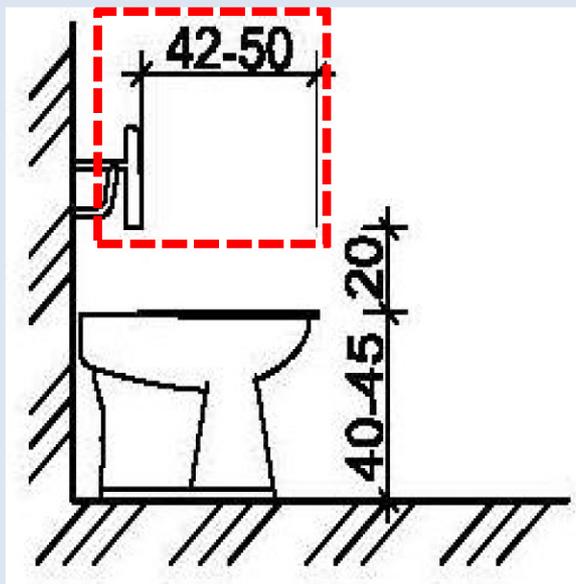
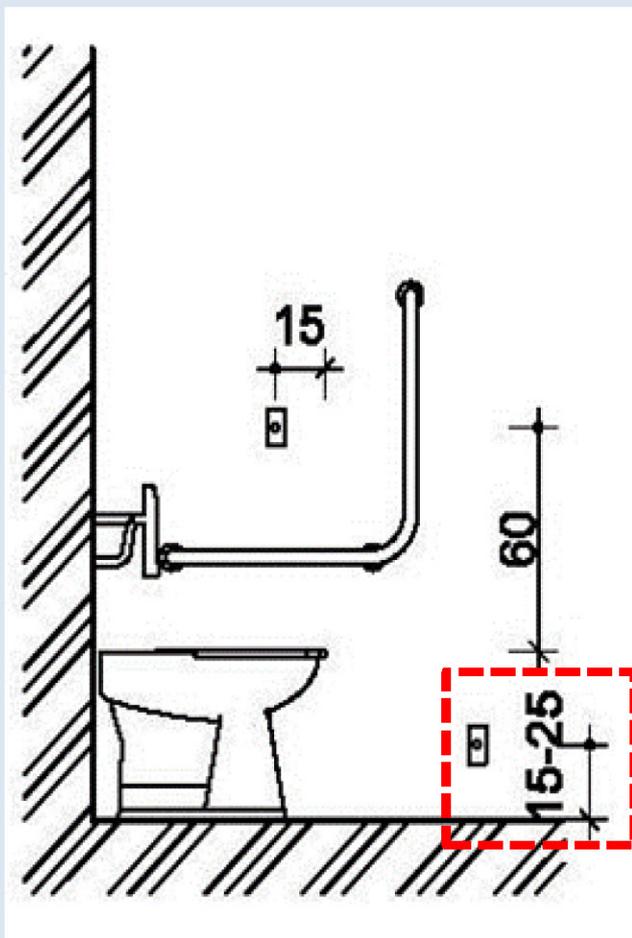




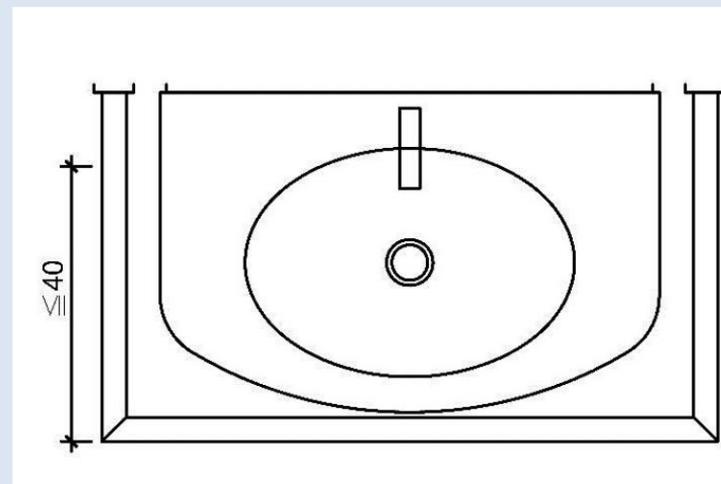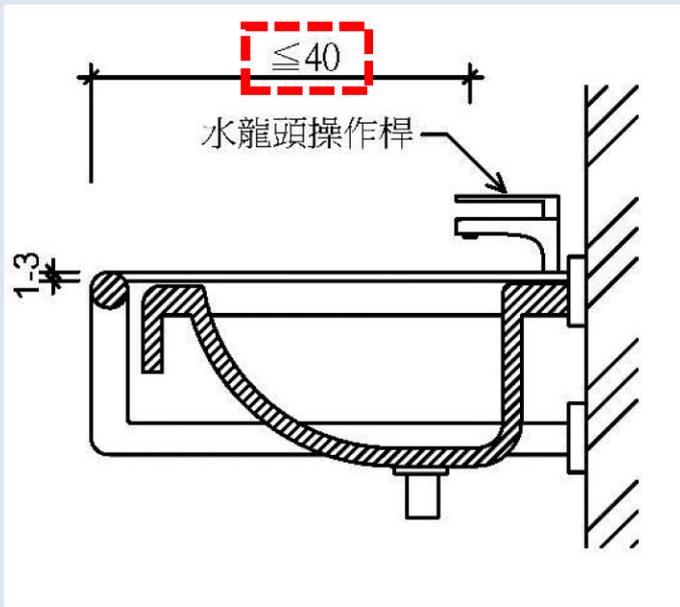

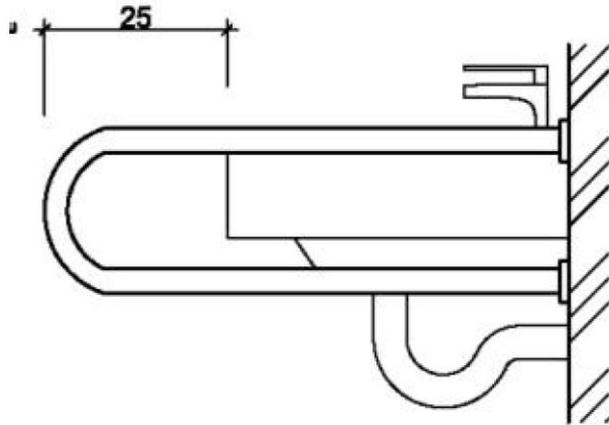

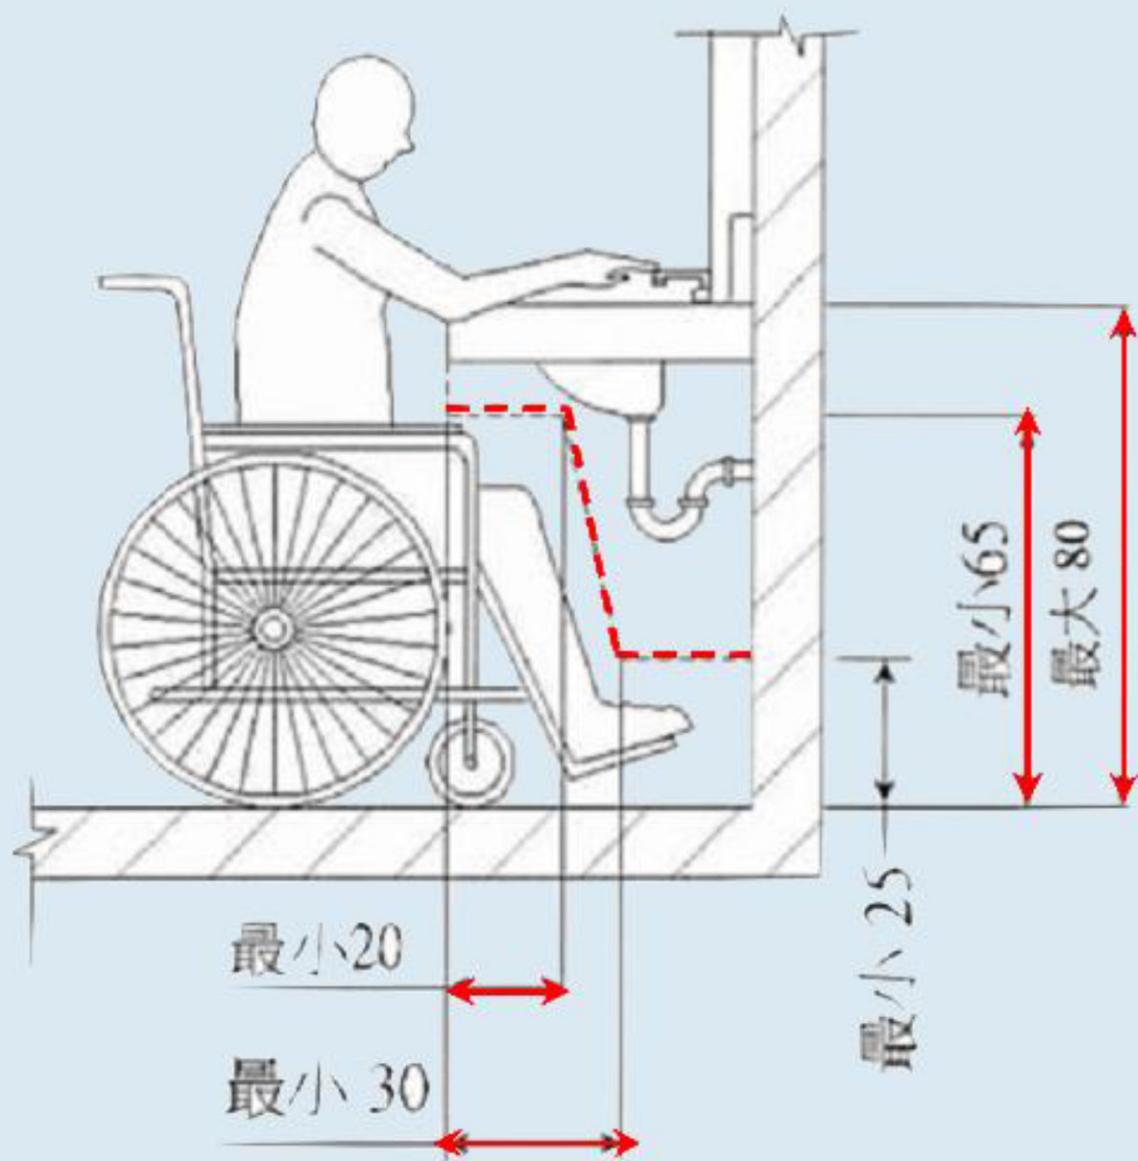

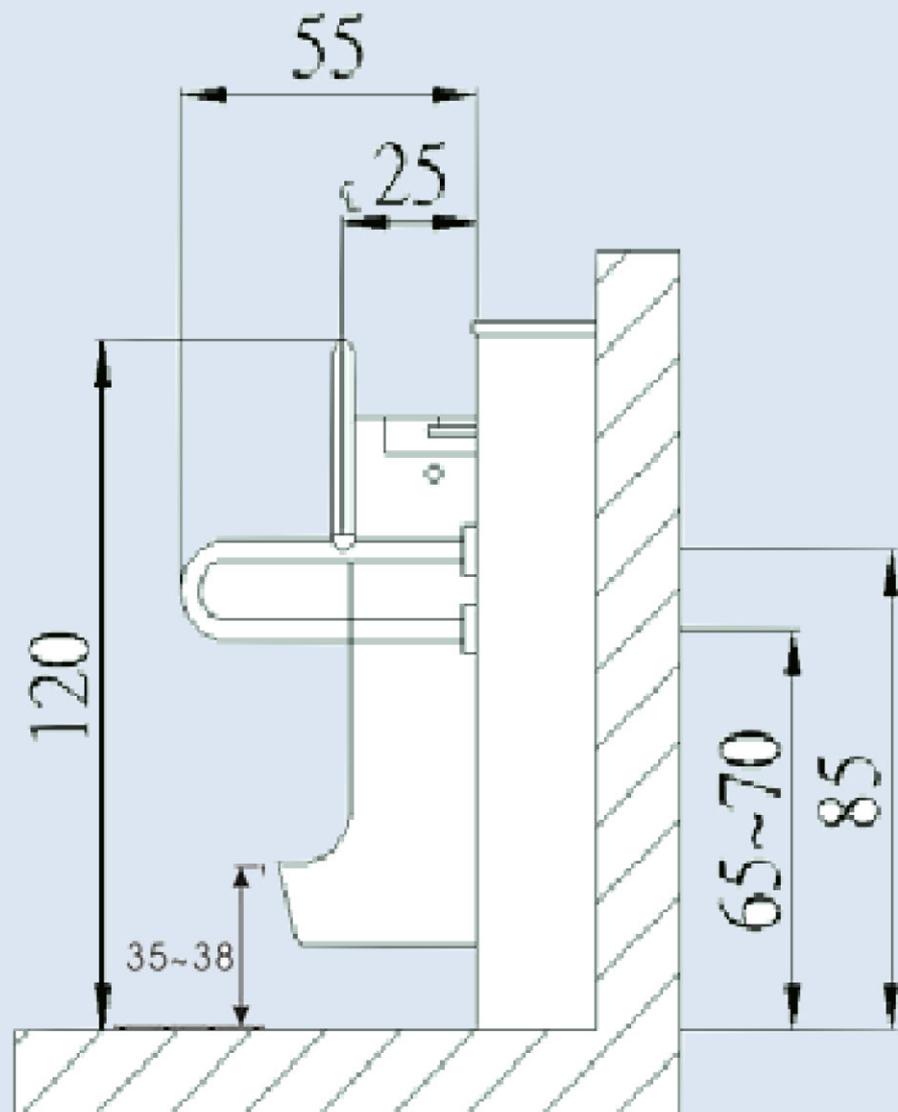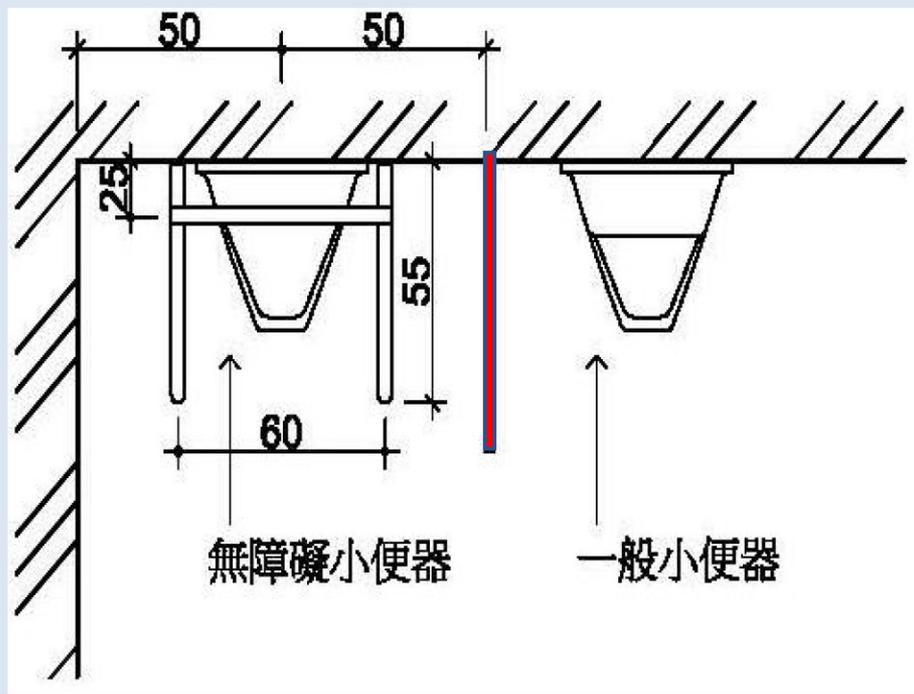







技則_第167條之4

建築物設有共用浴室者，
每幢建築物至少應設置
一處無障礙浴室。





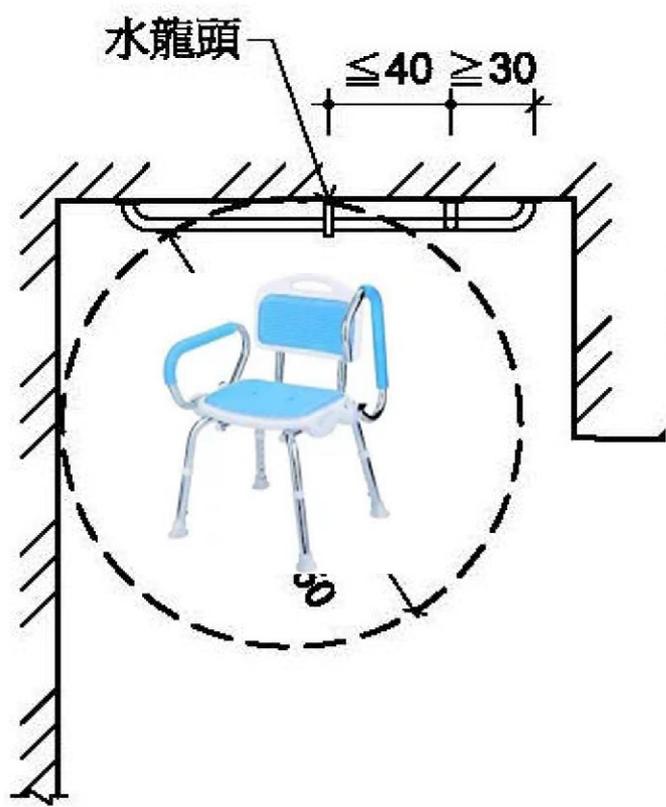



平面



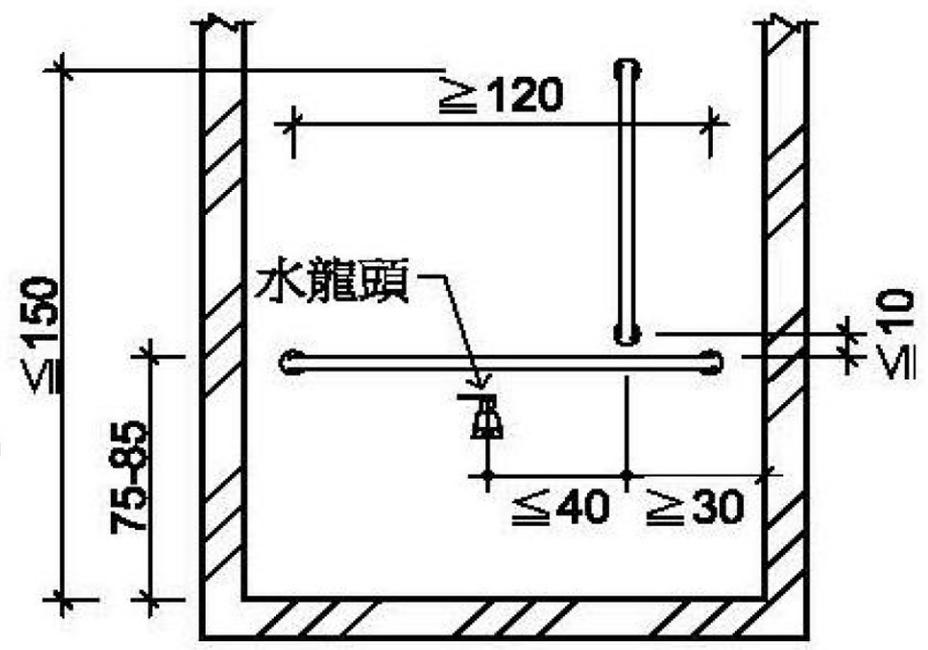


立面

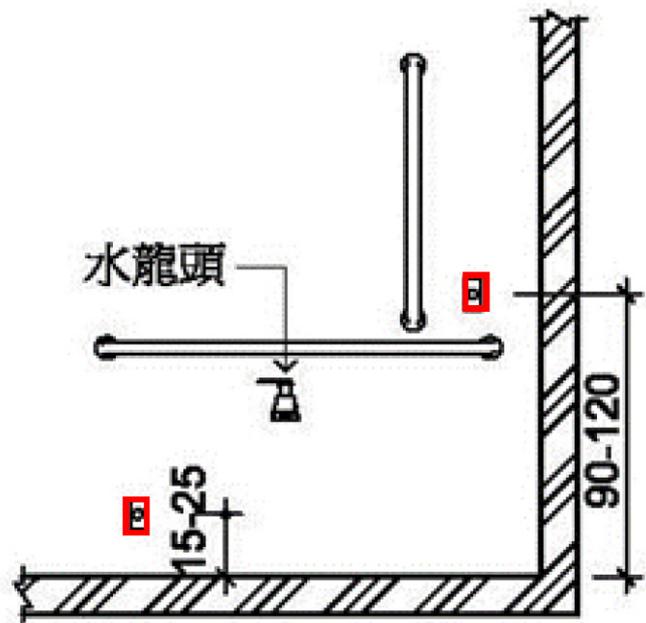

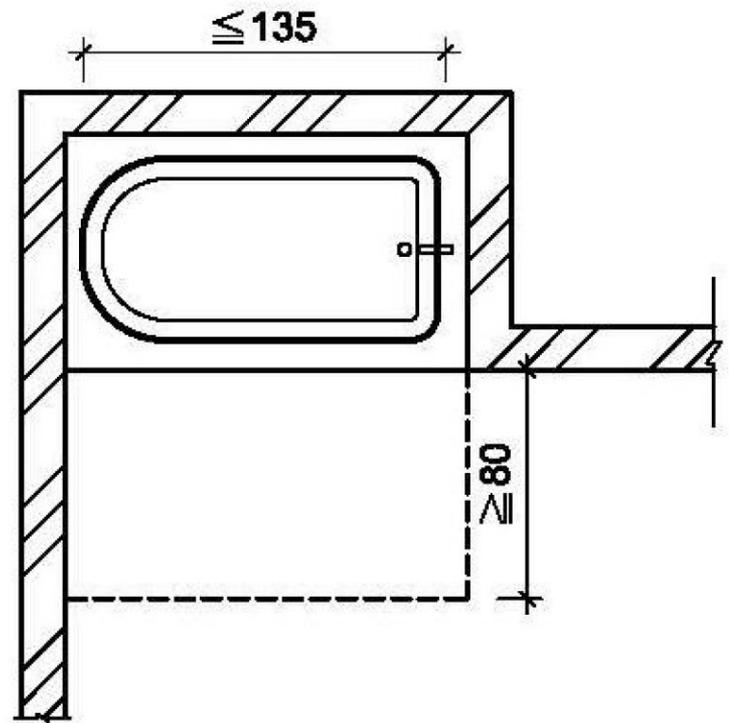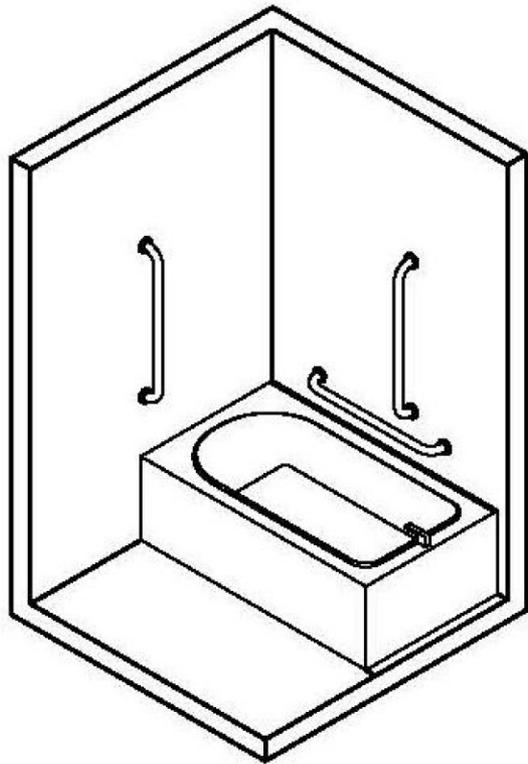

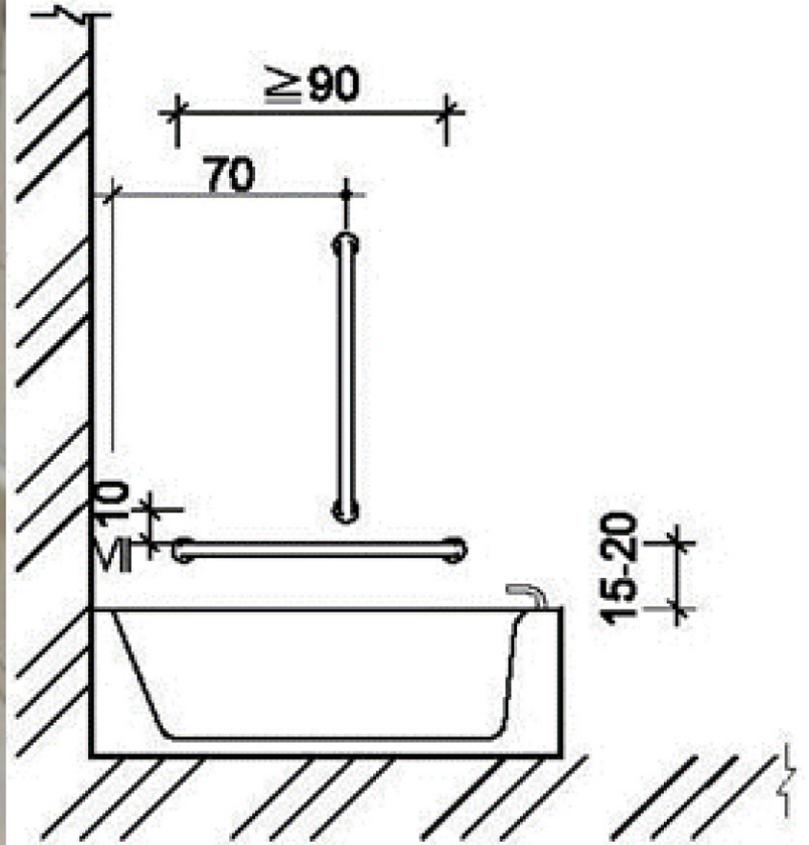

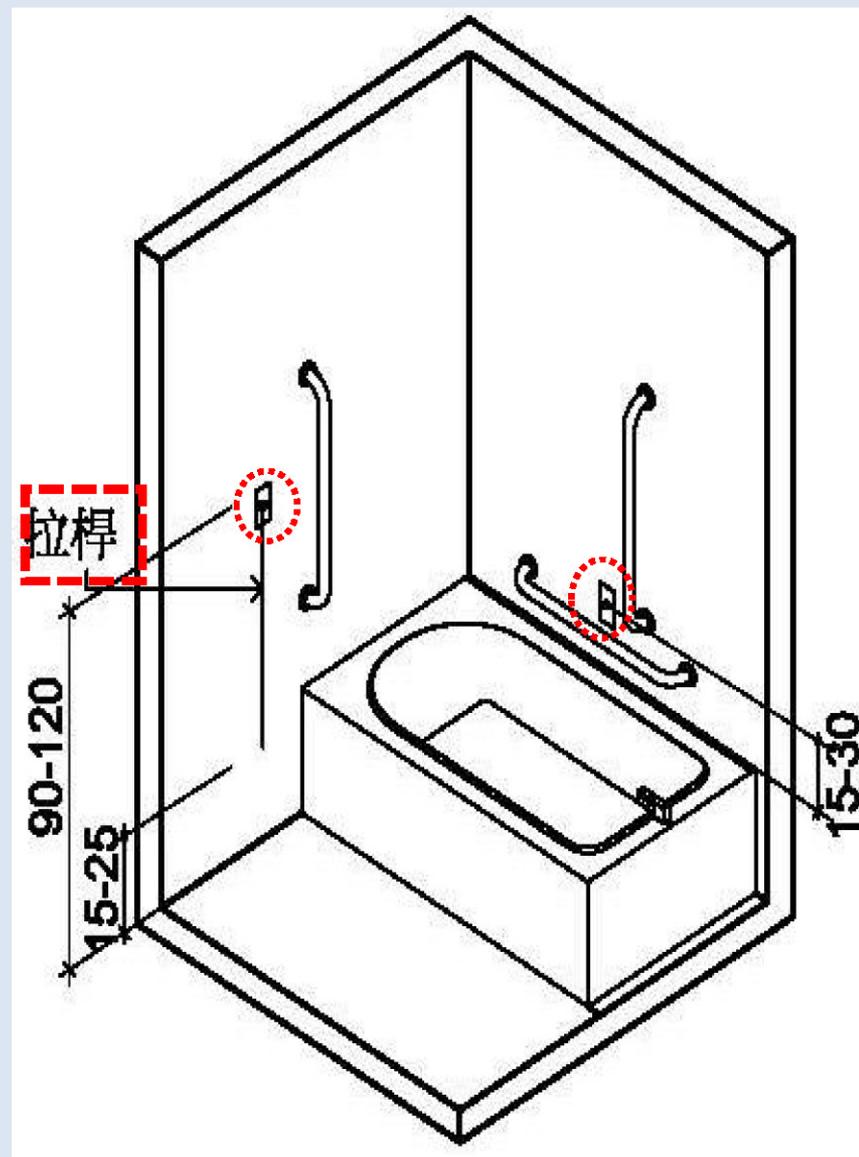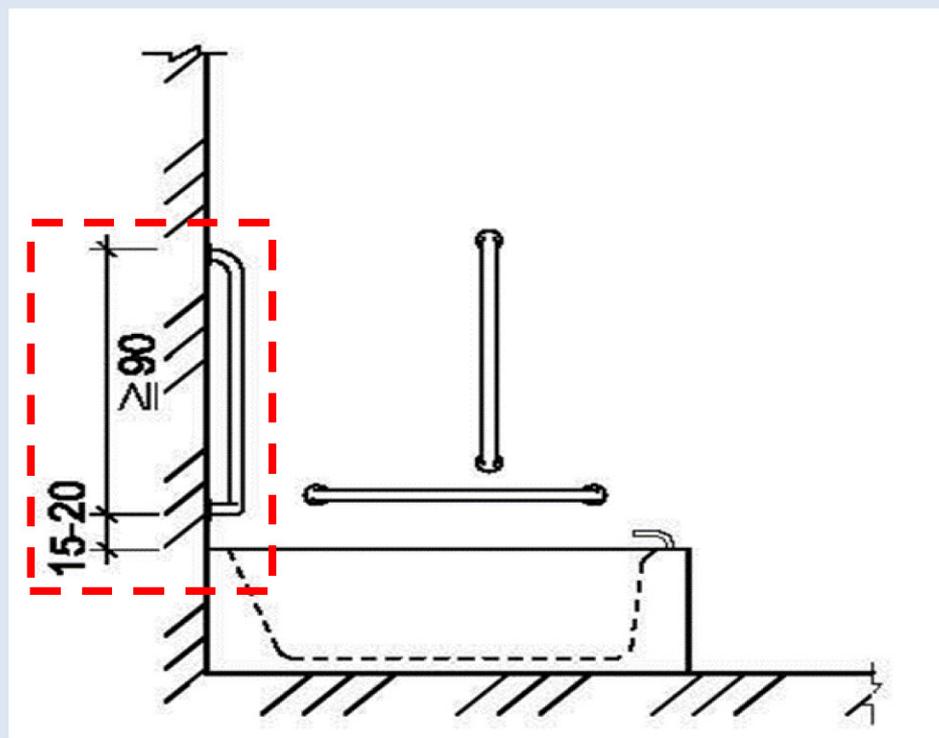
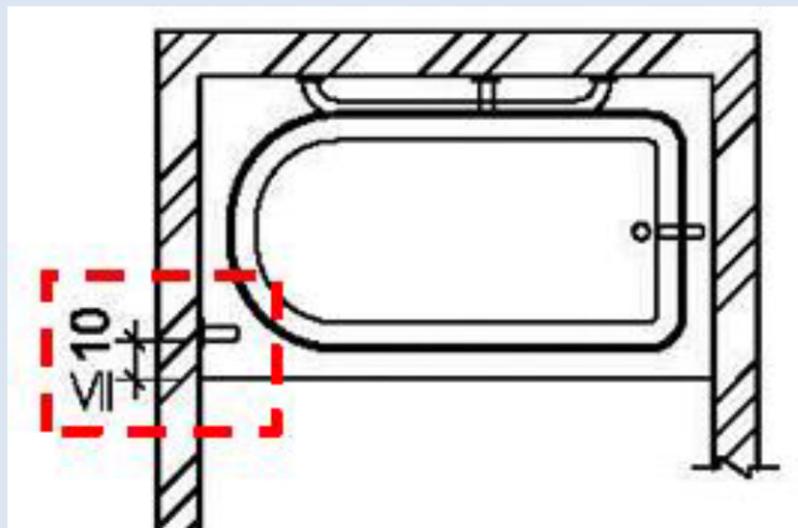




技則 _ 第167條之5


建築物設有固定座椅席位者，其輪椅觀眾席位數量不得少於下表規定：






固定座椅席位數量（個）	輪椅觀眾席位數量（個）
50以下	1
51至150	2
151至250	3
251至350	4
351至450	5
451至550	6
551至700	7
701至850	8
850至1000	9
1001至5000	<p>超過1000個固定座椅席位者，超過部分每增加150個，應增加一個輪椅觀眾席位；不足150個，以150個計。</p>
<p>超過5000個固定座椅席位者，超過部分每增加200個，應增加一個輪椅觀眾席位；不足200個，以200個計。</p>	

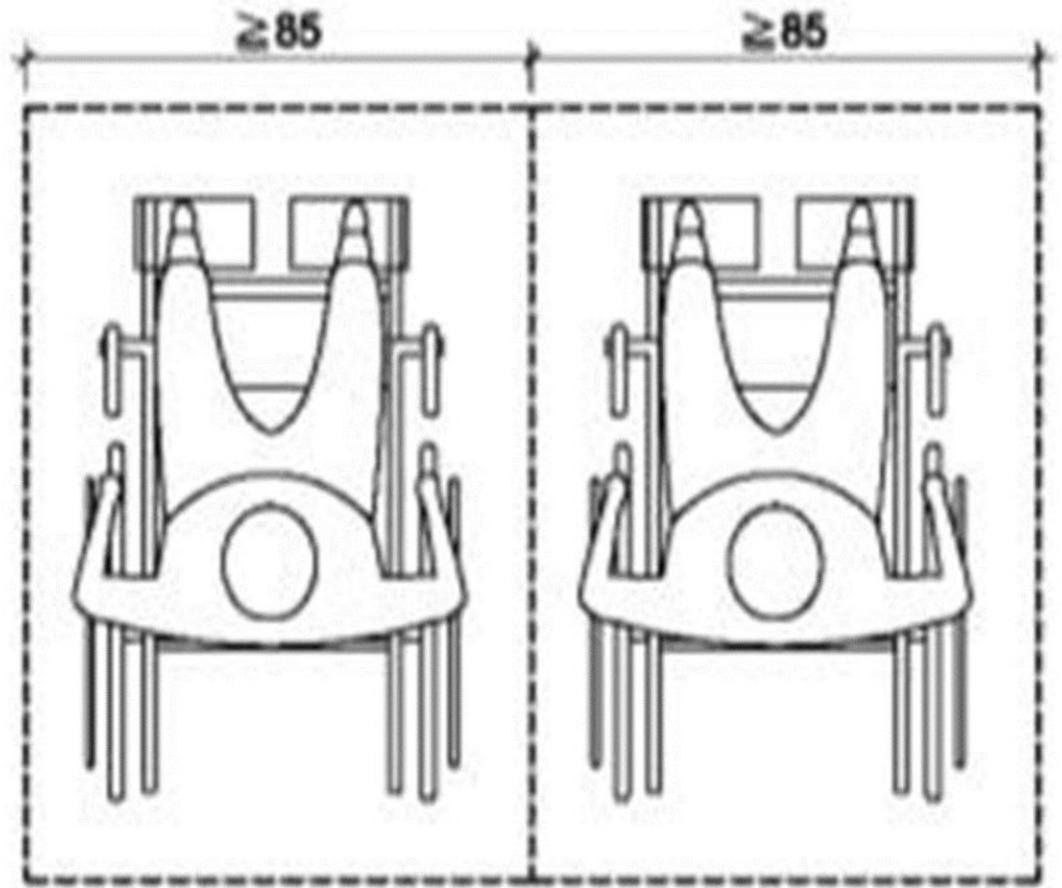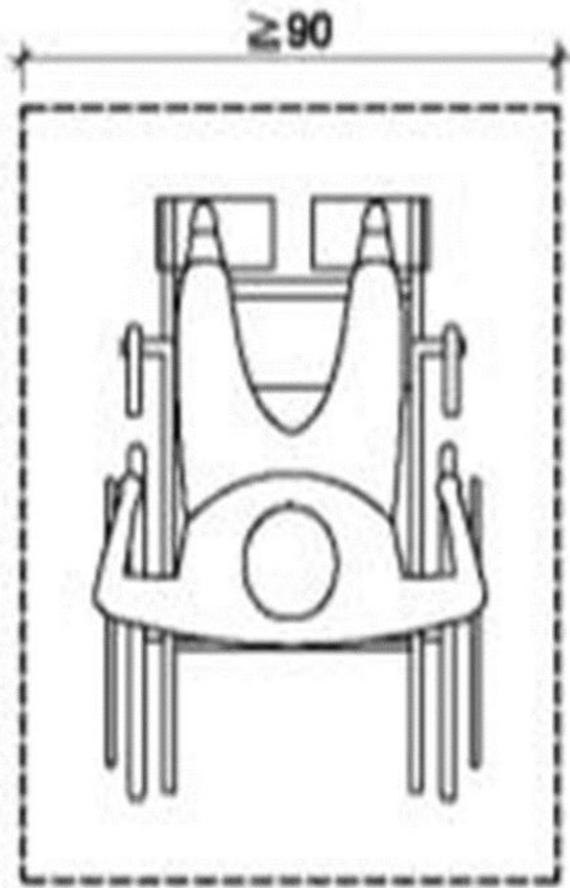

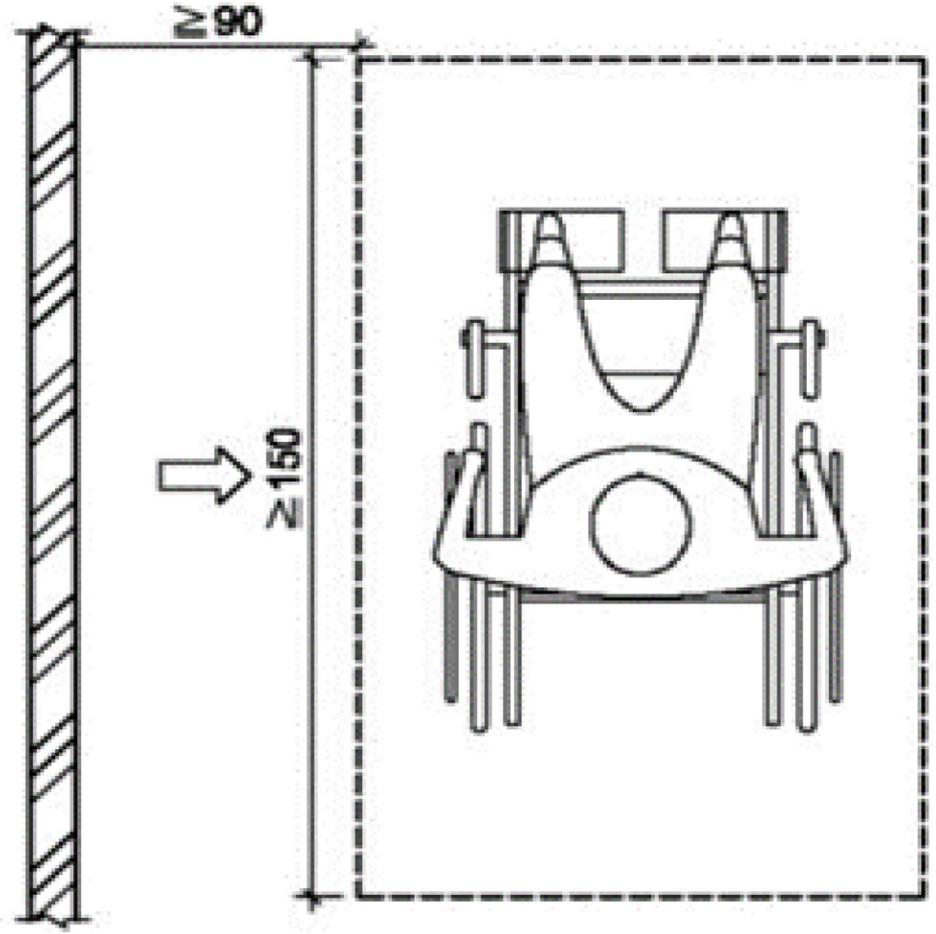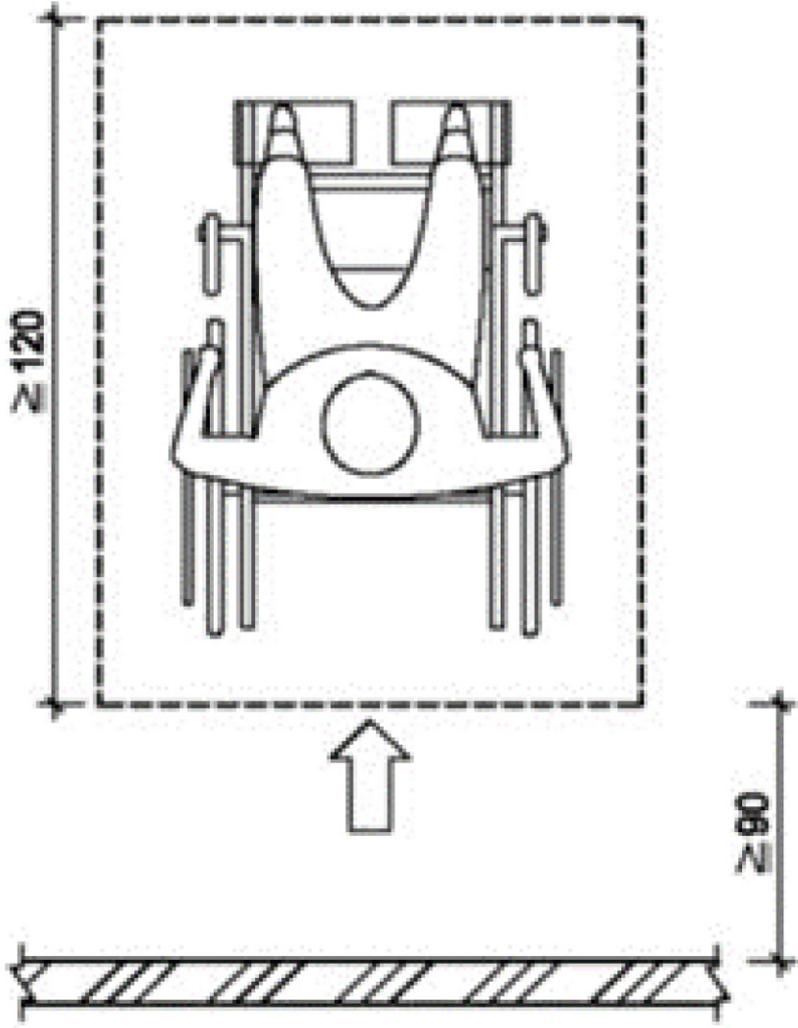

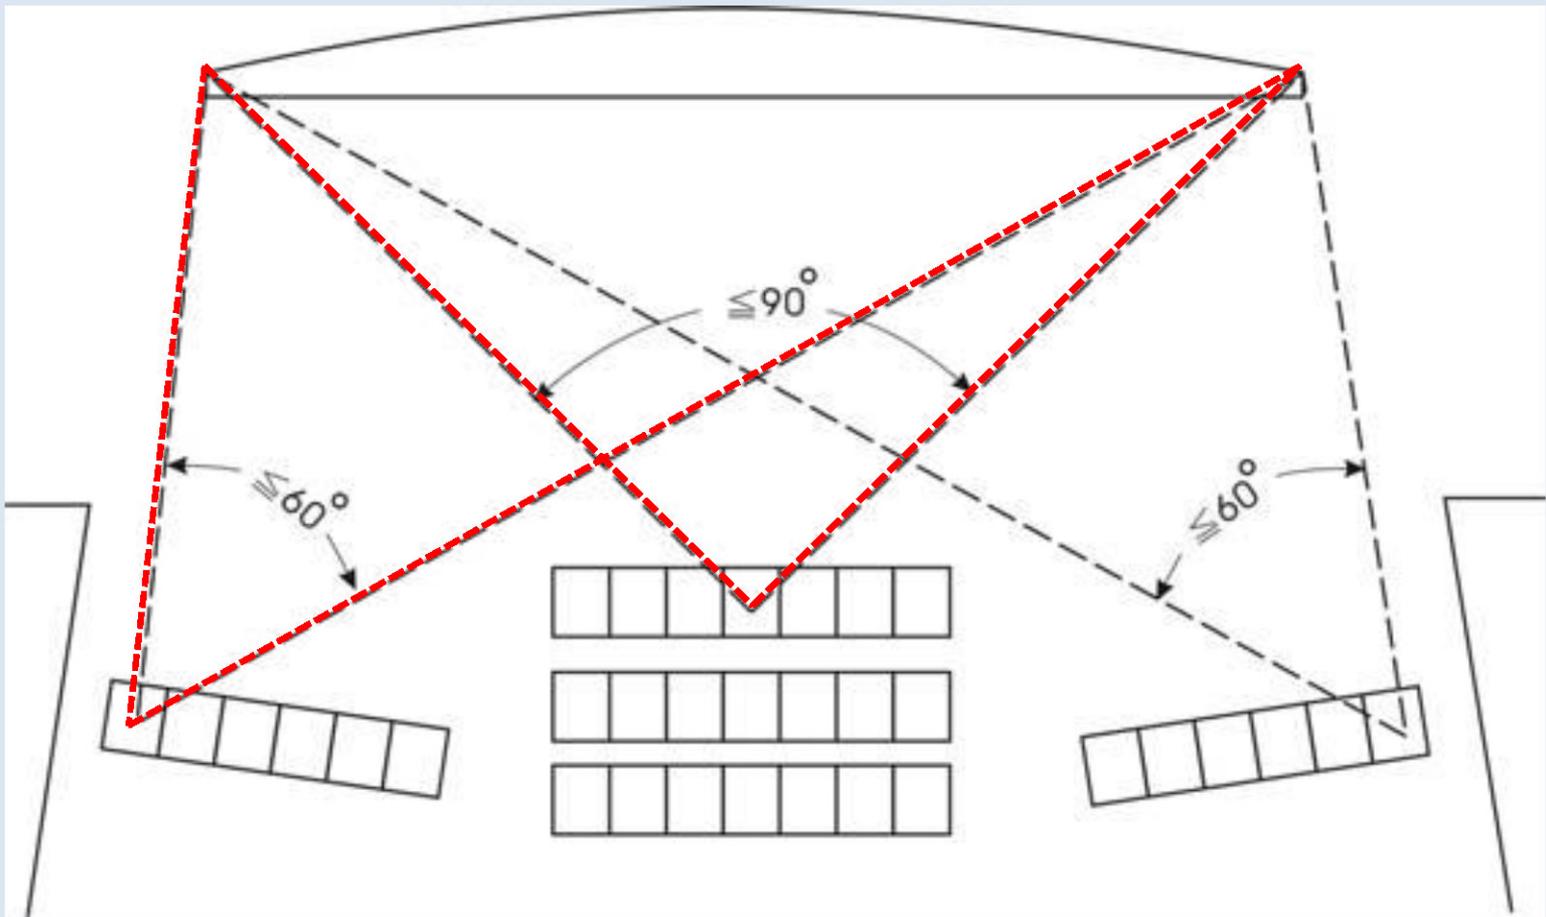

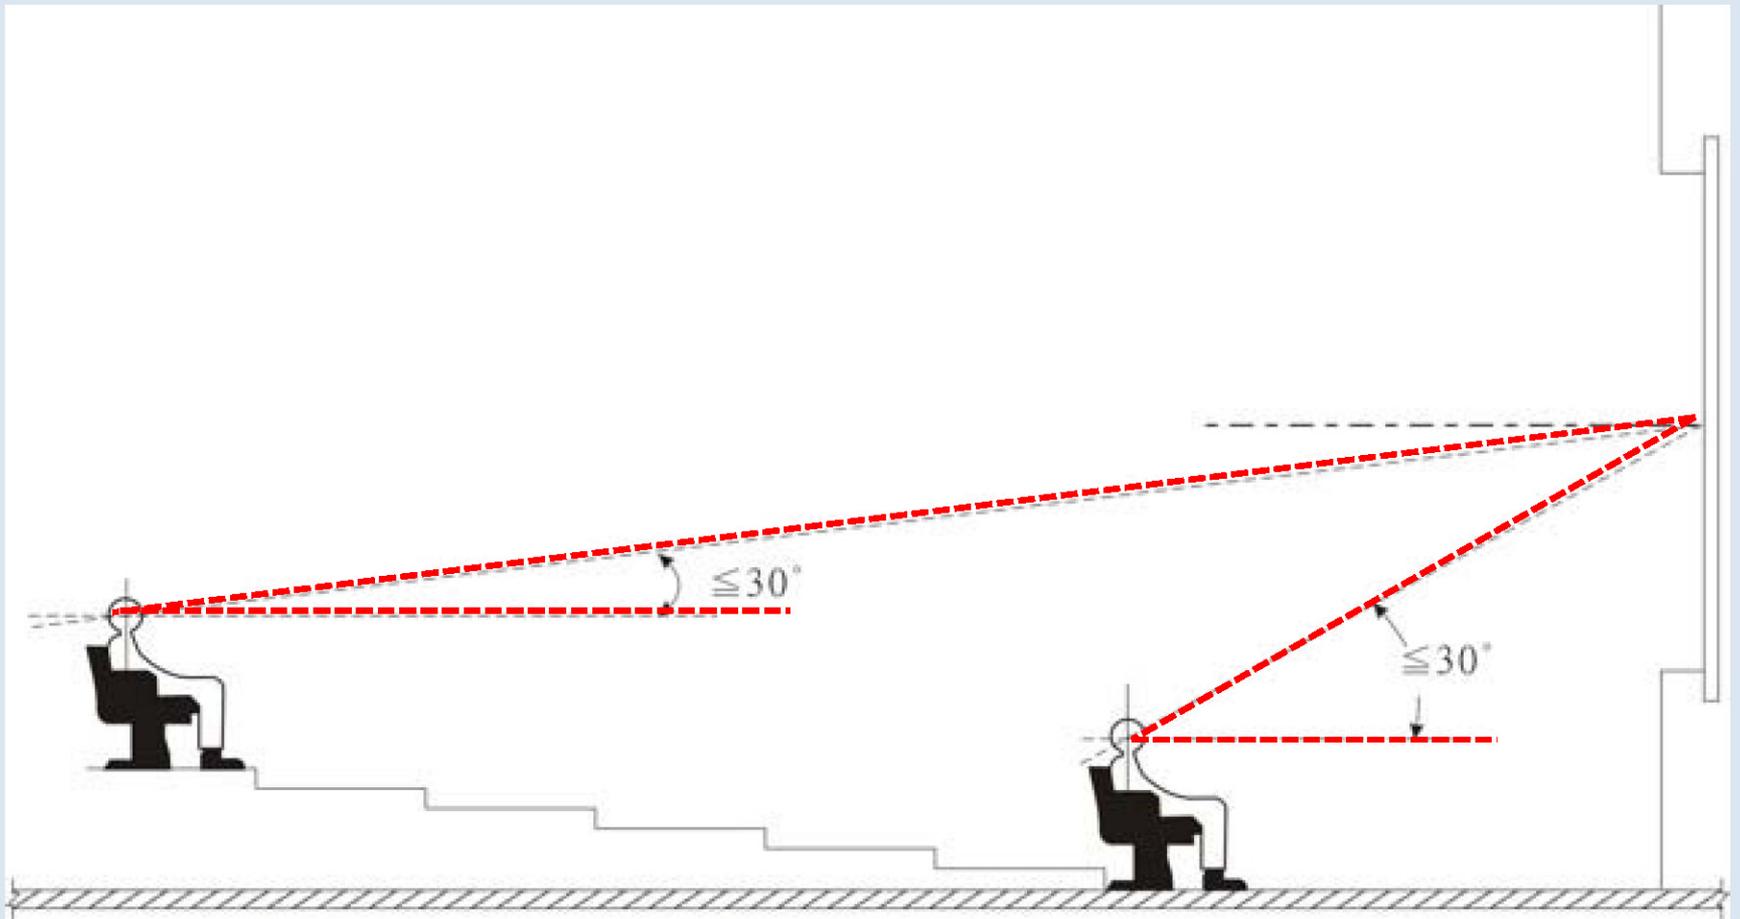

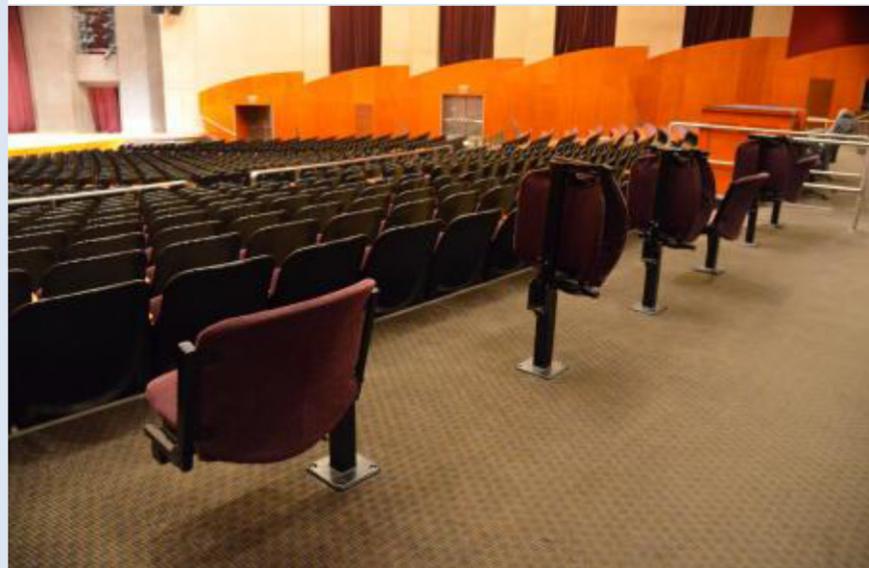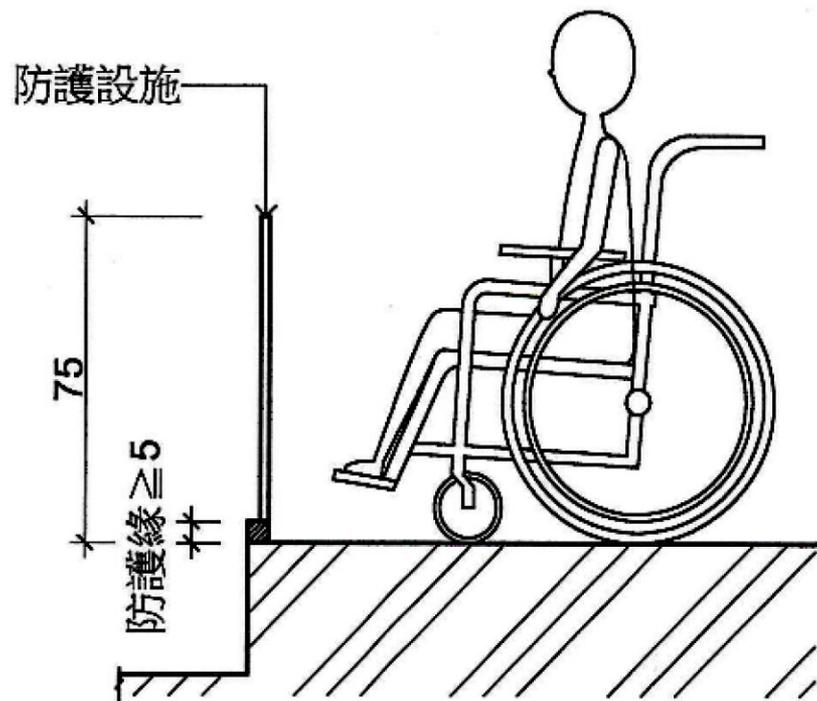

技則 _ 第167條之6

建築物依法設有停車空間者，除使用類組為H-2組住宅或集合住宅外，其無障礙停車位數量不得少於下表規定：



停車空間總數量 (輛)	無障礙停車 位數量 (輛)
50以下	1
51至100	2
101至150	3
151至200	4
201至250	5
251至300	6
301至350	7




停車空間總數量 (輛)	無障礙停車 位數量 (輛)
351至400	8
401至450	9
451至500	10
501至550	11
超過 550輛停車位者，超過部分每 增加50 輛，應增加一輛無障礙停車 位；不足50輛，以50輛計。	


建築物使用類組為H-2 組住宅或集合住宅，其無障礙停車位數量不得少於下表規定：

停車空間總數量 (輛)	無障礙停車 位數量 (輛)
50以下	1
51至150	2
151至250	3
251至350	4
351至450	5
451至550	6

超過 550輛停車位者，超過部分每增加100輛，應增加一輛無障礙停車位；不足100輛，以100輛計。

➤ 無障礙停車位

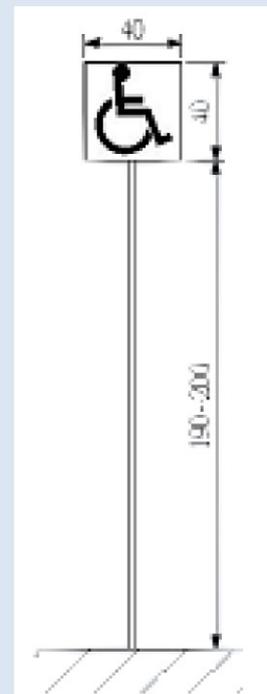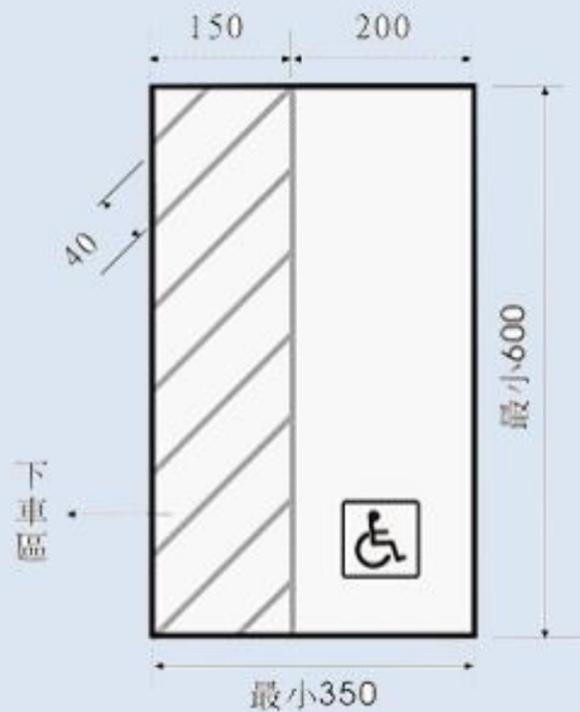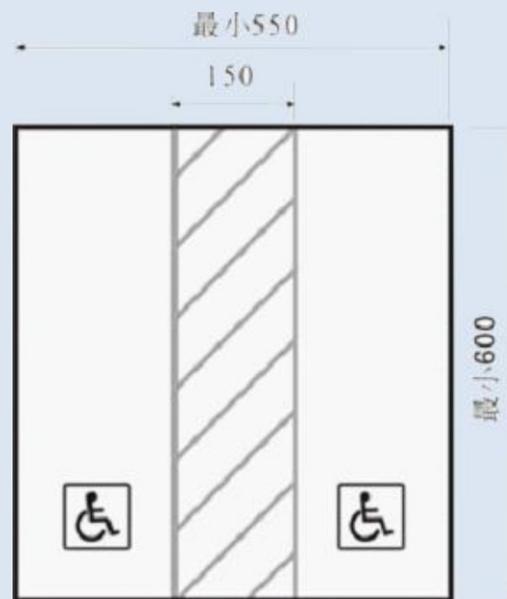

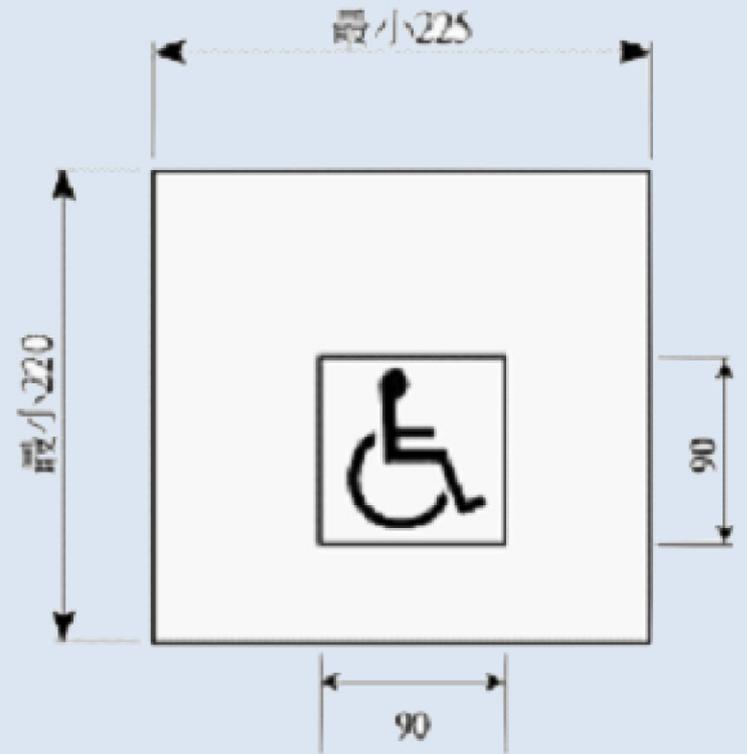

技則 _ 第167條之7



建築物使用類組為 **B-4** 組者，其無障礙客房數量不得少於下表規定：

客房總數量（間）	無障礙客房數（間）
16至100	1
101至200	2
201至300	3
301至400	4
401至450	5
501至600	6

超過600間客房者，超過部分每增加100間，應增加一間無障礙客房；不足100間，以100間計。

➤ 旅館無障礙客房



電器插座及開關
距地板面高 70-100 公分
距柱、牆角 30 公分以上



客房內通路 $\geq 120\text{cm}$
床間淨寬 $\geq 90\text{cm}$

客房內求助鈴 2 處
1. 距地板面 90~120cm
2. 距地板面 15~25cm





馬桶、浴缸或淋浴間
求助鈴得合併檢討。


➤ 昇降設備




無障礙升降機與群管理控制下之一般升降機之呼叫按鈕必須分別設置，並得以相鄰兩座無障礙升降機為群管理控制。

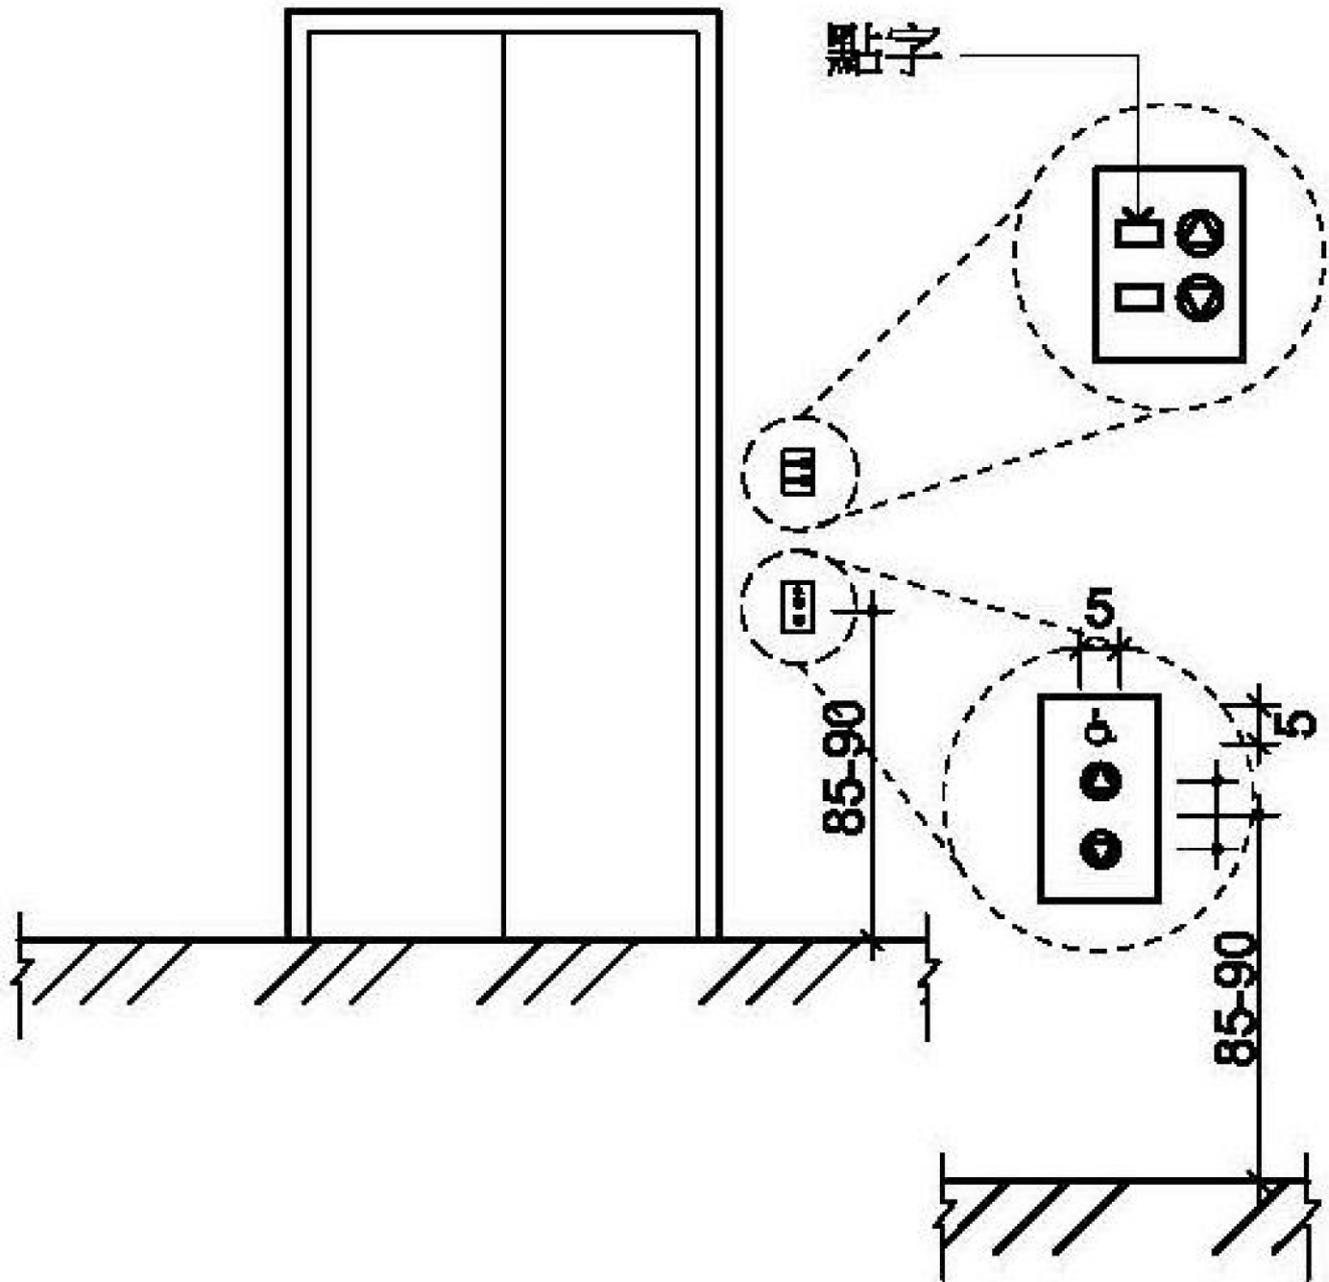


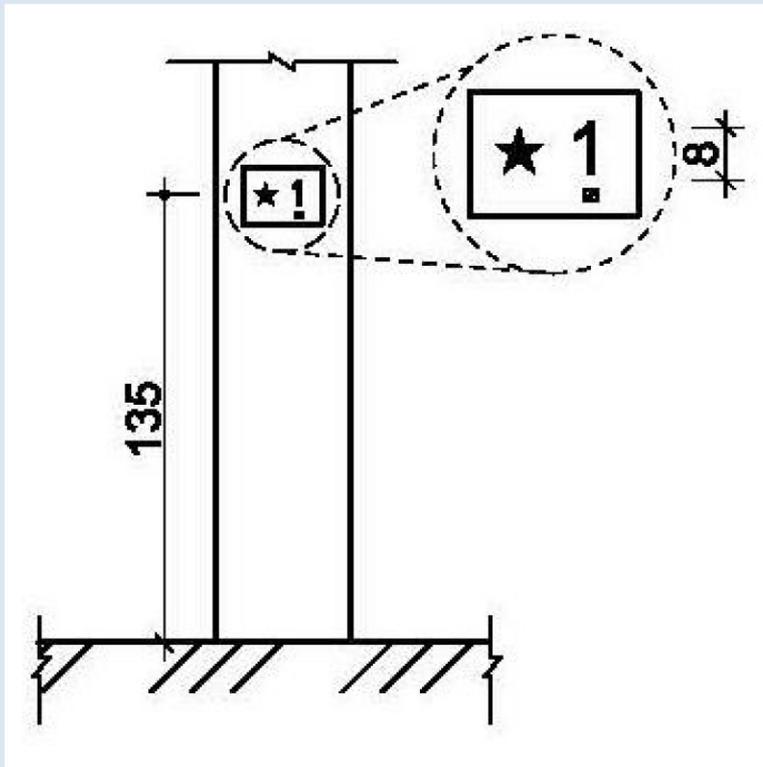


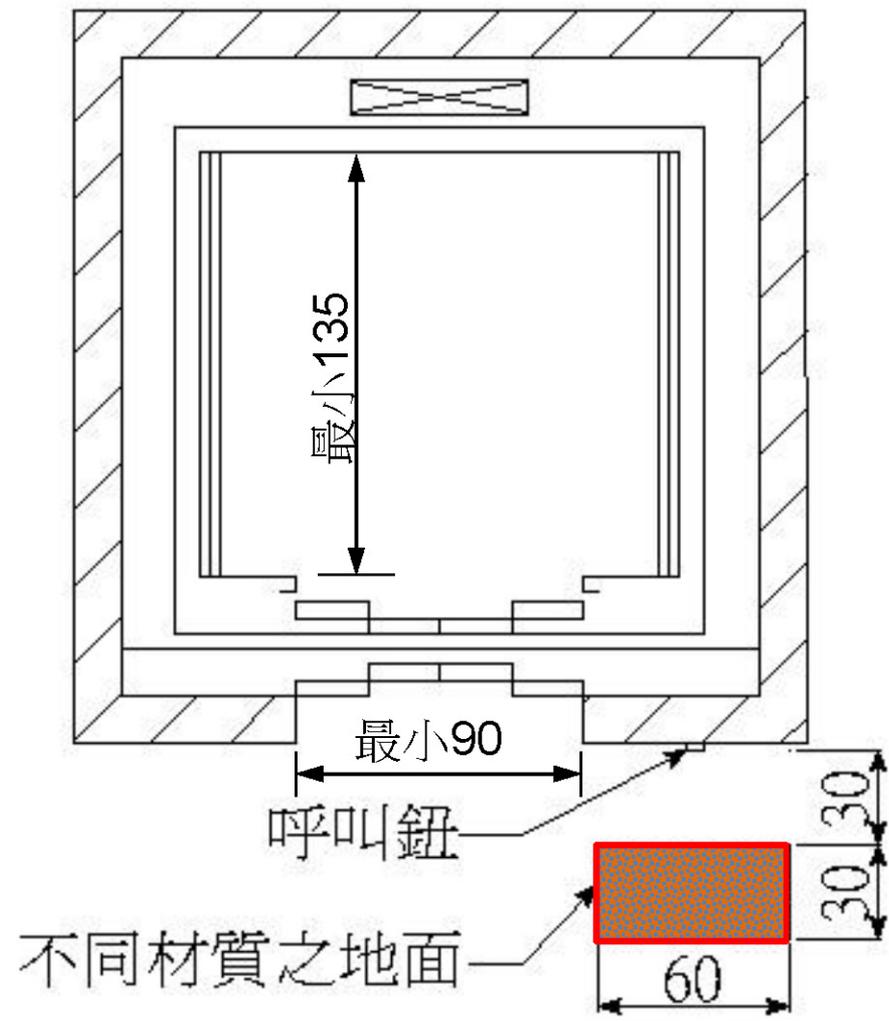

扶手端部防勾撞

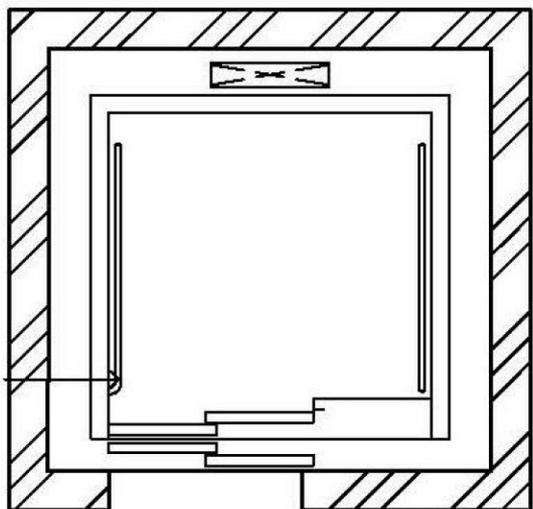

入口對側壁面

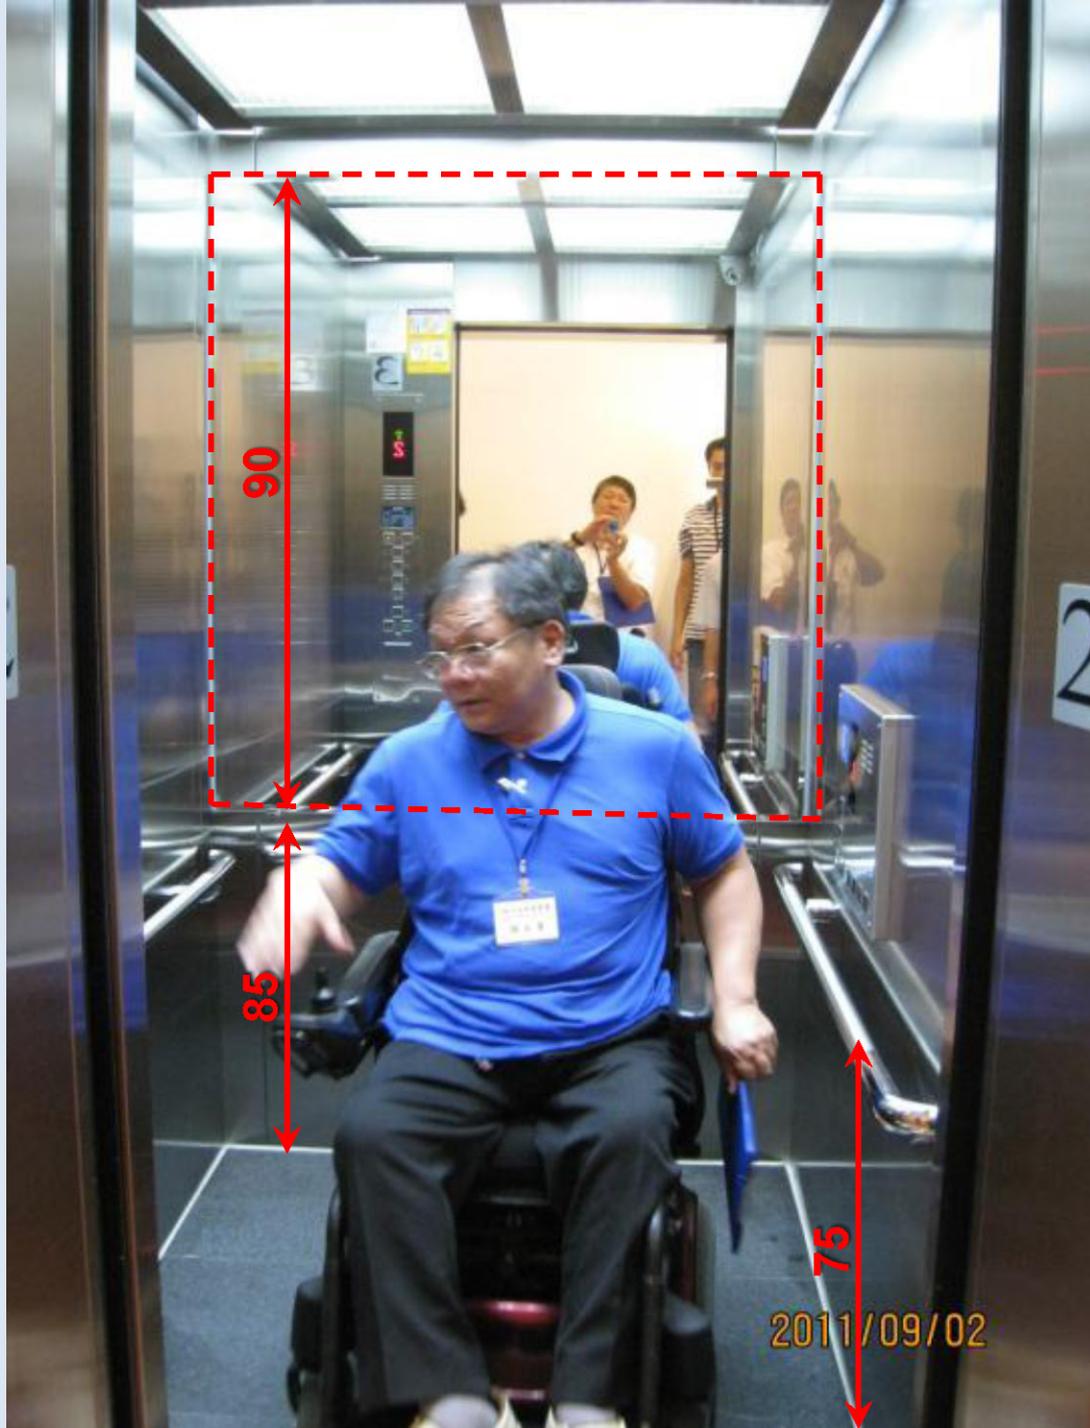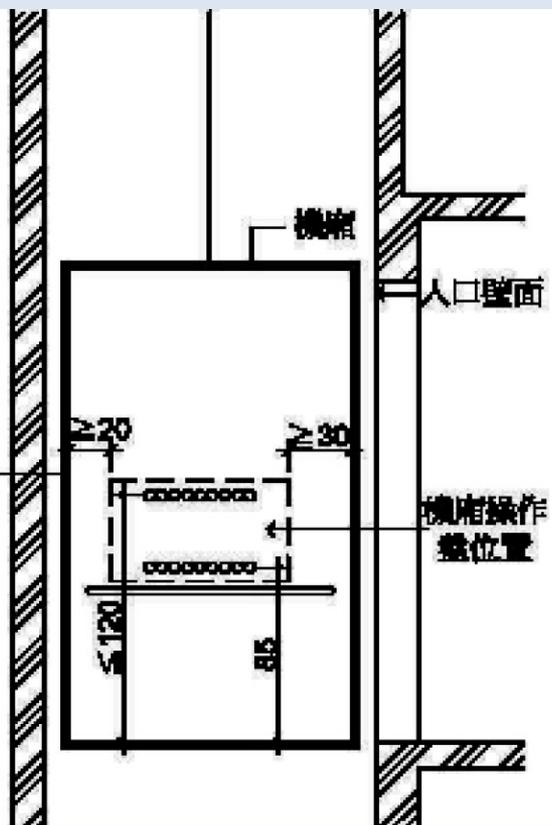

尺寸



- * 本規範中未註明「最大」、「最小」或「限定範圍」（如3-5 公分）者，所有該項尺寸的誤差不得大於3%。

謝謝聆聽

